

施設利用等の承認に関する業務

業務	項目	業務内容	仕様・条件等	備考
会議室等 利用承認 業務	予約受付	センター施設の予約受付(利用しようとする日の3か月前から前日まで)、申し込み手続き、利用方法の説明、予約状況管理	随時	施設貸出管理簿(台帳)の備え付け、遠隔地利用者への申込書の送付等
	利用承認等	利用申込書の受理、利用承認、不承認、取り消しの決定	随時	使用承認書の交付
	会議室等の開錠・施錠	使用承認書、納付書の確認、会議室等の開錠、施錠	随時	
	設備・機器等の管理	利用者への設備・機器等の操作説明、保守点検	随時	トラブル等への対応
	備品等の貸出・返納	利用者への備品等の貸出・返納受領	随時	
	事後検査	利用後の現状復旧状況の確認及び施錠	随時	
	催事の掲示	掲示板にその日の催事予定を掲示	毎日	
	貸し館予定表の作成	予約状況表の作成及びホームページ等へ掲載	毎日	
	コワーキングスペース 会員登録	登録受付、会員制の説明、面接、住所利用に係る審査、登録申込書の受理、登録承認、不承認、取り消しの決定	随時	登録承認書の交付 会員簿の備え付け
	住所利用者宛て郵便物の代理受領	郵便物の受け渡し、一時預かり	随時	住所利用登録者のみ
	会員証・カードキーの発行・返納	会員証・カードキーの受け渡し、返納受領、管理	随時	月会員用、一日会員用
	図書の登録	コワーキングスペースに配置する図書の登録業務	随時	
	遺失物の保管・管理	遺失物の保管と管理	随時	
各種申請書、利用案内資料等の作成	センター施設利用に係る申込書等様式、施設設備使用時における注意事項の作成	随時		
附帯業務	利用許可業務、貸出業務に附帯して発生する業務	随時		
使用料徴収業務	使用料の收受	利用承認した者から使用料を收受	随時	
	使用料の減免	障害者及びその介護を行う者が多目的ホールを利用する場合	随時	
	還付請求の対応	使用料等の還付処理及び領収書の受領、山梨県への報告等	随時	収納後の還付は、報告に基づき県が対応
	使用料の納付	使用料を保管・管理し、山梨県(県指定金融機関)への納付	随時	

資料2

利用者が利用できる主な施設

(単位:円)

階	室名	面積 (㎡)	人数 (人)	使用料						備考
				午前 9:00～ 12:00	午後 13:00～ 17:00	夜間 18:00～ 21:00	全日 9:00～ 21:00	1月	1日	
1	第1会議室	55	36	750	1,000	750	2,500	—	—	
	多目的ホール	152	100	2,070	2,760	2,070	6,900	—	—	
2	コワーキング スペース	100	20	—	—	—	—	6,800	800	※
3	第2会議室	11	6	150	200	150	500	—	—	
	第3会議室	15	8	180	240	180	600	—	—	
	第4会議室	58	38	780	1,040	780	2,600	—	—	
4	大会議室 (全面)	114	72	1,560	2,080	1,560	5,200	—	—	
	大会議室 (半面)	57	36	780	1,040	780	2,600	—	—	

※ 1月を単位として利用する場合において、あらかじめ指定管理者の承認を得てコワーキングスペースの所在地を住所としてと登記等をする場合は、5,100円を加算する。

資料3

利用者対応

1 センター内基本ルールの設定

多くの利用者が快適に過ごせるようにセンター利用の基本ルールを設定する。必要最低限の禁止事項については、受付・相談カウンター等において簡潔に表示して周知する。

飲食	・原則として、交流スペース、2階リフレッシュコーナー、コワーキングスペース以外は飲食禁止。
喫煙	・全館禁煙。
写真撮影 音声収録	①講義等、著作権に触れるものは撮影及び音声の収録を禁止。 ②①以外で、利用者の同意を得たうえで、個人で楽しむ目的での写真撮影及び音声収録は可とする。
携帯電話	・原則として、会議室での通話は禁止。 ・屋内ではマナーモード設定を依頼。
ペット	・ペットを連れての入館は禁止。 ・補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬等）を伴っての入館は可能。
車いす	・入館可能。
その他	・火気、危険物の持ち込み禁止。 ・酒酔い者の入館禁止、アルコール類持ち込み禁止。 ・センター内ではスタッフの指示に従う。 ・小さな子どもには、必ず保護者が同伴する。 ・他の利用者の迷惑にならない。 ・センター内でのケガや盗難については、県及び指定管理者は責任を負わない。

2 予約受け入れ

予約の受け入れについては、以下の対応を検討する。

予約可能施設	多目的ホール、会議室、キッズスペース
予約受付	・原則として、利用日の3ヶ月前から利用日の前日までとする。 ・WEBサイトに申込書式をアップしておき、それに記入のうえ、郵送・メール・FAX等で送付してもらう。 ・その後、センターから予約確認の連絡をする。 ・オンラインによる施設の利用予約や空き情報の確認等において、「やまなしくらしねっと」を導入する。
下見	・事前の下見は利用料金を無料とする。

3 利用者の車両の誘導

センターの利用者には、自家用車で来訪する者が多数を占めることが予想され、駐車場内における事故発生の危険性が高いため、事業の実施日等混雑時には駐車場誘導スタッフを配置して車両の誘導を図る。

4 特に配慮を必要とする利用者への対応

乳幼児連れ	・キッズスペースの運用
障がい者及び障がい者の 介護者	・多目的ホールの利用料を減免 ・車いす貸し出し

キッズスペース管理要領（モデル案）

第1 キッズスペースの運営方針

キッズスペースは、施設の利用者の便宜を図るため、利用者の子どもを一時的に預かる部屋とする。

なお、託児を行う場合は、センター事業にあつては県が、指定管理者の自主事業にあつては指定管理者が保育者等を要請する等対応し、貸館にあつては、利用の承認を受けた者が保育者等を確保することとする。

第2 キッズスペースの利用について

(1) 利用可能日

事業実施日

(2) 利用可能時間

午前〇時から午後〇時まで

(3) 託児を受ける子どもの年齢

未就学児

(4) 託児を受ける人員

その都度協議する。

第3 キッズスペースの利用申し込み

利用の申し込みは、当該日の〇日前までに、別紙「キッズスペース利用申請書」により申請するものとする。

第4 その他

利用の予定がない日については、木育に関する催しに協力することとする。

キッズスペース利用申請書（兼承認書）

年 月 日

山梨県立やまなし地域づくり交流センター長 殿

利用団体名

責任者名

住 所

電話番号

次のとおり利用の申請をします。

利用日時	年 月 日	午前 時から	午前 時まで
利用目的			
承認を受けている部屋	室 利用承認番号 第 ー 号		
・ 託児を申し込む 子どもの名前・人数・年齢 については、別表にて提出します。 なお、保育者は、責任をもって確保します。			
◎託児を受ける時間（1回につき原則として○時間までです。） ◇午前○：○○～○：○○（○時間まで） ◇午後○：○○～○：○○（○時間まで） （○時から○時を除く）			
・ キッズスペース利用にあたってのお願い を各保護者にお渡してください。			

承認書

上記のとおり承認します。

年 月 日

山梨県立やまなし地域づくり交流センター長 印

施設の維持に関する業務

番号	業務	項目	業務内容	仕様・条件	備考	現行の実施状況
1	清掃業務	日常業務	清掃範囲:建物、建物外周、駐車場	1回/日(床(清掃機・水拭き)・研修室・トイレ清掃、館内ちり払い等)、随時(その他汚れている箇所)、一般廃棄物収集等	敷地面積970.09㎡ 延べ床面積2,491.34㎡ 地下駐車場及び駐輪場	委託
2		特別清掃	清掃範囲:建物、建物外周、駐車場	2回/年(床清掃)、2回/年(館内手垢落とし・汚れ落とし)、2回/年(ガラス清掃等)等	延べ床面積2,491.34㎡	
3	警備業務	常駐有人警備	館内・建物外周・駐車場の巡回警備	適宜		委託
4		機械警備	防犯	閉館時(建物無人時)		
5			火災、設備監視、制御	終日		
6	施設維持管理業務	設備管理	貯水槽清掃	1回/年 法定	受水槽1槽(30立方)	委託
7			給水/ポンプ設備点検	2回/年	極東ラインポンプ LP32A5、 05S150W/25S150W	委託
8			衛生害虫駆除	2回/年 法定	昆虫等建物内	委託
9			水質検査、遊離残留塩素測定	2回/年 1回/週 法定	28項目、11項目、検査各1回/年	水質検査は委託
10			消防設備点検	外観機能点検2回/年 総合点検1回/年 防火対象物定期点検1回/年 法定	自動火災報知器、非常放送、屋内火栓、自家発電設備、蓄電池設備、排煙・防炎シャッター・防火扉・防火壁、消火器、非常照明、誘導灯等 点検結果報告含む	委託
11			特定建築物定期点検	1回/2年 法定	敷地内、建物外部・屋上・内部、避難施設等	委託
12			建築設備定期点検	1回/年 法定	配給水・換気・照明、排煙設備等	委託
13			自家用電気工作物保安管理	月次点検(隔月) 年次点検A(年1回) 年次点検B(3年1回)	受変電設備、非常用予備発電装置(発電機)	委託
14			エレベーター管理	1回/月	HD-750-CO50	委託
15			空調保守管理	空調室外機点検	1回/年	室外機:7台
16	空調換気機器清掃及び調整、フィルター清掃、制気口調整	2回/年		室内機:47台	新規	
17	フロン排出抑制法に基づく簡易点検	4回/年		室外機:7台 室内機:47台	新規	
18	フロン排出抑制法に基づく定期点検	1回/3年		室外機:4台 (7.5kW以上50kW未満)	新規	
19	情報システム維持管理	ネットワーク保守	通年	インターネットサーバ、ファイアウォール等	委託	
20	植栽管理業務	敷地内植栽管理	樹木管理・造作	1回/年	低木刈り込み、中・高木剪定、薬剤散布、樹木施肥等	委託
21	維持修繕			1件20万円未満の修繕については、委託料の範囲内で指定管理者が行う。		
22	駐車場管理業務		駐車場の車の円滑な駐車と閉館後の出入り口の施錠	毎日		
23	公用車の維持管理業務		定期的清掃、車検対応、自賠責・任意保険加入等適切な維持管理	随時	リース対応	

施設の管理に関する業務

番号	業務	項目	業務内容	仕様・条件	備考
1	総合対応業務	受付・相談カウンター業務	・来館者の問い合わせ等に対応	毎日	
		電話対応	・外部からの代表電話等への対応	毎日	
2	見学者案内		・案内(必要に応じて県と調整のうえ対応)	随時	
3	会議室の利用受付		・予約の受付 ・使用料の收受 ・機器の貸出	随時	プロジェクター アンプセット
4	多目的ホールの利用受付		・予約の受付 ・使用料の收受 ・機器の貸出	随時	プロジェクター アンプセット
5	コワーキングスペース会員登録事務	会員登録及び管理	・コワーキングスペース会員の登録と会員証管理 ・会員用ロッカーの鍵貸出及び管理	随時	利用規約を作成すること
6	コワーキングスペースの図書の管理	図書及び雑誌等の購入と管理等	・起業・創業等に関する図書や雑誌を購入し、整理を行い、補充等を行う。 ・利用者の希望を把握し、定期的に収集・整備を行う。	随時	
7	キッズスペース管理		・キッズスペース管理要領を定め、託児を希望する者等に対応	随時	要領モデル提示
8	案内資料等作成		・パンフレット等の作成	適宜	
9	ホームページ等の管理	ホームページ更新等	・ホームページ、Facebook、Twitter、Instagram、YouTubeの開設 ・ホームページ、Facebook、Twitter、Instagram、YouTubeの施設案内等の情報更新	随時	
10	経費管理	施設管理経費支払い	・施設管理経費及び光熱水費等の支払い	定期	
11	文書管理	施設所有の書類	・会計・貸し館・施設設備維持管理等関係書類の整理保管	常時	保存期限は県に準ずる
12	施設利用実績報告		・センター利用者数、利用率、コワーキングスペース会員数、苦情処理状況、アンケート調査結果等	定期	県へ提出
13	その他業務	管理者選任	・防火管理者の選任	常時	県へ提出
		施設損害賠償保険	・施設維持管理の不備による利用者への賠償責任保険加入	(施設) ・対人賠償 1名につき1億円 ・対人賠償 1事故につき1億円 ・対物賠償 1事故につき5百万円	
		その他業務	・その他施設の維持管理に必要な業務	随時	

留意事項

山梨県立ボランティア・NPOセンター(3F)の電気料、水道料、インターネット回線利用料、一般廃棄物収集料については、センターで一括して契約・支払いを行っているため、個別メーターの計測や施設の占有面積割合等に応じて、山梨県立ボランティア・NPOセンターが負担すべき実費分を請求し、收受すること。

資料6

物品一覧表

No	階数	室名	品名	メーカー	品番(型式)	数量
1	1	玄関	傘立て	KOKUYO	US-G181NN	1
2	1	玄関	車椅子	森永製作所	AR-101(ハイリットタイヤ・座高430m)	2
3	1	エントランス・ロビー	パンフレットスタンド	KOKUYO	ZR-PSS513BK	1
4	1	交流スペース(屋内)	ソファ	オカムラ	4LNZCE FXW3	1
5	1	交流スペース(屋内)	ラウンジチェア	オカムラ	L425BM FXW3	4
6	1	交流スペース(屋内)	カフェテーブル	オカムラ	87BACK MX63	1
7	1	交流スペース(屋内)	ローテーブル	オカムラ	MB29LC MX53	1
8	1	交流スペース(屋内)	ミーティングテーブル	オカムラ	87ABAJ MAS2	2
9	1	交流スペース(屋内)	ミーティングチェア	オカムラ	L107AA-PB26	8
10	1	交流スペース(屋内)	ソファベンチ	オリバー	S-SB-110-L CL-26D	1
11	1	交流スペース(屋外)	屋外用ベンチ	MMK	EM-1450B	5
12	1	交流スペース(屋外)	屋外用テーブル	MMK	TB-1600R	1
13	1	総合受付	事務イス	オカムラ	H142BC-F002	2
14	1	総合受付	事務イス	KOKUYO	CR-G219F4HSN65-W	4
15	1	総合受付	デジタルサイネージ	NETDOOR	D-SignCleanNW-AT2	1
16	1	事務室	事務イス	KOKUYO	CR-G206F4HSN65-W	1
17	1	事務室	配線口付きテーブル	オカムラ	3Y2C1B MK27	1
18	1	事務室	配線口付きテーブル	オカムラ	3Y2C1F MK27	1
19	1	事務室	鉄製書庫	KOKUYO	S-332F1N3	2
20	1	事務室	保管庫	KOKUYO	S-U335F1	2
21	1	事務室	耐火金庫	KOKUYO	HS-E252TKF1NN	1
22	1	事務室	事務イス	KOKUYO	CR-G219F4HSN65-W	5
23	1	事務室	液晶テレビ(32型)	シャープ	2T-C32AE1	1
24	1	印刷・作業スペース	鉄製書庫	KOKUYO	S-360F1NN	2
25	1	印刷・作業スペース	シュレッダー	アコ・ブランド	GC660M	1
26	1	管理室	クリーンロッカー	KOKUYO	CLK-35F1	1
27	1	管理室	ミーティングテーブル	オカムラ	87ANAG MDA8	1
28	1	管理室	食器収納棚	オカムラ	L859CX ML17	1
29	1	管理室	事務イス	KOKUYO	CR-G219F4HSN65-W	3
30	1	管理室	冷蔵庫	三菱	MR-C33F-W	1
31	1	管理室	入退室管理システム用管理パソコン	NEC	PC-VRL21FBGS4R7	1
32	1	職員用更衣室	ロッカー(3人用)	KOKUYO	LK-3F1	2
33	1	ホール・軽スポーツ室	クリーンロッカー	KOKUYO	CLK-35F1	1
34	1	ホール・軽スポーツ室	貴重品用ロッカー	オカムラ	4515FR Z13	1
35	1	ホール・軽スポーツ室	コートベンチ	山崎産業	YB-95Z-PC	2
36	1	ホール・軽スポーツ室(更衣室)	収納ワードローブ	オカムラ	4B27VF ZA75	2
37	1	ホール・軽スポーツ室	収納棚	オカムラ	4B53ZZ ZA75	2
38	1	ホール・軽スポーツ室	事務イス	愛知(株)	TIPO-3M-SX-CH-BK2	100
39	1	ホール・軽スポーツ室	ミーティングテーブル	KOKUYO	FLF-K1804MNN	5
40	1	ホール・軽スポーツ室	台車	愛知(株)	TIPO-TROLLEY	3
41	1	ホール・軽スポーツ室	ワゴンアンプ		デジタルステレオミキサー他	1
42	1	ホール・軽スポーツ室	コアキシャルアレイスピーカー	TOA	HS-1200BT	2
43	1	ホール・軽スポーツ室	広指向性天井埋込型スピーカー	TOA	F-2851C	2
44	1	ホール・軽スポーツ室	ワイヤレスマイク ハンド型	TOA	WM-D1200	2
45	1	ホール・軽スポーツ室	ワイヤレスマイク タイピン型	TOA	TWM-D1300	1
46	1	ホール・軽スポーツ室	ワイヤレスマイク用充電器	TOA	BC-2000	2
47	1	第1会議室	事務イス	愛知(株)	TIPO-3M-SX-CH-BK2	36
48	1	第1会議室	台車	愛知(株)	TIPO-TROLLEY	1
49	1	第1会議室	天板フラップ式テーブル	愛知(株)	FLP-Y-1845B-WH81	12
50	1	第1会議室	プロジェクター 150型	NEC	NP-P525WLJL	1

No	階数	室名	品名	メーカー	品番(型式)	数量
51	2	コワーキングスペース	配線口付きテーブル(配線カバー、コンセントユニット、ケーブルガード付)	オカムラ	DP17AE MK58	2
52	2	コワーキングスペース	配線口付きテーブル(配線カバー、コンセントユニット、ケーブルガード付)	オカムラ	DP17CE MK58	2
53	2	コワーキングスペース	事務イス	オカムラ	C685XR-FMR3	20
54	2	コワーキングスペース	ソファ	オリバー	S-SF-33LOA2P	1
55	2	コワーキングスペース	左カウチ	オリバー	S-SF-33LAFK	1
56	2	コワーキングスペース	角スツール	オリバー	S-SF-33-OTS	2
57	2	コワーキングスペース	カフェテーブル	オカムラ	87BBHQ MX63	1
58	2	コワーキングスペース	チェア	オカムラ	L114MD FXW3	2
59	2	コワーキングスペース	パネル	オカムラ	M9P2AB FLK0	2
60	2	2階会議室	事務イス	愛知(株)	TIPO-3M-SX-CH-BK2	6
61	2	2階会議室	配線口付きテーブル	オカムラ	3Y2DAB ML87	1
62	2	2階会議室	液晶モニター(32型)	IOデータ	EX-LD4K321VB	1
63	2	ロッカー室	収納ワードローブ	オカムラ	4B27VF ZA75	2
64	2	ロッカー室	ICカード錠付きロッカー(8人用)ベース、ICカード登録用カードセット	オカムラ	4Z44XF ZA75	3
65	2	リフレッシュコーナー	単柱脚天板固定テーブル	オカムラ	87ABAE MES3	3
66	2	リフレッシュコーナー	背合板椅子	オカムラ	9379HD PB24	6
67	2	リフレッシュコーナー	トラッシュユニット	オカムラ	MB28SB MW73	1
68	2	キッズスペース	鉄製書庫	KOKUYO	S-332F1N3	2
69	2	キッズスペース	ベビーベッド	オリバー	S-BK-300	1
70	2	キッズスペース	ハイチェア	オカムラ	L122GX FSG8	2
71	2	キッズスペース	カフェキャビネット	オカムラ	MB38AL MW74	1
72	2	キッズスペース	授乳ソファ	オリバー	S-SF-396-NB-C	1
73	2	キッズスペース	キッズ用テーブル	木netやまなし		1
74	2	キッズスペース	キッズ用イス	木netやまなし		4
75	2	キッズスペース	本棚	木netやまなし		1
76	2	キッズスペース	おもちゃボックス	木netやまなし		1
77	2	キッズスペース	グーゲルバーン	木netやまなし		1
78	2	キッズスペース	壁面遊びマグネット積み木	木netやまなし		1
79	2	キッズスペース	おもちゃセット(10種類入り)	木netやまなし		1
80	2	キッズスペース	液晶テレビ(32型)	シャープ	2T-C32AE1	1
81	2	倉庫2A	保管庫	KOKUYO	S-C365F1N	4
82	2	屋上デッキ	ガーデンテーブル	オンリーワンクラブ	JB3-36362	2
83	2	屋上デッキ	サイドチェア	オンリーワンクラブ	JB3-34263	4
84	3	屋上デッキ	サイドベンチ	オンリーワンクラブ	JB3-34264	10
85	3	第2会議室(小)	事務イス	愛知(株)	TIPO-3M-SX-CH-BK2	6
86	3	第2会議室(小)	配線口付きテーブル	オカムラ	3Y2DAB ML87	1
87	3	第3会議室(中)	事務イス	愛知(株)	TIPO-3M-SX-CH-BK2	8
88	3	第3会議室(中)	天板フラップ式テーブル	愛知(株)	FLP-Y-1545B-WH81	4
89	3	第4会議室(大)	事務イス	愛知(株)	TIPO-3M-SX-CH-BK2	30
90	3	第4会議室(大)	天板フラップ式テーブル	愛知(株)	FLP-Y-1545B-WH81	15
91	3	第4会議室(大)	プロジェクター 150型	NEC	NP-P525WLJL	1
92	4	大会議室	事務イス	愛知(株)	TIPO-3M-SX-CH-BK2	74
93	4	大会議室	台車	愛知(株)	TIPO-TROLLEY	2
94	4	大会議室	天板フラップ式テーブル	愛知(株)	FLP-Y-1845B-WH81	26
95	4	大会議室	演台	オカムラ	4303AK MK19	1
96	4	大会議室	演台	オカムラ	4303AL MK19	1
97	4	大会議室	プロジェクター 150型	NEC	NP-P525WLJL	2
98	4	大会議室	ワゴンアンプ		デジタルステレオミキサー他	1
99	4	大会議室	コアキシャルアレイスピーカー	TOA	HS-1200BT	2
100	4	大会議室	広指向性天井埋込型スピーカー	TOA	F-2851C	2
101	4	大会議室	ワイヤレスマイク ハンド型	TOA	WM-D1200	2

No	階数	室名	品名	メーカー	品番(型式)	数量
102	4	大会議室	ワイヤレスマイク タイピン型	TOA	WM-D1300	1
103	4	大会議室	ワイヤレスマイク用充電器	TOA	BC-2000	2
104	4	控室	ロッカー	KOKUYO	LK-3F1	1
105	4	控室	事務イス	愛知(株)	TIPO-3M-SX-CH-BK2	4
106	4	控室	天板フラップ式テーブル	愛知(株)	FLP-Y-1545B-WH81	2
107		各階(1~4階)	案内スタンド	オカムラ	4380DD H29	4

資料 7

自動体外式除細動器の管理仕様書（モデル案）

1. 設置場所

指定管理者は、玄関付近など人目につきやすい場所に県から貸与を受けた自動体外式除細動器（AED）及び壁掛け収納ボックスを設置し、救命の用に供すること。

2. 保守点検

指定管理者は、目視によりAEDの日常点検を行うものとし、機器の異常を発見した場合は、早急に対応すること。

3. 消耗品等の交換

指定管理者は、定期的にAEDの部品等（本体バッテリー・電極パッド・収納ボックスの乾電池）の補充・交換を行うこと。

項目	交換・補充等の時期
バッテリー交換	寿命5～6年（製造年月 ） 使用頻度に応じて交換
電極パッド交換	2年ごとに交換（製造年月 ） 使用の都度交換
乾電池交換	必要の都度

4. 使用報告

指定管理者は、AEDを用いて救命活動が行われた際には、その都度、知事に報告すること。

建築物点検マニュアル

平成30年3月

平成31年3月改正

令和2年3月改正

令和3年3月改正

令和4年3月改正

令和5年3月改正

令和5年6月改定

令和6年3月改定

山梨県

目次

第1章	マニュアルの概要	・・・	1
1	目的		
2	適用対象		
3	点検の種類		
4	点検の実施方法等について		
5	留意事項		
第2章	建築基準法に基づく点検について	・・・	2
1	対象		
2	実施者		
3	実施方法		
4	実施時期		
5	点検結果の保管等について		
第3章	他法令に基づく点検について	・・・	3
1	対象		
2	実施者		
3	実施時期及び方法		
4	点検結果の保管等について		
第4章	長寿命化点検について	・・・	4
1	対象		
2	実施者		
3	実施時期		
4	長寿命化点検結果の取り扱い		
5	実施方法		
6	点検結果の保管等について		
第5章	日常点検について	・・・	22
1	対象		
2	実施方法及び時期		
3	点検結果の保管について		
<様式等>			
別紙1	点検対象建築物一覧表	・・・	23
別紙2	法令検査点検一覧表	・・・	38
様式1	建築基準法点検票	・・・	39
様式2	日常点検票	・・・	82

第1章 マニュアルの概要

1 目的

このマニュアルは、県で管理する建築物等の劣化等の状況を把握し、建築物等の適正な保全を図るとともに、各種点検に基づく適切な改修の実施により長期にわたる安全な使用（建築物の長寿命化）を図ることを目的とする。

2 適用対象

このマニュアルは、県で管理する建築物及びその附帯施設に適用する。

3 点検の種類

施設管理者は次の点検を実施する。

(1) 建築基準法に基づく点検

建築基準法第12条第2項及び第4項に基づく点検をいう。

(2) 他法令に基づく点検

建築基準法以外の法律に基づく点検をいう。

(3) 長寿命化点検

公共施設マネジメント実施方針に規定する長寿命化対象建築物の点検をいう（ただし、同実施方針に基づく公共施設のあり方検討において、長寿命化対象外とされた施設における建築物を除く）。

(4) 日常点検

施設管理者が日常的に行う点検をいう。

4 点検の実施方法等について

(1) 建築基準法に基づく点検は、建築基準法点検票（様式1）により実施し、実施方法は「第2章 建築基準法に基づく点検について」に示す。

(2) 他法令に基づく点検の実施方法は、「第3章 他法令に基づく点検について」に示す。

(3) 長寿命化点検は、公共施設・財産マネジメントシステムに点検結果を記録する方法で行い、実施方法は、「第4章 長寿命化点検について」に示す。

(4) 日常点検は、日常点検票（様式2）を参考様式とし、実施方法は、「第5章 日常点検について」に示す。

5 留意事項

(1) 点検に際しては、安全に十分留意すること。

(2) 特殊な建築部位・設備は、法定点検の対象としていないため、別途必要な点検を実施すること。

第2章 建築基準法に基づく点検について

建築基準法第12条第2項及び第4項に基づく点検であり、建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に保つとともに、建築物の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを定期的に確かめるため、損傷、腐食、その他劣化状況を点検する。

1 対象

点検が義務付けられている建築物の要件は(1)及び(2)である(別紙1「点検対象建築物一覧表」参照)。

(1) 建築物

- ① 公会堂、集会場、病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舍、学校、百貨店、展示場、遊技場、倉庫、自動車車庫などの特殊建築物で、床面積の合計が200㎡を超えるもの
- ② 上記①に掲げる用途の建築物のうち、階数が3以上でその用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超え200㎡以下のもの
- ③ 事務所等の建築物で階数が3以上でかつ床面積の合計が200㎡を超えるもの

(2) 建築設備

昇降機及び上記(1)の建築物に設置されている換気設備、排煙設備、非常用照明装置、防火設備などの建築設備

2 実施者

施設管理者の委託等により、有資格者(一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員、防火設備検査員、昇降機等検査員、建築設備検査員)が実施する。

なお、別紙1「点検対象建築物一覧表」の営繕課欄に○のある建築物(山梨県財務規則における知事部局の「かい」の施設(指定管理施設を除く))で営繕課が必要と認めるものの点検(昇降機点検を除く)については、営繕課が実施する(年度当初に、施設管理者から営繕課への依頼が必要)。

ただし、当該施設管理者は、営繕課の点検に先立ち予備点検(長寿命化対象建築物においては長寿命化点検含む)を実施すること。

3 実施方法

営繕課が実施する点検は建築基準法点検票(様式1)を使用する(点検票の記載方法は記載例による)。それ以外については、別途任意様式により実施する。

なお、長寿命化対象建築物については、当該施設管理者が事前に点検した長寿命化点検結果を基に、建築部位・設備について確認し、必要に応じ追記修正等を行う。

4 実施時期

建築物は3年以内ごと、建築設備は1年以内ごとに実施する。

【外壁の全面調査について】

外壁仕上げ材がタイル、石貼り及びモルタル等で施工されている建築物の定期調査において、異常（外壁の手の届く範囲での打診調査で浮きを確認等）が認められた場合、竣工若しくは外壁改修後 10 年を越えてからの最初の定期調査の場合（ただし、3 年以内に改修する場合又は別途歩行者等の安全措置をした場合を除く）は外壁の全面調査を行うことが義務づけられているため、適切な時期に実施すること。

なお、直近の調査結果を、公共施設・財産マネジメントシステムに登録すること。

※ 平成 20 年 4 月 1 日の建築基準法に基づく告示の改正により規定

※ 全面打診調査は外部委託となるため、所管課で予算措置が必要

5 点検結果の保管等について

点検結果は、各施設で保管するとともに、別途指定する期日までに、施設管理者が公共施設・財産マネジメントシステムに点検結果を登録する。

また、指定管理施設においては、指定管理者は点検結果を施設で保管するとともに、所管課に報告し、所管課が公共施設・財産マネジメントシステムに点検結果を登録する。

なお、長寿命化点検は、直近の点検結果を反映すること。

第 3 章 他法令に基づく点検について

建築基準法以外の法律等に基づく点検であり、設備等の損傷、腐食、その他劣化状況を点検する。

1 対象

他法令（電気事業法、消防法等）で点検対象となっている設備等（別紙 2 「法令検査点検一覧表」参照）。

2 実施者

施設管理者の委託等により、それぞれの有資格者が実施する。

3 実施時期及び方法

それぞれの法令（電気事業法、消防法等）に基づき実施する（別紙 2 参照）。

なお、長寿命化対象建築物については、長寿命化点検結果を基に、建築部位・設備について確認し、必要に応じ点検結果に反映させること。

4 点検結果の保管等について

点検結果は、各施設で保管する。指定管理施設においては、指定管理者は点検結果を施設で保管するとともに、所管課に報告する。

なお、長寿命化点検は、直近の点検結果を反映すること。

第4章 長寿命化点検について

公共施設マネジメント実施方針の規定に基づき、施設の長寿命化に必要な建築部位・設備について、県で管理する施設全体の状況を踏まえた改修の優先順位付け及び計画的な改修を実施するため、その劣化や不具合の状況を点検する。

1 対象

点検対象は、公共施設マネジメント実施方針に規定する（1）の長寿命化対象建築物のうち、（2）の予防保全・監視保全の建築部位・設備とする（別紙1「点検対象建築物一覧表」参照）。

（1）長寿命化対象建築物

次のいずれにも該当するもの。

- ① 鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC造）、鉄筋コンクリート造（RC造）、鉄骨造（S造）の施設
- ② 県民又は職員が常時利用する施設

（2）予防保全・監視保全の建築部位・設備

- ① 予防保全
屋根、外壁、受変電設備、非常用電源、交流無停電電源、中央監視装置、空調設備（熱源）
- ② 監視保全
外部天井、外部建具、自動扉、自動火災報知設備、空調設備、換気設備、排煙設備、自動制御装置、給排水設備、消火設備、昇降機

<参考> 保全管理の考え方（「県公共施設マネジメント実施方針」）

分類		考え方	保全方針
計画保全	予防保全	劣化により建築物の構造躯体の寿命に直接影響を与える部位、故障等した場合に施設利用者の安全性や施設の機能維持に重大な影響を与える設備	予防保全の観点から不具合が生じる前に保全を実施する
	監視保全	劣化・故障等により建築物の寿命、利用者の安全性及び施設の機能維持に影響するが、事前の兆候を把握することにより対処可能な部位・設備	診断や点検結果を注視し、機能停止等の発生前に劣化や不具合の兆候に応じて対応する
事後保全		不具合が生じてから対応しても、建築物の寿命、利用者の安全性及び施設の機能維持への影響が少ない部位・設備	劣化の進行や機能停止の発生状況に応じて適宜対処する

2 実施者

施設管理者が実施する。

なお、別紙1「点検対象建築物一覧表」の営繕課欄に○のある建築物（営繕課が建築基準法定点検を行うもの、防災拠点など）については、施設の建築基準法定点検を行う時期に合わせ長寿命化点検を営繕課が支援する（年度当初に、施設管理者から営繕課への依頼が必要）。

ただし、営繕課の支援は、施設管理者が行った長寿命化点検内容の確認等であることから、当該施設管理者は、営繕課が行う建築基準法定点検の前までに必ず長寿命化点検を実施すること。

3 実施時期

毎年度、財産確保・資産活用推進課が別途通知する期日（5月末までの間）までに実施する。

4 長寿命化点検結果の取り扱い

長寿命化点検結果は、財産確保・資産活用推進課が主催する長寿命化点検結果判定会における県施設全体の長寿命化改修の優先順位付けの資料として活用する。

長寿命化改修の優先順位付けは、次の各状況を踏まえ総合的に判断を実施し、また、毎年度の長寿命化点検結果等により見直しを実施するため、建築・部位の劣化状況等の適切な把握に努めること。

<判断項目> 耐用年数の経過状況（耐用年数経過率）、劣化状況、不具合の状況（現在の発生状況、過去からの発生頻度等）、過去からの修繕履歴、各点検業者の指摘 等

5 実施方法

（1）点検の準備

点検を行う前に、公共施設・財産マネジメントシステム等から、点検する部位、設備の場所、前年度の劣化状況、修繕工事の実績、建築基準法や他法令の点検結果等を確認する。

（2）判定区分

建築部位・設備ごとに実施し、判定は次のA、B、Cの3区分とする。

- ・ A判定：異常がない、または劣化等が多少あるが機能上問題がないもの
- ・ B判定：劣化等が進行し機能上支障があるもの（改修の検討が必要なもの）
- ・ C判定：劣化等が著しく進行しており（又は壊れており）、早急な改修の検討が必要なもの

※ B・C判定の場合は、劣化の状況等（後述）を記載するとともに、状況が分かる写真を登録すること。

(3) 留意事項

- ・ 点検に際しては、安全に十分留意すること。
- ・ 設備の点検に際しては、受変電設備や空調設備（熱源）等の設備機器にある点検口を開けて点検する場合は、設備機器内部の動力機器等に十分注意すること。
- ・ 点検は、原則、目視等により実施するが、高所など目視では点検が困難な箇所は双眼鏡を使用したり、テストハンマーを使うことが可能な所属はできる限り使用したりするなど、建築部位・設備の状態把握に極力努めること。
- ・ 点検が困難なものであっても、当該部分の状況から判断して不良の状況にあると認められる場合は、その状況を**長寿命化点検備考**（後述）に記載し、状況のわかる写真を登録すること。

(4) 点検の手順

点検の項目ごとの説明及び記載要領は次のとおり。

(4) - 1 【当年度点検の追加登録】

完了	調査年度	調査日	調査名	建物調査	関連資料	現況写真集	写真保存	削除
▼	2023	2023年5月15日	2023年度本庁舎本館長寿命化点検	編集	未登録	編集	選択	削除
▼	2021	2022年3月31日	2021年度本庁舎長寿命化点検	編集	未登録	編集	選択	削除
▼	2022		2022年度本庁舎本館建築基準法点検(設備)	追加	登録済	編集	選択	削除
▼	2021		2021年度本庁舎本館建築基準法点検(建物・設備)	追加	登録済	編集	選択	削除

新規追加

建物調査 関連資料 写真保存 ②

① 調査年度 2023 年度 調査名 2023年度本庁舎本館長寿命化点検 +追加 Shift+F1

◀ 前画面に戻る F11 更新 F12

①調査年度を確認

②調査名を入力「○年度【施設名】【建物名】長寿命化点検」

③追加をクリック

建物調査 管理者 ■ トップメニューへ戻る ☰ メニューへ戻る 🖨 画面印刷 🔌 終了

調査名 2023年度本庁舎 本館長寿命化点検 施設名 本庁舎 建物名 本館 この調査を削除

調査日 2024年 3月11日 記入者 主任 阪本 裕樹 部位大分類 屋根 部位別写真

部位中分類	シート系防水
枝番	1
設置場所	
小分類(主な仕様)	シート系防水
詳細仕様	屋根 合成高分子系ルー...
主な数量(単位)	(㎡)
数量	1,060.06
設置更新年月	196304
点検方法	目視のみ
長寿命化点検による劣化状況	著しい劣化
故障回数・劣化場所	
仕様による評価	
経過年数による評価	b
劣化状況による判定	c
長寿命化点検による判定	C

*塔屋屋上ウレタン塗膜防水全体が劣化 劣化箇所多

⑤

← 前画面に戻る F11 ✓ 更新 F12 → F4

④記入者を入力「職 氏名」（指定管理施設の場合は、所管課の担当者）

⑤更新をクリック

完了

(4) - 2 【点検内容の記載】

建物点検・調査実績（写真） 管理者 ■ トップメニューへ戻る ☰ メニューへ戻る 🖨 画面印刷 🔌 終了

施設名 本庁舎 建物名 本館 建物点検・調査実績(写真)画面 を 表示

調査年度 調査名 🔍 検索 F11

完了	調査年度	調査日	調査名	建物調査	関連資料	現況写真集	写真保存	削除
	2023	2023年5月15日	2023年度本庁舎本館長寿命化点検	編集	未登録	編集	選択	削除
	2021	2022年3月31日	2021年度本庁舎長寿命化点検	編集	未登録	編集	選択	削除
	2022		2022年度本庁舎本館建築基準法点検(設備)	追加	登録済	編集	選択	削除
	2021		2021年度本庁舎本館建築基準法点検(建物・設備)	追加	登録済	編集	選択	削除

①

新規追加

建物調査 関連資料 写真保存

調査年度 2023 年度 調査名 2023年度本庁舎本館長寿命化点検 + 追加 Shift+F1

← 前画面に戻る F11 ✓ 更新 F12 →

①編集をクリック

建物調査

管理者

トップメニューへ戻る

メニューへ戻る

画面印刷

終了

調査名 2023年度本庁舎本館長寿命化点検 施設名 本庁舎 建物名 本館

この調査を削除

調査日 2023年 5月15日 記入者 主任 坂本裕樹

② 部位大分類 給排水設備 部位別写真

部位中分類	給水ポンプ 追加/削除	排水ポンプ 追加/削除	給水タンク 追加/削除	給水管 追加/削除	排水管 追加/削除
枝番	1	1	1	1	1
設置場所					
小分類(主な仕様)	給水ポンプ	排水ポンプ	給水タンク	給水管	排水管
詳細仕様	給水ポンプ・揚水ポンプ電...	排水ポンプ	給水タンク・受水槽容量(有...	給水管	排水管
主な数量(単位)	(台)	(台)	(台)	(m)	(m)
数量	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
③ 設置更新年月	200204	200204	200204	200204	200204
④ 点検方法	目視のみ	目視のみ	目視のみ	目視のみ	目視のみ
⑤ 長寿命化点検による劣化状況	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
故障回数・劣化場所					
仕様による評価					
経過年数による評価	a	a	a	a	a
劣化状況による判定	a	a	a	a	a
⑥ 長寿命化点検による判定	A	A	A	A	A
⑦ 長寿命化点検備考	※高層階用の給水ポンプが屋上に設置。 ※低層階用は別館北側に設置してある給水ポンプ(2015、H27)を利用しており問題無い(別館に記載)				
⑧ 専門業者による評価等					
判定会による判定					
判定会判定結果備考(対応等)					

建物劣化度調査票

前画面に戻る F11

更新 F12

②部位大分類から、点検した対象を選択

③更新年度（西暦）

過去に当該部位・設備を更新している場合は、最新の更新年度（西暦）を記載する。
また、今後、更新する予定がある場合（長寿命化改修含む）、更新予定年度を記載する。

※ 修繕工事は更新として扱わないこと。

※ 複数ある部位・設備の一部を更新（外部建具、空調設備に限る）をした場合、又は、施設開設後に、新規に設備を設置した場合は、後述の（４）－３【部位設備の追加登録】のとおり項目を追加すること。

④点検方法

点検した方法について、次に該当する項目を選択。

番号	該当部位	点検方法	説明等
1	建築	目視＋触診	外壁の目視点検および打診棒による触診等
2	建築、設備	目視のみ（双眼鏡等の使用を含む）	屋根、屋上防水の目視点検、給排水設備からの水漏れ有無の確認等
3	設備	作動確認	空調設備の作動状況確認等
4	設備	聴診、臭気	設備から異常な振動音がないかの確認、排水管から、下水の匂いがしているかの確認等
5	建築、設備	その他	専門業者が点検した結果に基づき報告する場合等

※点検方法が複数になる場合は、**本表の上位の番号の点検方法を選択する。**

例（「2：目視のみ」と「4：聴診、臭気」を併せて行った場合は、「2：目視のみ」を選択）

⑤長寿命化点検による劣化状況

次の項目で判定し、B・C判定項目に該当がある場合は、「長寿命化点検備考」及び「専門業者による指摘等」に劣化等の状況を記載する（後述）。

判定項目		説明等	
A判定	異常なし、問題なし	B・C判定項目のいずれにも該当しない場合	
B判定	建築	中程度の劣化 ひび割れ、さび、腐食、変形、白華、浮き、剥離、シートの切れ、シーリング材の欠損その他の損傷が部分的な場合 <u>シート系防水のトップコート（表面の塗装）に変退色や剥離がある場合</u>	
	設備	異音、異臭、異常振動がある	
		耐用年数経過率が1.2以上	耐用年数経過率＝経過年数÷耐用年数 ※更新年度から自動計算される ※耐用年数については、P21参照
	共通	不具合がある、機能上支障がある	現に不具合、機能上の支障がある場合 <u>現状、支障等がなくても概ね年1回以上の修繕履歴がある場合</u>
点検業者等の指摘がある		耐用年数経過等による更新推奨の場合こちらに該当	
C判定	建築	著しい劣化	ひび割れ、さび、腐食、変形、白華、浮き、剥離、シートの切れ、シーリング材の欠損その他の損傷が当該部位の全面にわたる、又は部分的に大きなひび割れ等がある場合
		雨漏りがある、剥落がある、頻繁な誤作動がある	頻繁な誤作動がある：建具・自動扉の場合
	設備	機能しない	当該設備が作動はしているが機能していない場合
		作動しない	当該設備が作動していない場合
	共通	点検業者等から早急な改善の指摘がある	

※ 外壁：外部天井を含む。

※ 換気設備：換気扇は対象外。

※ 排煙機：排煙窓は外部建具に記載。

※ 消火設備：消火器は対象外。

※ 複数の機器で構成される設備がある場合（例えば冷熱源＝冷温水機、冷却塔等）は、備考欄にそれぞれの状況等（冷温水機は不具合が生じ機能を停止している、冷却塔異常なしなど）を記載すること。

※ 複数の棟にわたる設備（自動火災報知設備、消火設備、給排水設備（給水ポンプ・給水タンク）等）は、一式として取り扱い、次の棟にのみ記載すること（各

棟に記載しないこと)。

また、長寿命化対象外の建物内又は屋外に長寿命化対象の設備がある場合、当該施設の代表的な棟又は一番近い棟に記載し、その旨を備考欄に記載すること(例：機械室に設置、屋外に設置)。

●自動火災報知設備：受信機がある棟に記載

●給排水ポンプ・タンク：当該ポンプ・タンクがある棟に記載

●消火設備：消火設備用タンク、消火ポンプユニットがある棟に記載

※ 法定点検等の点検結果がある場合、その結果も参考とすること。

※ 長寿命化改修等、更新予定がある場合も、現在の劣化状況について該当する判定項目を選択し、備考欄に劣化等状況を記載すること(この場合、写真は登録不要)。

※ 備考欄の記載については、後述の(5)「備考欄記載例」を参照。

※ 前年度B判定のものは、原則、B判定(又はC判定)となることに留意すること(修繕等しないでA判定にはならない)。

⑥長寿命化点検による判定

建築部位「屋根、外壁、建具」においては、「劣化状況による判定」と**同じ判定**を入力する。

(例)

仕様による評価	
経過年数による評価	b
劣化状況による判定	a
長寿命化点検による判定	A

設備部位「受変電、非常用発電、交流無停電電源、中央監視装置、自動火災報知設備、空調設備、換気設備、自動制御装置、給排水設備、消火設備、昇降機」においては、「経過年数による評価」と「劣化状況による判定」のうち、**最も悪い判定**を入力する。

(例)

仕様による評価	
経過年数による評価	b
劣化状況による判定	a
長寿命化点検による判定	B

⑦長寿命化点検備考

劣化の状況、不具合の状況、場所、頻度、数量、対応状況（修繕履歴（予定を含む））等を具体的に記載する（（5）備考欄記載例を参照）。

※ **設備部位**においては、⑥で長寿命化点検による判定をB判定（「経過年数による評価」b、「劣化状況による判定」aとした場合に限る）とした場合、**長寿命化点検備考に、「経過年数によりB判定」と記載すること。**

※ ③で更新予定年度を記載した場合、どの予算で更新する予定か記載すること（例：R2所属予算で更新予定、R3長寿命化改修予定）。

※ 同一の設備が複数ある場合（例えばエアコン（空気調和機等）等）は、系統が分かるようにすること。

⑧専門業者による指摘等


⑤で「点検業者等の指摘がある」「点検業者等から早急な改善の指摘がある」を選択した場合、指摘の内容を記載（指摘内容部分を転記）し、対応状況を記載する。

※ 同一の指摘が複数回ある場合、時系列で分かるように記載すること。

※ 該当する点検結果を関連資料に登録すること（PDFファイル）

(4) - 3 【部位・設備の追加登録】

複数ある部位・設備の一部を更新（建具、空調設備に限る）をしている場合、または、新規に設備を設置した場合は、次のとおり点検の部位項目を追加すること。

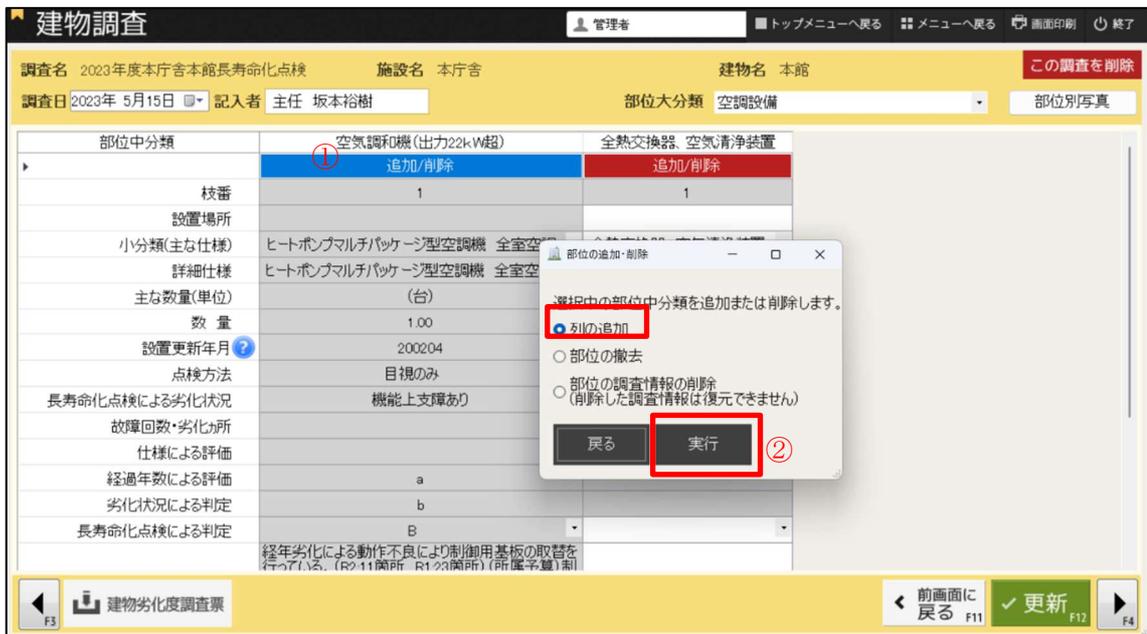

①該当する中分類の追加/削除をクリック。（※）

②列の追加を選択し実行をクリック。

建物調査

調査名 2023年度本庁舎本館長寿命化点検 施設名 本庁舎

調査日 2023年 5月15日 記入者 主任 坂本裕樹

部位 追加項目

部位中分類	空気調和機(出力22kW超)	空気調和機(出力22kW超)	全熱交換器、空気清浄装置
	追加/削除	追加/削除	追加/削除
校番	1	2	1
③ 設置場所			
④ 小分類(主な仕様)	ヒートポンプマルチパッケージ型空調機 全室空調	ヒートポンプマルチパッケージ型空調機 全室空調	全熱交換器、空気清浄装置
詳細仕様	ヒートポンプマルチパッケージ型空調機 全室空調 (...)		三菱電機(株)・2001・PUHY-P...
⑤ 主な数量(単位)	(台)	(台)	(台)
⑥ 数量	1.00		1.00
⑦ 設置更新年月	200204		
点検方法	目視のみ		
長寿命化点検による劣化状況	機能上支障あり		
故障回数・劣化場所			
仕様による評価			
経過年数による評価	a		
劣化状況による判定	b		
長寿命化点検による判定	B		
	経年劣化による動作不良により制御用基板の取替を行っている。(R2-11箇所 R1-23箇所)(所属字種)制		

建物劣化度調査票

前画面に戻る F11 更新 F12

- ③設置場所(更新した場所)を記入(主に部屋名を記入、複数の場合もその全てを記入)
 - ④小分類を選択(※)
 - ⑤詳細仕様に設備機器の場合はメーカー名等を記入(例:(株)日立空調システム 室内機 (RP-P280CP) 室外機(RAS-P280CHV) ・ 2004 ・ 3相 200V 7.5kw)
 - ⑥数量を記入
 - ⑦更新年月に工事完成検査日時点の年月を記入
 - ⑧他は(4) - 2【点検内容の記載】④~⑧に基づき記入。
 - ⑨更新をクリック
- 完了

※該当する部位中分類、小分類が存在しない場合は、資産活用課へ問合せること。

(4) - 4【写真の登録】

「劣化状況による判定」がB・C判定の場合は、状況の分かる写真を登録する。

- ※ 写真ごとに具体的な説明(どの部位・設備のどの部分の写真か等)を記載すること。
- ※ 写真は部位・設備ごとに、近景(支障等の箇所)・遠景(全景が分かるように)を必ず登録し、状況説明に足る枚数を登録すること。必要に応じ、写真位置図(立面図(外壁)に写真の箇所を示す等)を関連資料に登録すること。
- ※ 建具については、支障等のある箇所すべてについて写真を登録すること(代表的な写真としないこと)。
- ※ 設備は、必ず銘板(平板に銘柄(仕様)を表示したもの)の写真を登録すること(確認できる場合)。

建物点検・調査実績 (写真)

施設名 本庁舎 建物名 本館 建物点検・調査実績(写真)画面 を 表示

調査年度 2023 調査名 検索

完了	調査年度	調査日	調査名	建物調査	関連資料	現況写真集	写真保存	削除
	2023	2023年5月15日	2023年度本庁舎本館長寿命化点検	編集	未登録	編集	選択	削除
	2021	2022年3月31日	2021年度本庁舎長寿命化点検	編集	未登録	編集	選択	削除
	2022		2022年度本庁舎本館建築基準法点検(設備)	追加	登録済	編集	選択	削除
	2021		2021年度本庁舎本館建築基準法点検(建物・設備)	追加	登録済	編集	選択	削除

新規追加

建物調査 関連資料 写真保存

調査年度 2023 年度 調査名 2023年度本庁舎本館長寿命化点検 +追加 Shift-F1

前画面に戻る F11 更新 F12

①写真保存「選択」をクリック

写真保存

調査 2023年度本庁舎本館長寿命化点検 施設 本庁舎 建物 本館

現況写真部 屋根 現況写真部位を選択・切替えて、部位ごとの写真を下のエリアにドラッグ&

詳細表示 全て選択 残り 27枚登録できます。 ファイル数:

取消 前画面に戻る F11 更新 F12

②現況写真部位から該当する部位を選択

③当該写真をドラッグ&ドロップ

④更新をクリック

建物点検・調査実績 (写真)

施設名 本庁舎 建物名 本館

調査年度 2023 調査名

完了	調査年度	調査日	調査名	建物調査	関連資料	現況写真集	写真保存	削除
	2023	2023年5月15日	2023年度本庁舎本館長寿命化点検	編集	未登録	編集	選択	削除
	2021	2022年3月31日	2021年度本庁舎長寿命化点検	編集	未登録	編集	選択	削除
	2022		2022年度本庁舎本館建築基準法点検(設備)	追加	登録済	編集	選択	削除
	2021		2021年度本庁舎本館建築基準法点検(建物・設備)	追加	登録済	編集	選択	削除

新規追加

建物調査 関連資料 写真保存

調査年度 2023 年度 調査名 2023年度本庁舎本館長寿命化点検

+追加 Shift+F1

前画面に戻る F11 更新 F12

⑤現況写真集「編集」をクリック

現況写真集

調査名 2023年度本庁舎本館長寿命化点検 施設名 本庁舎 建物名 本館

調査日 2023年 5月29日

1 / 6 ページ

現況写真として表示

場所 屋根 状況 棟屋屋上劣化

現況写真として表示

場所 屋根 状況 棟屋トプライト劣化

現況写真として表示

場所 屋根 状況 棟屋トプライト劣化

現況写真として表示

場所 屋根 状況

現況写真集 写真の並び替え

前画面に戻る F11 更新 F12

⑥写真の状況説明を入力

⑦更新をクリック

完了

(4) - 5 【業者見積書等の関連資料の登録】

点検時点の業者見積書、判定時参考とした資料等を関連資料に登録すること。

※ 業者見積書は、点検結果を取りまとめ後開催される長寿命化点検結果判定会で最終的にB・C判定が確定された場合、翌年度以降の予算要求に係る営繕見積の参考とするため、又は、当年度の長寿命化予算での緊急対応を検討するために限られた期間の中で取得を依頼することになる。

このため、明らかに長寿命化改修が必要と思われる場合、緊急対応を要する(したい)場合等については、予め業者見積書を取得しておくこと。



完了	調査年度	調査日	調査名	建物調査	関連資料	現況写真集	写真保存	削除
	2023	2023年5月15日	2023年度本庁舎本館長寿命化点検	編集	未登録	編集	選択	削除
	2021	2022年3月31日	2021年度本庁舎長寿命化点検	編集	未登録	編集	選択	削除
	2022		2022年度本庁舎本館建築基準法点検(設備)	追加	登録済	編集	選択	削除
	2021		2021年度本庁舎本館建築基準法点検(建物・設備)	追加	登録済	編集	選択	削除


新規追加

建物調査 関連資料 写真保存

調査年度 2023 年度 調査名 2023年度本庁舎本館長寿命化点検 +追加 Shift+F1

前画面に戻る F11 更新 F12

①関連資料「未登録」をクリック

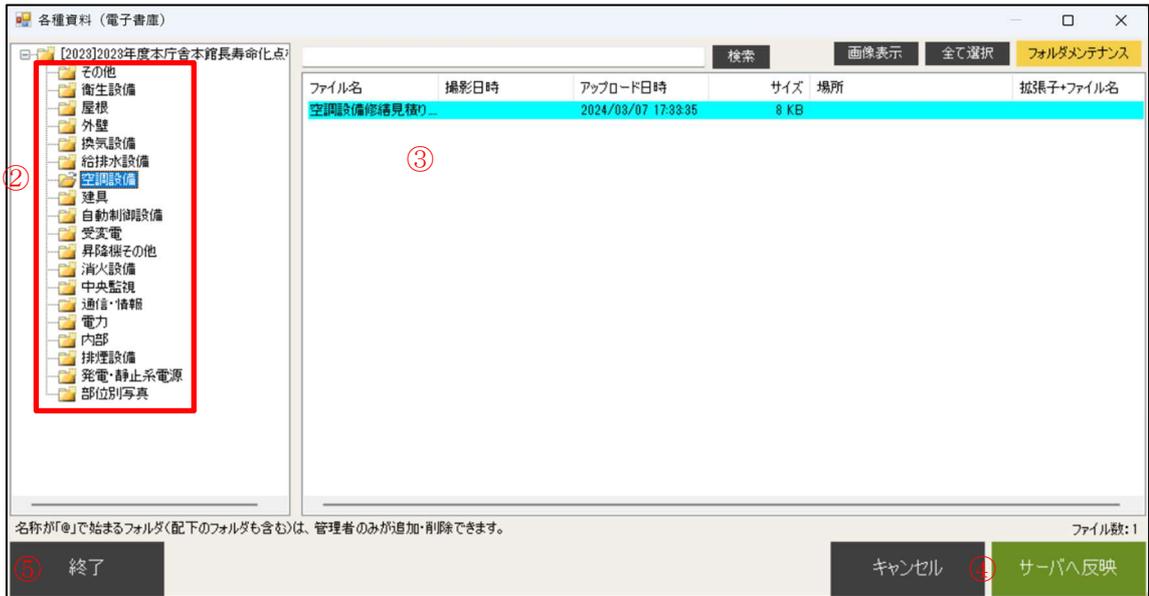

- ②該当する項目をクリック
 - ③当該資料をドラッグ&ドロップ
 - ④サーバへ反映をクリック
 - ⑤終了をクリック
- 完了

(4) - 6 【建築基準法に基づく点検の登録について】

第2章 建築基準法に基づく点検についての点検結果を登録すること。




①関連資料をクリック

②調査年度を確認

③調査名を入力「○年度【施設名】【建物名】建築基準法点検（【建物・設備 or 設備】）」

④追加をクリック

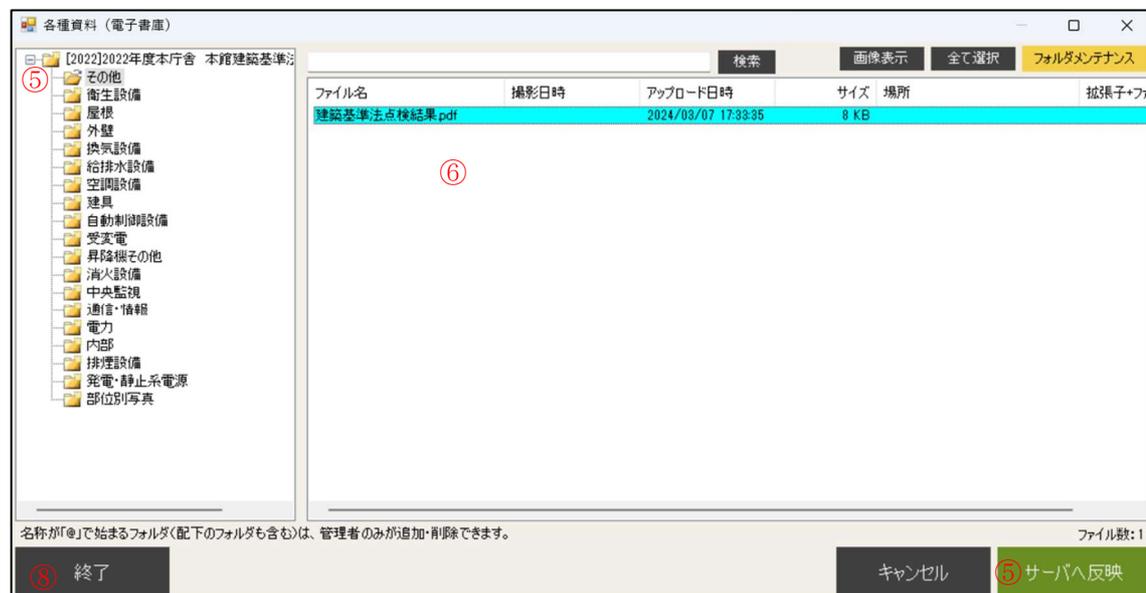

⑤その他をクリック

⑥当該資料をドラッグ&ドロップ

⑦サーバへ反映をクリック

⑧終了をクリック

完了

(5) 備考欄記載例

次に、各部位毎、判定毎の主な記載例を示す。ただし、財産確保・資産活用推進課が主催する長寿命化点検結果判定会で判定する際に、備考欄以外の情報も含め総合的に判断するため、最終的な判定結果は異なる場合がある。

【長寿命化点検備考】：劣化の状況、不具合の状況、場所、頻度、数量、対応状況（修繕履歴（予定を含む））等を記載

●屋根

(B判定)

- ・ シート防水の重ね部分に剥がれがある。めくると1cmくらいのはがれで、それ以降は、接着されている。
- ・ 金属板の複数箇所にさびがあり、一部に腐食がある。

(C判定)

- ・ アスファルト防水で、コンクリートのひび割れやシーリングが欠損している箇所が多数あり、全体的な劣化が進行している。
- ・ 押さえコンクリートのはく離が多数あり、大部分のシーリングが浮き上がっており、草が生えている箇所も多く、雨漏りの危険性がある。
- ・ シート防水にひび割れや剥離が多数あり、3階会議室天井から頻繁に雨漏りしている。
- ・ 大雨時、1階給湯室及びエントランスホールの天井2箇所から雨漏りが発生する。平成25・26年度に同じ場所を修繕したが、昨年度から雨漏りが再発した。

●外壁

(B判定)

- ・ 外部天井の複数箇所で塗装材に剥離がある。
- ・ 外壁南面の複数個所に、ひび割れ・白華・シーリングが切れている箇所がある。

(C判定)

- ・ 西側の外壁にひび割れがあり、壁側の1階事務室の天井に雨漏りの跡がある。今年度、長寿命化改修を実施する予定。
- ・ 外壁タイルが一部剥落しており、タイルの浮きが複数ある。
- ・ 外壁全面に、ひび割れ・白華・シーリングが切れている箇所がある。

●外部建具

(B判定)

- ・ 金属ドアにさびがある。開閉は可能
- ・ 木製建具が一部腐朽している。開閉は可能

(C判定)

- ・ シャッターが上下出来ないことが週に1回あり、その都度修繕しているが、改善されない。
- ・ 2階事務室の窓が変形しており、大雨の際に室内に雨水の侵入が発生する。

- ・ 本館入口の自動扉がセンサーの作動不良により頻繁に誤作動する。

●設備

(B判定)

- ・ 1階機械室の受変電設備から異音がする。
- ・ 1階ボイラー室のボイラーの排気ガスが、通常と異なる匂いがする。
- ・ 2階機械室のエアハンドリングユニットの駆動モーターから異常振動がする。
- ・ 事務室の自動制御設備が故障し遠隔操作（確認）ができないため、この1ヶ月間、退庁時に職員が各室に行き空調停止の確認を行っている。
- ・ トイレに使用している井水の揚水ポンプ（給水）が作動していない。今のところ自噴しているため影響はないが、枯渇した場合はトイレが使用できなくなるため更新が必要である。

(C判定)

- ・ 2階会議室の空調の冷房の効きが悪い状態が月に数回発生し、過去に3度修繕を行ったが一時的によくなるものの改善されない。
- ・ 非常用発電機の自動起動装置が故障しており、停電時に起動しないため、早急に修繕する必要がある。
- ・ 1階トイレの手洗いから毎朝薄い赤水が出る。時折、濃い赤水が出ることもある。昨年、一部給水管の取替工事をしたものの、未だ改善されないので使用中止している。

【専門業者による指摘等】：点検業者等の指摘の内容（指摘内容部分を転記）及び対応状況を記載

(B判定)

- ・ H29.8の法定点検時に、老朽化による更新を勧められた。
- ・ R1.7の保守点検時に、部品が製造中止となっているため更新を勧められた。
- ・ H30.8の法定点検時に、高圧受変電設備が50年以上経過しており、いつ故障するかわからない状況であることから、更新を勧められた。今年度長寿命化改修工事を予定している。
- ・ H30.10の法定点検時に、非常用発電設備のエンジンのピストン部分の摩耗によるオイル漏れのため、分解点検（オーバーホール）の必要があると指摘されたが未対応。
- ・ H30.11の法定点検時に、無停電電源装置が11年が経過し、蓄電池の電気容量が低下しており、停電時に機能しないおそれがあると指摘された。今年度施設予算で修繕を予定している。
- ・ H30.8の保守点検時に、冷温水発生機の経年劣化が見受けられることから更新又は分解点検（オーバーホール）を勧められた。
- ・ R1.5のエアコンの保守点検時に、冷媒として使用されているフロンガス（R22）

がR2年で全廃となり、それ以降は修理できないため、更新が必要と指摘された。

(C判定)

- ・ H30.9の法定点検時に、高圧受変電設備の絶縁低下による動作不良により火災発生のおそれがあるため、更新を勧められた。
- ・ H30.7の法定点検時に、高圧受変電設備でトランス部分にPCBが使用されていることから、処理期限のR9.3.31までに更新する必要があると指摘された。このため施設予算にて、来年度更新を予定している。(※)
- ・ H30.10の法定点検時に、非常用発電設備のエンジンのピストン部分の摩耗によるオイル漏れのため、分解点検（オーバーホール）の必要があると指摘されたが未対応。
- ・ H30.4の給水ポンプの保守点検時に、経年劣化により水圧不足が指摘され、更新を強く勧められた。今年度長寿命化改修工事を予定している。
- ・ 1階男子トイレの小便器の排水の流れが悪く、常時、排水まで15分程度かかる。業者から、一時的な詰まりではないとの指摘があった。現在はこの小便器の使用を中止している。
- ・ 今年度の浄化槽の定期点検で、浄化槽から漏水の可能性があるが、修繕が困難であり、更新の必要性を強く指摘された。現在、更新費用の見積りを依頼している(今年度施設予算で修繕予定)。

※ PCBのみの指摘であれば、各施設で対応すること。その他不具合箇所が指摘されていれば、備考にPCBの指摘も併せて記載すること。

6 点検結果の保管等について

点検結果は、別途指定する期日までに、施設管理者が公共施設・財産マネジメントシステムに点検結果を記録する。

なお、指定管理施設においては、指定管理者は点検結果を施設で保管するとともに、所管課に報告し、所管課が公共施設・財産マネジメントシステムに点検結果を記録する。

長寿命化点検結果は、県で管理する施設全体の改修の優先順位付けの判定業務に活用する。

<参考>建物部位・設備ごとの耐用年数表

工事種別	区分	種別・内容		計画保全		事後保全	目標使用年数	
				予防保全	監視保全			
建築	屋根	屋根防水+押さえコン	アスファルト防水	○			30	
		シート系防水		○			20	
		屋根長尺金属板	金属板葺き	○			30	
		その他	スレート・かわら他	○			20	
	外壁	壁-タイル			○			80
		外壁仕上塗材	複層仕上塗材	○			15	
		金属板その他		○			40	
		外部天井			○		20	
	建具	シーリング			○			15
		外部建具	外部アルミニウム建具、外部鋼製建具等		○		40	
		内部建具	内部鋼製建具、木製建具			○	30	
		自動扉	ステンレス製自動両開扉		○		80	
	内部	ステンレス製建具	ステンレス製建具、鋼製シャッター			○	80	
		内部仕上等	床仕上げ、壁仕上げ、天井仕上げ、内部雑物			○	30	
電気設備	受変電	高圧	高圧受変電	○			30	
	発電・静止形電源	非常用発電	自家発電装置、ディーゼル機関など	○			30	
		交流無停電電源	無停電電源装置	○			20	
		太陽光発電				○	25	
		電力	電力	配管配線等			○	30
	電力	電線類	配線			○	30	
		制御盤、分電盤、OA盤				○	25	
		蛍光灯、他	FL電球、Hf電球、LED			○	20	
			非常灯			○	20	
	誘導灯				○	20		
	中央監視	中央監視	中央監視装置	○			15	
	通信・情報	LAN、電話、表示、映像、防犯等	電話交換機			○	20	
			情報・出退表示装置			○	20	
			放送(アンブ)			○	20	
			時計設備			○	20	
			配管配線等			○	20	
		通信・情報(防災)	自動火災報知			○	20	
機械設備	空調設備	温熱源	ボイラー	○			15	
		冷熱源	吸収式冷温水機、冷凍機、冷却塔	○			20	
		空気調和機	パッケージ型、ユニット型、FCU		○		20	
		空気調和機(出力22kw以下)	ヒートポンプマルチパッケージ型空調機		○		15	
		空気調和機(出力22kw超)	ヒートポンプマルチパッケージ型空調機 全室空調		○		20	
		全熱交換器、空気清浄装置			○		20	
		ポンプ、タンク、ダクト、配管			○		20	
	換気設備	換気設備	送風機・ダクト		○		30	
	排煙設備	排煙設備	排煙機		○		25	
	自動制御設備	自動制御			○		15	
	給排水設備	給排水	ポンプ、タンク、給湯用ボイラー、排水等		○		30	
	衛生設備	衛生器具、他			○		30	
	消火設備	消火設備一式			○		30	
	昇降機その他	エレベーター			○		30	
	その他	舞台装置	体育館			○	30	

第5章 日常点検について

施設管理者が施設の安全性、耐久性、機能性等に支障がない状態に保たれているか日常的に点検する。

長寿命化改修等の実施を含め、適正な施設管理のためには施設（建築部位・設備）の状況把握や対応状況の蓄積（記録）が必要不可欠であることから、日常的に点検等を実施すること。

1 対象

すべての建築物

2 実施方法及び時期

様式1及び日常点検票（様式2）を参考に、日常的に行う。

3 点検結果の保管について

点検結果は各施設に保管する。

別紙 1 点検対象建築物一覧表

施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	長寿命化点検	建築基準法点検	営繕課
1	県民文化ホール	1	山梨県県民文化ホール会館	○	○	
2	富士山世界遺産センター	4	富士山世界遺産センター北館	○	○	
2	富士山世界遺産センター	1	富士山世界遺産センター南館	○	○	
3	リニア見学センター	1	リニア見学センターわくわくやまなし館		○	
3	リニア見学センター	2	リニア見学センターどきどきリニア館		○	
4	図書館	2	県立図書館	○	○	
4	図書館	10	県立図書館（駐車場）		○	
5	八ヶ岳少年自然の家	1	管理棟	○	○	
5	八ヶ岳少年自然の家	2	宿泊棟	○	○	
5	八ヶ岳少年自然の家	3	観測棟	○		
5	八ヶ岳少年自然の家	5	屋内体育館	○	○	
5	八ヶ岳少年自然の家	6	キャンプセンター	○		
5	八ヶ岳少年自然の家	21	研修棟	○	○	
7	科学館	1	科学館	○	○	
9	山梨ことぶき勸学院	1	山梨ことぶき勸学院校舎	○		
10	博物館	1	県立博物館	○	○	
11	美術館	1	県立美術館・本館	○	○	
11	美術館	7	増築棟	○	○	
12	考古博物館	1	山梨県立考古博物館	○	○	
13	文学館	1	県立文学館・本館	○	○	
16	八代射撃場	1	県営八代射撃場 管理棟	○	○	
16	八代射撃場	2	県営八代射撃場 スモールボアライフル射場	○	○	
16	八代射撃場	3	県営八代射撃場 エアライフル射場	○	○	
18	青少年センター	1	青少年センター本館		○	
18	青少年センター	6	青少年センター本館	○	○	
18	青少年センター	1	青少年センター別館		○	
19	アイメッセ山梨	4	管理棟	○	○	
19	アイメッセ山梨	5	展示棟	○	○	
20	産業技術短期大学校	5	南エリア 講義棟（2号館）	○		
20	産業技術短期大学校	1	北エリア 実験・実習棟（C棟）	○		
20	産業技術短期大学校	2	北エリア 体育館	○	○	○
20	産業技術短期大学校	3	附属棟（給水ポンプ）	●		
20	産業技術短期大学校	11	南エリア 本部・講義棟（1号館）	○		
20	産業技術短期大学校	27	南エリア 実験棟（A棟）	○		

別紙 1 点検対象建築物一覧表

施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	長寿命化点検	建築基準法点検	営繕課
20	産業技術短期大学校	31	ポンプ室（給水ポンプ）	●		
20	産業技術短期大学校	33	南エリア 実習棟（B棟）	○		
20	産業技術短期大学校	1	都留キャンパス校舎	○		
21	峡南高等技術専門校	2	電気システム科実習棟	○		
21	峡南高等技術専門校	8	自動車整備科実習棟及び洗車場棟	○		
21	峡南高等技術専門校	12	第2実習棟	○		
21	峡南高等技術専門校	19	高圧実習棟	○		
21	峡南高等技術専門校	20	本館	○		
22	就業支援センター	2	本館	○		
23	中小企業人材開発センター	3	中小企業人材開発センター本館	○	○	
23	中小企業人材開発センター	4	中小企業人材開発センター実習棟	○		
28	北岳山荘（南アルプス市貸付）	1	北岳山荘		○	
29	富士北麓駐車場	1	インフォメーションセンター	○		
40	富士湧水の里水族館	1	淡水魚展示施設	○	○	
40	富士湧水の里水族館	2	淡水魚展示施設付属電気室（受変電・非常用電源）	●		
41	フラワーセンター	1	管理舎	○		
41	フラワーセンター	7	フラワーマーケット棟	○	○	
41	フラワーセンター	8	フラワー工房棟	○	○	
41	フラワーセンター	9	レストラン棟	○	○	
41	フラワーセンター	10	事務所棟	○	○	
41	フラワーセンター	11	展望棟	○	○	
42	まきば公園	4	畜産資料展示施設棟	○	○	
43	北杜高等学校	1	校舎棟	○	○	
43	北杜高等学校	2	屋内運動場棟	○	○	
43	北杜高等学校	23	農場職員室棟	○	○	
44	韮崎高等学校	14	定時制校舎	○	○	
44	韮崎高等学校	15	北館（特別教室棟）	○	○	
44	韮崎高等学校	30	屋内運動場	○	○	
44	韮崎高等学校	31	校舎	○	○	
45	韮崎工業高等学校	36	C館（特別教室・実習棟）	○	○	
45	韮崎工業高等学校	49	A館（電気科・情報技術科・制御工学科実習棟）	○	○	
45	韮崎工業高等学校	51	B館（電子機械科実習棟）	○	○	
45	韮崎工業高等学校	63	家庭科実習棟	○	○	
45	韮崎工業高等学校	67	D館（環境化学科実習棟）	○	○	

別紙 1 点検対象建築物一覧表

施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	長寿命化点検	建築基準法点検	営繕課
45	葺崎工業高等学校	68	本館（管理・普通・特別教室棟）	○	○	
45	葺崎工業高等学校	70	屋内運動場	○	○	
46	甲府第一高等学校	45	屋内運動場	○	○	
46	甲府第一高等学校	46	校舎棟	○	○	
47	甲府西高等学校	1	本館棟	○	○	
47	甲府西高等学校	2	音楽美術棟	○	○	
47	甲府西高等学校	3	体育館棟	○	○	
47	甲府西高等学校	4	格技棟	○	○	
47	甲府西高等学校	5	南館	○	○	
48	甲府南高等学校	49	管理・普通教室棟	○	○	
48	甲府南高等学校	50	特別教室棟	○	○	
48	甲府南高等学校	55	屋内運動場	○	○	
49	甲府東高等学校	1	校舎	○	○	
49	甲府東高等学校	2	体育館	○	○	
49	甲府東高等学校	15	管理棟及び普通教室棟	○	○	
49	甲府東高等学校	17	特別教室棟（芸術棟）	○	○	
49	甲府東高等学校	18	格技場	○	○	
50	甲府工業高等学校	42	校舎（管理教室棟、実習棟1、2）	○	○	
50	甲府工業高等学校	43	屋内運動場	○	○	
50	甲府工業高等学校	61	甲府工業高校専攻科校舎	○	○	
51	甲府城西高等学校	18	実習棟（6号館）	○	○	
51	甲府城西高等学校	27	実習棟（3号館）	○	○	
51	甲府城西高等学校	30	実習棟（2号館）	○	○	
51	甲府城西高等学校	37	校舎	○	○	
51	甲府城西高等学校	41	屋内運動場	○	○	
52	甲府昭和高等学校	1	管理棟	○	○	
52	甲府昭和高等学校	2	普通教室棟（南館）	○	○	
52	甲府昭和高等学校	3	屋内運動場	○	○	
52	甲府昭和高等学校	4	格技場	○	○	
52	甲府昭和高等学校	13	普通教室棟（北館）	○	○	
52	甲府昭和高等学校	14	特別教室棟	○	○	
53	農林高等学校	36	農業土木科特別教室	○	○	
53	農林高等学校	40	造園科特別教室	○	○	
53	農林高等学校	44	新本館第3期分	○	○	

別紙 1 点検対象建築物一覽表

施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	長寿命 化学点検	建築 基準法 点検	営繕課
53	農林高等学校	49	生活科棟	○	○	
53	農林高等学校	50	林業科棟	○	○	
53	農林高等学校	53	特別教室棟	○	○	
53	農林高等学校	57	食品化学棟	○	○	
53	農林高等学校	58	育林実習棟	○	○	
53	農林高等学校	69	農業科、園芸科実習棟	○	○	
53	農林高等学校	106	屋内運動場	○	○	
53	農林高等学校	111	普通・特別教室棟	○	○	
54	巨摩高等学校	21	二号館	○	○	
54	巨摩高等学校	22	昇降口	○	○	
54	巨摩高等学校	26	三号館東	○	○	
54	巨摩高等学校	27	三号館西	○	○	
54	巨摩高等学校	28	芸術棟（特別教室）	○	○	
54	巨摩高等学校	39	屋内運動場	○	○	
54	巨摩高等学校	42	校舎	○	○	
55	白根高等学校	1	管理普通教室棟	○	○	
55	白根高等学校	2	格技場	○	○	
55	白根高等学校	3	屋内運動場	○	○	
55	白根高等学校	13	特別教室棟	○	○	
582	青洲高等学校	1	本館・実習棟 1・渡り廊下（6）	○	○	
582	青洲高等学校	2	実習棟 2	○	○	
582	青洲高等学校	16	屋内運動場	○	○	
59	身延高等学校	7	災害復旧校舎（B館）	○	○	
59	身延高等学校	34	校舎 C館	○	○	
59	身延高等学校	38	B館	○	○	
59	身延高等学校	43	屋内運動場	○	○	
59	身延高等学校	45	管理棟	○	○	
59	身延高等学校	53	多目的室内練習場	○	○	
60	笛吹高等学校	1	校舎（本館・中館・南館）	○	○	
60	笛吹高等学校	2	屋内運動場	○	○	
60	笛吹高等学校	9	環境・緑地系列実習棟（旧普通教室棟 北館）	○	○	
60	笛吹高等学校	29	園芸棟（園芸科管理棟）	○	○	
60	笛吹高等学校	30	園芸・農土実験室	○	○	
60	笛吹高等学校	37	農場管理実習棟	○	○	

別紙 1 点検対象建築物一覧表

施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	長寿命 点検	建築 基準 法点検	営繕 課
61	日川高等学校	24	格技場	○	○	
61	日川高等学校	35	トレーニングセンター	○	○	
61	日川高等学校	43	家庭科教室棟	○	○	
61	日川高等学校	53	屋内運動場	○	○	
61	日川高等学校	56	管理・普通教室棟	○	○	
61	日川高等学校	57	特別教室棟	○	○	
62	山梨高等学校	10	校舎（中館）	○	○	
62	山梨高等学校	12	校舎（南館）	○	○	
62	山梨高等学校	13	校舎（北館）	○	○	
62	山梨高等学校	16	昇降所	○	○	
62	山梨高等学校	47	屋内運動場	○	○	
63	塩山高等学校	2	屋内運動場	○	○	
63	塩山高等学校	7	管理棟	○	○	
63	塩山高等学校	8	情報処理棟	○	○	
63	塩山高等学校	9	普通教室棟	○	○	
63	塩山高等学校	10	特別教室棟	○	○	
64	都留高等学校	12	南館	○	○	
64	都留高等学校	13	中館	○	○	
64	都留高等学校	17	北館	○	○	
64	都留高等学校	19	南館－中館昇降所	○	○	
64	都留高等学校	28	屋内運動場	○	○	
65	上野原高等学校	1	南館校舎	○	○	
65	上野原高等学校	2	昇降所	○	○	
65	上野原高等学校	7	体育館	○	○	
65	上野原高等学校	8	格技場	○	○	
65	上野原高等学校	14	北館校舎	○	○	
65	上野原高等学校	16	管理棟	○	○	
66	都留興譲館高等学校	9	屋内運動場	○	○	
66	都留興譲館高等学校	1	教室棟	○	○	
66	都留興譲館高等学校	25	実習棟	○	○	
67	吉田高等学校	32	体育館	○	○	
67	吉田高等学校	41	管理・特別教室棟(北館)	○	○	
67	吉田高等学校	42	普通・特別教室棟(南館・中館)	○	○	
68	富士北稜高等学校	34	3号棟	○	○	

別紙 1 点検対象建築物一覧表

施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	長寿命 点検	建築 基準 点検	営繕 課
68	富士北稜高等学校	35	4号棟	○	○	
68	富士北稜高等学校	42	家庭科実習棟	○	○	
68	富士北稜高等学校	48	体育館	○	○	
68	富士北稜高等学校	1	2号棟	○	○	
68	富士北稜高等学校	2	1号棟	○	○	
68	富士北稜高等学校	3	第二屋内運動場	○	○	
69	富士河口湖高等学校	7	普通教室（B棟）	○	○	
69	富士河口湖高等学校	8	特別教室（D棟）	○	○	
69	富士河口湖高等学校	9	屋内体育館	○	○	
69	富士河口湖高等学校	11	普通教室（A棟）	○	○	
69	富士河口湖高等学校	12	特別教室（C棟）	○	○	
69	富士河口湖高等学校	16	昇降口、渡廊下（管理棟～A棟）	○	○	
69	富士河口湖高等学校	17	管理棟	○	○	
69	富士河口湖高等学校	18	格枝場	○	○	
70	中央高等学校	16	屋内運動場	○	○	
70	中央高等学校	13	中央高校（管理・特別・普通教室棟）	○	○	
71	ひばりが丘高等学校	26	体育館	○	○	
71	ひばりが丘高等学校	28	校舎	○	○	
72	盲学校	19	校舎(北館・中館・南館)	○	○	
72	盲学校	21	屋内運動場	○	○	
73	ろう学校	1	校舎	○	○	
73	ろう学校	5	屋内運動場	○	○	
73	ろう学校	10	寄宿舍	○	○	
74	甲府支援学校	11	屋内運動場及びボイラー室	○	○	
74	甲府支援学校	12	訓練棟	○	○	
74	甲府支援学校	13	管理棟	○	○	
74	甲府支援学校	22	盲学校・甲府支援学校寄宿舍棟	○	○	
74	甲府支援学校	24	校舎	○	○	
75	あけぼの支援学校	1	管理棟	○	○	
75	あけぼの支援学校	2	小学部棟	○	○	
75	あけぼの支援学校	3	中高校棟	○	○	
75	あけぼの支援学校	4	重度棟	○	○	
75	あけぼの支援学校	11	屋内体育館	○	○	
75	あけぼの支援学校	13	特別教室棟	○	○	

別紙 1 点検対象建築物一覧表

施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	長寿命化点検	建築基準法点検	営繕課
75	あけぼの支援学校	14	校舎 6 号館	○	○	
75	あけぼの支援学校	16	重度心身障害児教室	○	○	
75	あけぼの支援学校	22	プール棟	○	○	
75	あけぼの支援学校	24	管理棟昇降口	○	○	
76	わかば支援学校	46	高等部棟	○	○	
76	わかば支援学校	47	特別教室棟B	○	○	
76	わかば支援学校	48	中学部棟	○	○	
76	わかば支援学校	50	寄宿舍棟	○	○	
76	わかば支援学校	51	特別教室棟A	○	○	
76	わかば支援学校	53	屋内運動場	○	○	
76	わかば支援学校	54	管理棟	○	○	
76	わかば支援学校	55	小学部棟 A	○	○	
76	わかば支援学校	56	小学部棟 B	○	○	
77	わかば支援学校ふじかわ分校	1	校舎	○	○	
78	やまびこ支援学校	27	管理棟	○	○	
78	やまびこ支援学校	36	屋内運動場	○	○	
78	やまびこ支援学校	31	小学部棟		○	
78	やまびこ支援学校	32	中学部棟		○	
78	やまびこ支援学校	33	高等部棟		○	
78	やまびこ支援学校	34	特別教室棟		○	
78	やまびこ支援学校	35	寄宿舍・食堂棟		○	
78	やまびこ支援学校	37	渡り廊下		○	
79	富士見支援学校	3	富士見支援学校校舎改築（一部・連絡通路）	○	○	
80	富士見支援旭分校	1	富士見支援学校旭分校校舎	○	○	
81	ふじざくら支援学校	1	校舎	○	○	
81	ふじざくら支援学校	2	屋内運動場	○	○	
82	かえで支援学校	1	校舎棟	○	○	
82	かえで支援学校	4	屋内運動場	○	○	
82	かえで支援学校	5	プール棟（給水ポンプ）	●	○	
82	かえで支援学校	9	高等部普通教室棟	○	○	
82	かえで支援学校	10	管理棟	○	○	
82	かえで支援学校	13	小学部棟	○	○	
83	高等支援学校桃花台学園	21	特別教室棟	○	○	
83	高等支援学校桃花台学園	23	実習棟	○	○	

別紙 1 点検対象建築物一覧表

施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	長寿命化点検	建築基準法点検	営繕課
83	高等支援学校桃花台学園	31	普通教室棟（渡り廊下含む）	○	○	
83	高等支援学校桃花台学園	33	管理棟	○	○	
83	高等支援学校桃花台学園	43	寄宿舎	○	○	
83	高等支援学校桃花台学園	44	屋内運動場	○	○	
581	うぐいすの杜学園	2	普通教室棟	○	○	
581	うぐいすの杜学園	3	特別教室棟（理科・図工・技術室）		○	
581	うぐいすの杜学園	4	特別教室棟（家庭科室）		○	
581	うぐいすの杜学園	5	渡り廊下		○	
581	うぐいすの杜学園	6	特別教室棟（図書・メディアルーム）		○	
581	うぐいすの杜学園	7	特別教室棟（音楽室）		○	
581	うぐいすの杜学園	8	屋内運動場	○	○	
85	農林大学校	21	農林大学校校舎	○	○	○
85	農林大学校	25	農林大学校 体育館	○	○	○
85	農林大学校	34	農林大学校本館	○	○	○
86	総合教育センター	1	本館	○	○	
86	総合教育センター	3	別館（A棟）	○	○	
86	総合教育センター	4	特別支援教育棟（B棟）	○		
86	総合教育センター	10	情報教育棟	○	○	
88	青い鳥老人ホーム	1	老人ホーム	○	○	
91	育精福祉センター	16	育精福祉センター居住棟		○	
91	育精福祉センター	17	育精福祉センター作業棟		○	
91	育精福祉センター	32	育精福祉センター精神薄弱者重度更生施設		○	
91	育精福祉センター	33	育精福祉センター作業訓練棟		○	
91	育精福祉センター	42	エネルギー棟	○	○	
91	育精福祉センター	44	渡り廊下		○	
91	育精福祉センター	45	児童重度棟	○	○	
91	育精福祉センター	46	管理・療育棟	○	○	
91	育精福祉センター	47	ホール棟	○	○	
91	育精福祉センター	49	児童一般棟	○	○	
92	育精福祉センター成人寮	41	成人最重度棟	○	○	
92	育精福祉センター成人寮	48	成人重度棟	○	○	
93	あけぼの医療福祉センター成人寮	21	肢体不自由者更生施設棟	○	○	
95	あけぼの医療福祉センター	2	みだい体育センター（勤労身体障害者施設）	○	○	○
95	あけぼの医療福祉センター	19	重症心身障害児施設棟	○	○	○

別紙 1 点検対象建築物一覧表

施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	長寿命化点検	建築基準法点検	営繕課
95	あけぼの医療福祉センター	20	肢体不自由児施設棟	○	○	○
95	あけぼの医療福祉センター	26	医療・管理棟	○	○	○
95	あけぼの医療福祉センター	1	富士・東部リハビリテーション病院診療所	○	○	
96	富士ふれあいセンター	1	ふれあいセンター	○	○	○
96	富士ふれあいセンター	6	機械棟		○	○
97	甲陽学園	18	甲陽学園むつみ寮（男子寮）	○	○	○
97	甲陽学園	19	甲陽学園本館	○	○	○
97	甲陽学園	21	体育館	○	○	○
97	甲陽学園	23	ますみ寮（女子寮）	○	○	○
97	甲陽学園	24	のぞみ寮（個別支援寮）	○		
190	男女共同参画推進センター（びゅあ総合）	1	びゅあ総合 本館	○	○	
191	消防学校	11	教育管理棟	○	○	○
191	消防学校	12	宿泊棟	○	○	○
191	消防学校	14	車庫棟		○	○
192	防災安全センター	1	山梨県防災安全センター	○	○	
195	八ヶ岳自然ふれあいセンター	1	山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター	○	○	
579	やまなし地域づくり交流センター	1	やまなし地域づくり交流センター	○	○	
196	本庁舎	1	県議会議事堂	○	○	
196	本庁舎	1	本館	○	○	
196	本庁舎	1	北口大型車庫		○	
196	本庁舎	2	別館	○	○	
196	本庁舎	1	県庁西立体駐車場		○	
196	本庁舎	14	北別館	○	○	
196	本庁舎	25	防災新館	○	○	
196	本庁舎	27	県議会委員会室棟	○	●	
197	西八代合同庁舎	1	西八代合同庁舎（庁舎本館）	○	○	○
197	西八代合同庁舎	2	西八代合同庁舎（車庫及び倉庫）		○	○
198	南巨摩合同庁舎	1	南巨摩合同庁舎本館	○	○	○
198	南巨摩合同庁舎	2	南巨摩合同庁舎試験棟及び車庫		○	○
198	南巨摩合同庁舎	3	南巨摩合同庁舎車庫		○	○
199	南都留合同庁舎	1	南都留合同庁舎 庁舎棟	○	○	○
199	南都留合同庁舎	6	南都留合同庁舎 立体駐車場		○	○
200	北巨摩合同庁舎	1	北巨摩合同庁舎 本館	○	○	○
200	北巨摩合同庁舎	2	北巨摩合同庁舎 倉庫棟		○	○

別紙 1 点検対象建築物一覧表

施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	長寿命 点検	建築 基準 点検	営繕 課
200	北巨摩合同庁舎	3	北巨摩合同庁舎 車庫棟 B		○	○
200	北巨摩合同庁舎	4	北巨摩合同庁舎 車庫棟 C		○	○
200	北巨摩合同庁舎	8	北巨摩合同庁舎 別館棟	○		○
200	北巨摩合同庁舎	9	車庫棟 A		○	○
201	東山梨合同庁舎	1	東山梨合同庁舎 本館	○	○	○
201	東山梨合同庁舎	2	東山梨合同庁舎 倉庫		○	○
201	東山梨合同庁舎	3	東山梨合同庁舎 車庫		○	○
205	東八代合同庁舎	1	東八代合同庁舎本館	○	○	○
205	東八代合同庁舎	2	東八代合同庁舎車庫及び資材庫		○	○
206	自動車税部庁舎	1	本館（南館）	○		
206	自動車税部庁舎	3	新館（北館）	○		
208	富士吉田合同庁舎	1	富士吉田合同庁舎	○	○	○
208	富士吉田合同庁舎	2	倉庫・車庫棟		○	○
209	都留児童相談所	1	都留児童相談所	○	○	○
210	福祉プラザ	1	山梨県福祉プラザ	○	○	○
211	動物愛護指導センター	7	事務所（本館棟）	○		
577	子どものこころサポートプラザ	1	子どものこころサポートプラザ 本館棟	○	○	
577	子どものこころサポートプラザ	2	こころの発達総合支援センター プレイルーム棟等		○	
577	子どものこころサポートプラザ	3	子ども心理生活エリア棟		○	
212	中北建設事務所	2	中北建設事務所本館	○		○
212	中北建設事務所	8	中北建設事務所車庫		○	○
212	中北建設事務所	11	中北建設事務所グレーダー車庫		○	○
213	峡南建設事務所身延支所	1	本館	○		○
214	新環状道路建設事務所	1	本館	○	○	○
214	新環状道路建設事務所	3	車庫		○	○
215	富士・東部建設事務所	1	富士・東部建設事務所	○	○	○
218	衛生環境研究所	1	衛生環境研究所本館	○	○	
219	食肉衛生検査所	5	食肉衛生検査所本館	○	○	
219	食肉衛生検査所	6	食肉衛生検査所機械室及び動物舎	●		
222	森林総合研究所	1	管理棟	○		
222	森林総合研究所	2	研究棟	○		
222	森林総合研究所	4	公用車車庫、機械室（給水ポンプ）	●	○	○
227	産業技術センター 富士技術支援センター	1	富士工業技術センター庁舎	○		
227	産業技術センター 富士技術支援センター	12	富士技術支援センター 研究開発支援棟	○		

別紙 1 点検対象建築物一覧表

施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	長寿命化点検	建築基準法点検	営繕課
228	産業技術センター 甲府技術支援センター(ワインセンター)	1	ワインセンター本館	○	●	
229	産業技術センター 甲府技術支援センター	1	甲府技術センター デザインセンター	○	○	
229	産業技術センター 甲府技術支援センター	2	甲府技術センター 研究管理棟	○	○	
229	産業技術センター 甲府技術支援センター	3	甲府技術センター 実験棟	○	○	
229	産業技術センター 甲府技術支援センター	11	イノベーション支援棟	○	○	
230	水産技術センター	1	水産技術センター忍野支所 管理棟	○		
230	水産技術センター	1	水産技術センター 本館	○		
230	水産技術センター	1	水産技術センター 職員宿舎		○	○
231	総合農業技術センター(甲斐市)	45	本館	○		
231	総合農業技術センター(甲斐市)	6	車庫		○	○
596	総合農業技術センター(北杜市高根町)	1	八ヶ岳試験地 管理棟	○		
597	総合農業技術センター(北杜市明野町)	1	果樹試験明野試験地棟	○		
597	総合農業技術センター(北杜市明野町)	1	高冷地野菜・花き振興センター棟	○		
232	果樹試験場	18	果樹試験場本館	○		
232	果樹試験場	20	醸造棟	○		
233	畜産酪農技術センター長坂支所	34	酪農試験場 本館	○		
233	畜産酪農技術センター長坂支所	36	酪農試験場 格納庫・車庫(受変電・非常用発電)	●	○	○
233	畜産酪農技術センター長坂支所	47	バイオテクノロジー研究棟	○		
234	畜産酪農技術センター	1	管理棟	○		
234	畜産酪農技術センター	47	管理棟(小)	○		
235	東部家畜保健衛生所	1	東部家畜保健衛生所本館	○		
235	東部家畜保健衛生所	5	東部家畜保健衛生所検査棟	○		
236	八ヶ岳牧場	1	八ヶ岳牧場看視舎	○		
238	富士山科学研究所	1	富士山科学研究所本館棟	○	○	
238	富士山科学研究所	2	富士山科学研究所研究棟	○	○	
247	本部分庁舎	1	本部分庁舎(旧交通部)	○	○	
248	ヘリポート	1	ヘリポート(管理棟)	○		
249	警察学校	1	警察学校体育館	○		
249	警察学校	1	警察学校西寮	○	○	
251	山梨県総合交通センター	1	山梨県総合交通センター事務棟	○	○	
251	山梨県総合交通センター	2	研修室	○		
251	山梨県総合交通センター	3	指導員事務室	○		
252	安全運転学校都留分校	1	安全運転学校都留分校(庁舎)	○		
253	甲府警察署庁舎	2	甲府警察署庁舎	○	○	

別紙 1 点検対象建築物一覧表

施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	長寿命 点検	建築 基準 法点検	営繕課
254	南甲府警察署庁舎	1	南甲府警察署庁舎	○	○	
254	南甲府警察署庁舎	7	南甲府警察署南別館	○		
254	南甲府警察署庁舎	8	南甲府警察署東別館	○	○	
255	南アルプス警察署庁舎	1	庁舎	○	○	
257	北杜警察署庁舎	1	北杜警察署庁舎	○	○	
257	北杜警察署庁舎	2	北杜警察署車庫・独身寮	○	○	
257	北杜警察署庁舎	1	北杜警察署東別館	○		
258	鯉沢警察署庁舎	1	鯉沢警察署庁舎	○	○	
259	鯉沢警察署市川分庁舎	1	警察署庁舎	○	○	
259	鯉沢警察署市川分庁舎	2	独身寮及び車庫	○	○	
260	南部警察署庁舎	1	南部警察署 庁舎	○	○	
260	南部警察署庁舎	2	南部警察署 車庫及び独身寮	○	○	
261	笛吹警察署庁舎	8	車庫・道場棟	○		
261	笛吹警察署庁舎	9	庁舎棟	○	○	
261	笛吹警察署庁舎	10	署長公舎	○		
261	笛吹警察署庁舎	11	独身寮	○	○	
262	日下部警察署庁舎	1	日下部警察署	○	○	
263	日下部警察署塩山分庁舎	1	日下部警察署塩山分庁舎	○	○	
263	日下部警察署塩山分庁舎	4	日下部警察署塩山分庁舎独身寮	○	○	
264	富士吉田警察署庁舎	1	富士吉田警察署庁舎	○	○	
266	大月警察署庁舎	1	大月警察署庁舎	○	○	
266	大月警察署庁舎	2	独身寮	○		
267	大月警察署都留分庁舎	1	大月警察署都留分庁舎	○	○	
268	上野原警察署庁舎	1	上野原警察署庁舎	○	○	
268	上野原警察署庁舎	6	車庫・独身寮	○	○	
586	甲斐警察署庁舎	7	甲斐警察署庁舎	○	○	
416	飯田待機宿舎	1	飯田待機宿舎	○	○	
417	宝待機宿舎	1	宝待機宿舎（A棟）	○	○	
417	宝待機宿舎	4	宝待機宿舎（B棟）	○	○	
418	住吉待機宿舎	1	住吉待機宿舎	○	○	
419	飯田職員宿舎	1	飯田待機宿舎	○	○	
420	徳行待機宿舎	1	徳行待機宿舎（B棟）	○	○	
420	徳行待機宿舎	4	徳行待機宿舎（A棟）	○	○	
421	中小河原待機宿舎	1	中小河原待機宿舎（A棟）	○	○	

別紙 1 点検対象建築物一覧表

施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	長寿命化点検	建築基準法点検	営繕課
421	中小河原待機宿舎	5	中小河原待機宿舎（B棟）	○	○	
422	峡中地区待機宿舎	1	峡中地区待機宿舎	○	○	
423	竜王待機宿舎	1	竜王待機宿舎（A棟）	○	○	
423	竜王待機宿舎	6	竜王待機宿舎（B棟）	○	○	
423	竜王待機宿舎	10	竜王待機宿舎（C棟）	○	○	
424	美咲寮	1	美咲独身寮B	○	○	
424	美咲寮	3	美咲独身寮A	○	○	
425	清明寮	1	清明寮	○	○	
427	南アルプス警察署署長宿舎	1	南アルプス警察署署長宿舎	○		
428	南アルプス警察署次長宿舎	1	南アルプス警察署次長宿舎	○		
429	南アルプス警察署独身寮	1	南アルプス警察署独身寮	○	○	
430	白根待機宿舎	1	白根待機宿舎	○	○	
432	峡北地区待機宿舎	1	峡北地区待機宿舎	○	○	
435	上町待機宿舎	1	上町待機宿舎	○	○	
436	本町待機宿舎	1	本町待機宿舎	○	○	
438	鰍沢警察署独身寮	1	鰍沢警察署独身寮	○	○	
440	鰍沢警察署次長宿舎	3	鰍沢警察署次長宿舎	○		
442	峡南地区待機宿舎	1	峡南地区警察官待機宿舎	○	○	
443	市川待機宿舎	1	市川待機宿舎	○	○	
448	南部待機宿舎（昭和）	1	南部待機宿舎（昭和）	○	○	
449	南部待機宿舎（岬原）	1	南部待機宿舎（岬原）	○	○	
453	石和地区警察官待機宿舎	1	石和地区警察官待機宿舎	○	○	
455	日下部警察署署長宿舎	1	日下部警察署署長宿舎	○		
456	日下部警察署次長宿舎	1	日下部警察署次長宿舎	○		
457	日下部警察署独身寮	1	日下部警察署独身寮	○	○	
458	峡東地区待機宿舎	1	峡東地区警察官待機宿舎	○	○	
459	日下部地区待機宿舎	1	日下部地区警察官待機宿舎	○	○	
461	日下部警察署熊野待機宿舎	1	日下部警察署熊野待機宿舎	○	○	
462	富士吉田警察署署長公舎	1	富士吉田警察署署長公舎	○		
463	富士吉田警察署副署長公舎	1	富士吉田警察署副署長公舎	○		
464	剣丸尾警察官待機宿舎	1	剣丸尾待機宿舎	○	○	
464	剣丸尾警察官待機宿舎	5	剣丸尾待機宿舎・ポンプ室（給水ポンプ、受水槽）	●	○	
465	船津警察官待機宿舎	1	船津警察官待機宿舎	○	○	
466	下宿警察官待機宿舎	1	下宿警察官待機宿舎	○	○	

別紙 1 点検対象建築物一覧表

施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	長寿命化点検	建築基準法点検	営繕課
467	松山待機宿舎	1	松山待機宿舎	○	○	
469	大月警察署都留分庁舎幹部署員宿舎	1	大月警察署都留分庁舎幹部署員宿舎	○	○	
470	都留独身寮	1	都留独身寮	○	○	
471	大月待機宿舎	1	大月地区警察官待機宿舎	○	○	
472	大月警察署署長公舎	1	大月警察署署長公舎	○		
473	大月警察署副署長公舎	1	大月警察署副署長公舎	○		
474	下川渡待機宿舎	1	下川渡待機宿舎	○	○	
475	上野原警察署署長公舎	1	上野原警察署署長公舎	○		
476	上野原警察署次長公舎	1	上野原警察署次長公舎	○		
477	桜ヶ丘待機宿舎	1	桜ヶ丘待機宿舎	○	○	
478	八ツ沢警察官待機宿舎	1	八ツ沢警察官待機宿舎	○	○	
587	甲斐警察署署長公舎	1	署長公舎	○		
588	甲斐警察署副署長公舎	1	副署長公舎	○		
589	甲斐警察署独身寮	1	独身寮	○		
480	東京事務所職員宿舎（野沢宿舎）	2	東京事務所職員宿舎		○	○
481	東京事務所職員宿舎（下馬宿舎）	1	東京事務所職員宿舎本館		○	○
483	富士吉田職員宿舎	3	富士吉田職員宿舎 世帯棟	○	○	
483	富士吉田職員宿舎	5	富士吉田職員宿舎 単身棟	○	○	
484	職員宿舎メイプル飯田	3	職員宿舎メイプル飯田	○	○	
485	宮前職員宿舎	1	宮前職員宿舎 1号館	○	○	
485	宮前職員宿舎	2	宮前職員宿舎 2号館	○	○	
487	吉田地区教職員住宅	5	吉田地区教職員住宅		○	
488	上野原高等学校教職員住宅	1	上野原地区教職員住宅		○	
509	広瀬ダム管理事務所等	1	広瀬ダム管理事務所 事務所、発電機室	○		
509	広瀬ダム管理事務所等	2	広瀬ダム管理事務所 倉庫		○	○
510	荒川ダム管理事務所等	1	荒川ダム傍受局舎（中北建設事務所内）	○		○
510	荒川ダム管理事務所等	1	荒川ダム管理事務所 管理棟	○		
510	荒川ダム管理事務所等	3	荒川ダム管理事務所 コア倉庫		○	○
510	荒川ダム管理事務所等	2	荒川ダム管理事務所 予備電源室棟（受変電・非常用発電）	●		
511	琴川ダム管理事務所等	1	管理棟	○		
511	琴川ダム管理事務所等	5	係船庫		○	○
512	大門ダム管理事務所等	1	大門ダム管理事務所	○		
512	大門ダム管理事務所等	2	大門ダム管理事務所 予備電源室（受変電・非常用発電）	●		
513	塩川ダム管理事務所等	1	塩川ダム管理事務所	○		

別紙 1 点検対象建築物一覧表

施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	長寿命化点検	建築基準法点検	営繕課
513	塩川ダム管理事務所等	2	塩川ダム係船庫		○	○
514	深城ダム管理事務所等	1	管理事務所	○		
514	深城ダム管理事務所等	3	深城ダム艇庫		○	○
526	小瀬スポーツ公園	6	小瀬スポーツ公園陸上競技場メインスタンド	-	○	
526	小瀬スポーツ公園	8	小瀬スポーツ公園 体育館	-	○	
526	小瀬スポーツ公園	10	小瀬スポーツ公園 野球場内野スタンド	-	○	
526	小瀬スポーツ公園	15	小瀬スポーツ公園水泳メインスタンド管理棟	-	○	
526	小瀬スポーツ公園	20	武道館	-	○	
526	小瀬スポーツ公園	22	アイスアリーナ	-	○	
526	小瀬スポーツ公園	26	陸上競技場北サイドスタンド	-	○	
526	小瀬スポーツ公園	27	陸上競技場南サイドスタンド	-	○	
527	富士北麓公園	1	富士北麓公園 メインスタンド	-	○	
527	富士北麓公園	2	富士北麓公園 体育館	-	○	
527	富士北麓公園	10	富士北麓公園野球場スタンド	-	○	
527	富士北麓公園	12	倉庫	-	○	
527	富士北麓公園	13	富士北麓公園 フリーウエイトトレーニング室	-	○	
527	富士北麓公園	14	富士北麓公園 屋内練習走路	-	○	
528	緑ヶ丘スポーツ公園	1	山梨県営体育館	-	○	
528	緑ヶ丘スポーツ公園	2	山梨県営体育館 附属棟	-	○	
528	緑ヶ丘スポーツ公園	5	県営体育館 スポーツの家、屋内プール	-	○	
530	富士川クラフトパーク	16	扇館		○	
531	笛吹川フルーツ公園	4	フルーツミュージアム	-	○	
531	笛吹川フルーツ公園	7	栽培温室管理棟	-	○	
532	桂川ウェルネスパーク	1	里山交流館（管理棟）	-	○	
538	武田の杜	1	鳥獣センター管理棟	○	○	
538	武田の杜	12	健康の森 森林学習展示館	○	○	
538	武田の杜	36	鳥獣センター展示館	○	○	

※用途廃止された施設は一覧表から削除されます。

用途廃止後も建物が存続する場合は、法令を遵守し各施設管理者において必要に応じて点検を実施してください。

※長寿命化点検：○は、予防保全又は監視保全の建築部位・設備が点検対象

●は、予防保全又は監視保全である（ ）内の設備のみ点検対象

※建築基準法点検：高等学校、警察の建物のうち、長寿命化点検対象外の一覧から除く

県営住宅、企業局、清里の森の建物は一覧から除く

●は、昇降機のみ点検対象

※営繕課：施設管理者の依頼により、営繕課が点検を行うもの

別紙2 法令検査点検一覧表

検査等の対象		検査等内容	検査等回数	規定法規	検査等資格者等	備考
消防用設備等	消化器、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント及び無線通信補助設備	機器点検	1回/6月	消防法第17条の3 消防庁告示（昭和50年第3号）	消防設備士または 消防設備点検資格者	
	屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常電源（配線部分を除く）並びに操作盤	機器点検 総合点検	1回/6月 1回/1年			
	配線	総合点検	1回/1年			
	屋内外消火栓のホース、連結送水管	耐圧試験	1回/3年			
危険物	指定数量の10倍以上の危険物を取り扱う一般取扱所及び地下貯油槽を有する一般取扱所	消防法第10条第4項の基準に適合しているかの点検	1回/1年	消防法14条の3の2 危険物の規制に関する政令第8条の5、第62条の4	危険物取扱者または危険物施設保安員	ホースまたは配管の製造年の末日から10年以内のものを除く 指定数量とは危険物の規制に関する政令第1条の11に定める数量をいう。 第1石油類(ガソリン等) = 200L 第2石油類(灯油等) = 1000L 第3石油類(重油等) = 2000L 第4石油類(ギア油等) = 6000L 他
ボイラー	ボイラー（小型ボイラーを除く）	性能検査 定期自主検査	検査証の有効期間内(1年未満又は1年を超え2年以内) 1回/1月	労働安全衛生法第41条、第45条 ボイラー及び压力容器安全規則第32条、第38条	労働基準監督署長または検査代行機関	ボイラー、小型ボイラー及び第1種压力容器、小型压力容器、第2種压力容器は、労働安全衛生法施行令第1条による
	小型ボイラー	定期自主検査	1回/1年			
压力容器	第1種压力容器（小型压力容器を除く）	性能検査 定期自主検査	検査証の有効期間内(1年未満又は1年を超え2年以内) 1回/1月	ボイラー及び压力容器安全規則第32条、第38条、第67条、第73条、第88条、第94条	労働基準監督署長または検査代行機関	ボイラー及び压力容器安全規則第92条で定める教育を受けたもの
	第2種压力容器	定期自主検査	1回/1年			
	小型压力容器					
エレベーター	積載荷重1トン以上	性能検査 定期自主検査	検査証の有効期間内(1年未満又は1年を超え2年以内) 1回/1年	労働安全衛生法第41条、第45条 クレーン等の安全規則第154条、第159条	労働基準監督署長または 検査代行機関	
	積載荷重0.25トン以上1トン未満	定期自主検査	1回/1年			
事務所		作業環境測定 機械換気設備定期点検 照明設備定期点検	1回/2月 1回/2月 1回/6月	労働安全衛生法第65条 事務所衛生基準規則第7条、第9条、第10条、第15条		事務所とは、事務作業に従事する労働者が主として使用する建築物をいう。
特定建築物	中央管理方式の空調設備又は機械換気設備	空気環境の測定	1回/2月	ビル管理法（建築物における衛生的環境の確保に関する法律）第4条 同施行規則第3条～4条、第4条の2、3	講習修了者 建築物環境衛生管理技術者でかつ実務の経験のあるもの 監督を行うものは講習終了者	特定建築物とは、興業場、店舗、事務所、旅館等の用途に供される部分の延べ面積が3000㎡以上、及び学校の用途に供される部分の延べ面積が8000㎡以上の建築物をいう。
	給水設備	遊離残留塩素の検査 飲料用水質の検査	1回/7日 1回/6月			
冷凍機	第1種製造者となる冷凍機のうち特定施設	保安検査 危険予防規定を定め自主検査	3年に1回以上 1回/1年	高圧ガス保安法第35条	都道府県知事または高圧ガス保安協会	第1種製造者とは、1日の法定冷凍能力が20トン（フロンガスの場合50トン）以上で高圧ガスを用いる設備をいい、また特定施設とは冷凍保安規則第30条に定める冷媒を使用する製造所をいい、フロン場合は含まれる。
	第1種製造者となる冷凍機	危険予防規定を定め自主検査	1回/1年			
ばい煙発生施設		ばい煙量と濃度の測定	1回/2月	大気汚染防止法第2条、第16条 同施行規則第15条		ばい煙発生施設とは、伝熱面積10㎡以上及びバーナーの燃焼能力が重油換算で50L/h以上のボイラー、火格子面積2㎡又は焼却能力200kg/h以上の焼却炉をいう。
簡易専用水道		外観検査 水質検査 書類検査	1回/1年	水道法34条の2 同施行規則第55条、56条	地方公共団体の機関または厚生労働大臣が指定するもの	簡易水道とは、受水タンクの合計容量が10m ³ を超えるものをいう。
特定施設(指定地域特定施設)		排水水の特定	400m ³ /日以上：1回/1日 200～400m ³ /日未満：1回/7日 100～200m ³ /日未満：1回/14日 50～100m ³ /日未満：1回/30日	水質汚濁防止法第14条 同施行規則		特定施設とは、処理対象人員が500人を超える尿浄化槽（指定地域は201人以上500人以下）及び300床以上の病院の厨房施設
事業用電気工作物		保安規定を定め自主定期点検	月次1回/1月 年次(A) 1回/1年 年次(B) 1回/3年	電気事業法第42条	電気主任技術者（電気保安協会他）	事業用電気工作物とは、特別高圧受電設備、高圧受電設備、二次変電設備、自家発電設備等をいう。
ガス湯沸かし器（屋内設置） ガス風呂釜（屋内設置） 及びこれらの排気筒		消費機器の技術上の基準(規則108条)	1回/3年	ガス事業法40条の2 ガス事業法施行規則第84条	ガス供給事業者	ガス湯沸かし器でガスの消費量が10,000kcal/h以下のものでかつ不完全燃焼時自動ガス遮断装置付きのものは除く。
浄化槽		水質検査	1回/1年	浄化槽法第10条	水質検査は指定検査機関が行う。	処理方式、処理対象人員により点検周期が異なる。 501人以上の浄化槽は技術管理者を置くことが必要。
		保守点検	1回/1週～6月	浄化槽法第11条	浄化槽保守点検業者	

様式 1 建築基準法点検票

点検区分	建築物 ・ 建築設備
------	------------

※ 該当するものに○を付ける。

施設番号	
施設名称	
建物番号	
建築物名称	

点検日	
点検者名 (資格)	()

※ 資格欄には、建築士、特定建築物調査員、防火設備検査員、昇降機等検査員、建築設備検査員のいずれかを記入する。

様式1 建築基準法点検票

(建築物)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目		(ろ) 調査方法	(は) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
1	敷地及び地盤	1-(1)	地盤	地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況	目視により確認する。	建築物周辺に陥没があり、安全性を著しく損ねていること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	建物周辺に陥没はあるが、安全上支障なし <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	建築物周辺に陥没があり、安全性を著しく損ねている <input type="checkbox"/>			
2	敷地及び地盤	1-(7)	塀	組構造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況	目視、下げ振り等により確認する。	著しいひび割れ、破損又は傾斜が生じていること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微のひび割れ、破損又は傾斜がある <input type="checkbox"/>	中程度のひび割れ、破損又は傾斜がある <input type="checkbox"/>	著しいひび割れ、破損又は傾斜がある <input type="checkbox"/>			
3	敷地及び地盤	1-(8)	擁壁	擁壁の劣化及び損傷の状況	必要に応じて双眼鏡を使用し目視により確認する。	著しい傾斜若しくはひび割れがあること又は目地部より土砂が流出していること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽度の傾斜又は、ひび割れがある <input type="checkbox"/>	中程度の傾斜又は、ひび割れがある <input type="checkbox"/>	著しい傾斜、ひび割れがある、又は目地部より土砂が流出している <input type="checkbox"/>			
4	建築物の外部	2-(1)	基礎	基礎の沈下等の状況	目視及び建具の開閉具合等により確認する。	地盤沈下に伴う著しいひび割れがあること又は建具開閉等に支障があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	地盤沈下に伴う軽微なひび割れあり <input type="checkbox"/>	地盤沈下に伴う中程度のひび割れがある <input type="checkbox"/>	地盤沈下に伴う著しいひび割れがある、又は建具開閉等に支障ある <input type="checkbox"/>			
5	建築物の外部	2-(2)	基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	目視により確認する。	礎石にずれがあること又はコンクリート面に鉄筋露出若しくは著しいひび割れ、欠損等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	コンクリート面に軽微なひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/>	コンクリート面に中程度のひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/>	礎石にずれがある、又はコンクリート面に鉄筋露出若しくは著しいひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/>			
6	建築物の外部	2-(3)	土台(木造建築物)	土台の沈下等の状況	目視及び建具の開閉具合等により確認する。	土台にたわみ、傾斜等があること又は建具開閉に支障があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	土台にたわみ、傾斜等がある、又は建具開閉に支障がある <input type="checkbox"/>			

様式1 建築基準法点検票

(建築物)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目		(ろ) 調査方法	(は) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
7	建築物の外部	2-(4)	土台 (木造建築物)	土台の劣化及び損傷の状況	目視及び手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認する。	木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	木材に軽微な腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に軽微な錆、腐食等がある <input type="checkbox"/>	木材に中程度の腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に中程度の錆、腐食等がある <input type="checkbox"/>	木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に著しい錆、腐食等がある <input type="checkbox"/>			
8	建築物の外部	2-(6)	外壁	躯体等 木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。	木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	木材に軽微な腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に軽微な錆、腐食等がある <input type="checkbox"/>	木材に中程度の腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に中程度の錆、腐食等がある <input type="checkbox"/>	木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に著しい錆、腐食等がある <input type="checkbox"/>			
9	建築物の外部	2-(7)	外壁	躯体等 組構造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。	れんが、石等に割れ、ずれ等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	れんが、石等に割れ、ずれ等がある <input type="checkbox"/>			
10	建築物の外部	2-(8)	外壁	躯体等 補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。	目地モルタルに著しい欠落があること又はブロック積みに変位等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	目地モルタルに軽微な欠落がある <input type="checkbox"/>	目地モルタルに中程度の欠落がある <input type="checkbox"/>	目地モルタルに著しい欠落がある、又はブロック積みに変位等がある <input type="checkbox"/>			
11	建築物の外部	2-(9)	外壁	躯体等 鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。	鋼材に著しい錆、腐食等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	鋼材に軽微な錆、腐食等がある <input type="checkbox"/>	鋼材に中程度の錆、腐食等がある <input type="checkbox"/>	鋼材に著しい錆、腐食等がある <input type="checkbox"/>			
12	建築物の外部	2-(10)	外壁	躯体等 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。	コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	コンクリート面に軽微な白華、ひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/>	コンクリート面に中程度の白華、ひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/>	コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/>			

様式1 建築基準法点検票

(建築物)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目		(ろ) 調査方法	(は) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
13	建築物の外部	2-(11)	外壁	外装仕上げ材等	タイル、石貼り等（乾式工法によるものを除く。）、モルタル等の劣化及び損傷の状況	開口隅部、水平打継部、斜壁部等のうち手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認し、その他の部分には必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し、異常が認められた場合には、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する。ただし、竣工後、外壁改修後若しくは落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施した後10年を超え、かつ3年以内に落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施していない場合にあっては、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する（3年以内に外壁改修等が行われることが確実である場合又は別途歩行者等の安全を確保するための対策を講じている場合を除く。）。	外壁タイル等に剥落等があること又は著しい白華、ひび割れ、浮き等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし	外壁タイル等に軽微な白華、ひび割れ、浮き等がある	外壁タイル等に中程度の白華、ひび割れ、浮き等がある	外壁タイル等に剥落等がある、又は著しい白華、ひび割れ、浮き等がある		

様式1 建築基準法点検票

(建築物)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目		(ろ) 調査方法	(は) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
14	建築物の外部	2-(12)	外壁	外装仕上げ材等	乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。	ひび割れ、欠損等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	ひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/>		
15	建築物の外部	2-(13)	外壁	外装仕上げ材等	金属系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。	パネル面又は取合い部が著しい錆等により変形していること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	パネル面又は取合い部が著しい錆等により変形している <input type="checkbox"/>		
16	建築物の外部	2-(14)	外壁	外装仕上げ材等	コンクリート系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。	錆汁を伴ったひび割れ、欠損等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	錆汁を伴ったひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/>		
17	建築物の外部	2-(15)	外壁	窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は開閉により確認する。	サッシ等の腐食又はネジ等の緩みにより変形していること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	サッシ等の腐食又はネジ等の緩みにより変形している <input type="checkbox"/>		
18	建築物の外部	2-(17)	外壁	外壁に緊結された広告板、空調室外機等	機器本体の劣化及び損傷の状況	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。	機器本体に著しい錆又は腐食があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	機器本体に軽微な錆又は腐食がある <input type="checkbox"/>	機器本体に中程度の錆又は腐食がある <input type="checkbox"/>	機器本体に著しい錆又は腐食がある <input type="checkbox"/>		
19	建築物の外部	2-(18)	外壁	外壁に緊結された広告板、空調室外機等	支持部分等の劣化及び損傷の状況	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認する。	支持部分に緊結不良があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	緊結金物に軽微な錆、腐食等がある <input type="checkbox"/>	緊結金物に中程度の錆、腐食等がある <input type="checkbox"/>	支持部分に緊結不良がある、又は緊結金物に著しい錆、腐食等がある <input type="checkbox"/>		

様式1 建築基準法点検票

(建築物)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目		(ろ) 調査方法	(は) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
20	屋上及び屋根	3-(1)	屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況	目視により確認する。	歩行上危険なひび割れ若しくは反りがあること又は伸縮目地材が欠落し植物が繁茂していること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	歩行上危険なひび割れ若しくは反りがある、又は伸縮目地材が欠落し植物が繁茂している <input type="checkbox"/>			
21	屋上及び屋根	3-(2)	屋上回り(屋上面を除く)	パラベットの立ち上り面の劣化及び損傷の状況	目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。	モルタル等の仕上げ材に著しい白華、ひび割れ等があること又はパネルが破損していること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	モルタル等の仕上げ材に軽微な白華、ひび割れ等がある <input type="checkbox"/>	モルタル等の仕上げ材に中程度の白華、ひび割れ等がある <input type="checkbox"/>	モルタル等の仕上げ材に著しい白華、ひび割れ等がある、又はパネルが破損している <input type="checkbox"/>			
22	屋上及び屋根	3-(3)	屋上回り(屋上面を除く)	笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況	目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。	モルタル面に著しいひび割れ、欠損等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	モルタル面に軽微なひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/>	モルタル面に中程度のひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/>	モルタル面に著しいひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/>			
23	屋上及び屋根	3-(4)	屋上回り(屋上面を除く)	金属笠木の劣化及び損傷の状況	目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。	笠木に著しい錆若しくは腐食があること又は笠木接合部に緩みがあり部分的に変形していること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	笠木に軽微な錆又は腐食がある <input type="checkbox"/>	笠木に中程度の錆又は腐食がある <input type="checkbox"/>	笠木に著しい錆若しくは腐食がある、又は笠木接合部に緩みがあり部分的に変形している <input type="checkbox"/>			
24	屋上及び屋根	3-(5)	屋上回り(屋上面を除く)	排水溝(ドレーンを含む。)の劣化及び損傷の状況	目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。	排水溝のモルタルに著しいひび割れ、浮き等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	排水溝のモルタルに軽微なひび割れ、浮き等がある <input type="checkbox"/>	排水溝のモルタルに中程度のひび割れ、浮き等がある <input type="checkbox"/>	排水溝のモルタルに著しいひび割れ、浮き等がある <input type="checkbox"/>			

様式1 建築基準法点検票

(建築物)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目		(ろ) 調査方法	(は) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
25	屋上及び屋根	3-(7)	屋根	屋根の劣化及び損傷の状況	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又はテストハンマーによる打診等により確認する。	屋根ふき材に割れがあること又は緊結金物に著しい腐食等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	緊結金物に軽微な腐食等がある <input type="checkbox"/>	緊結金物に中程度の腐食等がある <input type="checkbox"/>	屋根ふき材に割れがある、又は緊結金物に著しい腐食等がある <input type="checkbox"/>			
26	屋上及び屋根	3-(8)	機器及び工作物(冷却設備、広告塔等)	機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況	目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。	機器若しくは工作物本体又はこれらと屋上及び屋根との接合部に著しい錆、腐食等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	機器若しくは工作物本体又はこれらと屋上及び屋根との接合部に軽微な錆、腐食等がある <input type="checkbox"/>	機器若しくは工作物本体又はこれらと屋上及び屋根との接合部に中程度の錆、腐食等がある <input type="checkbox"/>	機器若しくは工作物本体又はこれらと屋上及び屋根との接合部に著しい錆、腐食等がある <input type="checkbox"/>			
27	屋上及び屋根	3-(9)	機器及び工作物(冷却設備、広告塔等)	支持部分等の劣化及び損傷の状況	目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。	支持部分に緊結不良若しくは緊結金物に著しい腐食等又はコンクリート基礎等に著しいひび割れ、欠損等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	緊結金物に軽微な腐食等がある、又はコンクリート基礎等に軽微なひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/>	緊結金物に中程度の腐食等がある、又はコンクリート基礎等に中程度のひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/>	支持部分に緊結不良若しくは緊結金物に著しい腐食等がある、又はコンクリート基礎等に著しいひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/>			
28	建築物の内部	4-(5)	防火区画	防火区画の外周部	令第112条第10項に規定する外壁等及び同条第11項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況	目視により確認する。	令第112条第10項に規定する外壁等、同条第11項に規定する防火設備に損傷があること。 <input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	令第112条第10項に規定する外壁等、同条第11項に規定する防火設備に損傷がある <input type="checkbox"/>			
29	建築物の内部	4-(6)	壁の室内に面する部分	躯体等	木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。	木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。 <input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	木材に軽微な腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に軽微な錆、腐食等がある <input type="checkbox"/>	木材に中程度の腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に中程度の錆、腐食等がある <input type="checkbox"/>	木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に著しい錆、腐食等がある <input type="checkbox"/>			

様式1 建築基準法点検票

(建築物)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目			(ろ) 調査方法	(は) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
30	建築物の内部	4-(7)	壁の室内に面する部分	躯体等	組構造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。	れんが、石等に割れ、ずれ等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	れんが、石等に割れ、ずれ等がある <input type="checkbox"/>			
31	建築物の内部	4-(8)	壁の室内に面する部分	躯体等	補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。	目地モルタルに著しい欠落があること又はブロック積みに変位があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	目地モルタルに軽微な欠落がある <input type="checkbox"/>	目地モルタルに中程度の欠落がある <input type="checkbox"/>	目地モルタルに著しい欠落がある、又はブロック積みに変位がある <input type="checkbox"/>			
32	建築物の内部	4-(9)	壁の室内に面する部分	躯体等	鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。	鋼材に著しい錆、腐食等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	鋼材に軽微な錆、腐食等がある <input type="checkbox"/>	鋼材に中程度の錆、腐食等がある <input type="checkbox"/>	鋼材に著しい錆、腐食等がある <input type="checkbox"/>			

様式1 建築基準法点検票

(建築物)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目		(ろ) 調査方法	(は) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考				
33	建築物の内部	4-(10)	壁の室内に面する部分	躯体等	鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。	コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし	コンクリート面に軽微な白華、ひび割れ、欠損等がある	コンクリート面に中程度の白華、ひび割れ、欠損等がある	コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等がある	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
34	建築物の内部	4-(12)	壁の室内に面する部分	防火区画を構成する壁	部材の劣化及び損傷の状況	目視により確認する。	各部材及び接合部に穴又は破損があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし	-	-	各部材及び接合部に穴又は破損がある	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
35	建築物の内部	4-(13)	壁の室内に面する部分	防火区画を構成する壁	鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況	設計図書等により確認し、修繕等が行われ、かつ、点検口等がある場合には、点検口等から目視により確認する。	耐火被覆の剥がれ等により鉄骨が露出していること。	<input type="checkbox"/>	異常なし	-	-	耐火被覆の剥がれ等により鉄骨が露出している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

様式1 建築基準法点検票

(建築物)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目		(ろ) 調査方法	(は) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
36	建築物の内部	4-(17)	床	躯体等 木造の床躯体の劣化及び損傷の状況	目視により確認する。	木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	木材に軽微な腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に軽微な錆、腐食等がある <input type="checkbox"/>	木材に中程度の腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に中程度の錆、腐食等がある <input type="checkbox"/>	木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に著しい錆、腐食等がある <input type="checkbox"/>			
37	建築物の内部	4-(18)	床	躯体等 鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況	目視により確認する。	鋼材に著しい錆、腐食等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	鋼材に軽微な錆、腐食等がある <input type="checkbox"/>	鋼材に中程度の錆、腐食等がある <input type="checkbox"/>	鋼材に著しい錆、腐食等がある <input type="checkbox"/>			
38	建築物の内部	4-(19)	床	躯体等 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況	目視により確認する。	コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	コンクリート面に軽微な白華、ひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/>	コンクリート面に中程度の白華、ひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/>	コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等がある <input type="checkbox"/>			
39	建築物の内部	4-(21)	床	防火区画を構成する床 部材の劣化及び損傷の状況	目視により確認する。	各部材又は接合部に穴又は破損があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	各部材又は接合部に穴又は破損がある <input type="checkbox"/>			
40	建築物の内部	4-(24)	天井	令第128条の5(特殊建築物の内装) 室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又はテストハンマーによる打診等により確認する。	室内に面する部分の仕上げに浮き、たわみ等の劣化若しくは損傷があること又は剥落等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	室内に面する部分の仕上げに浮き、たわみ等の劣化若しくは損傷がある、又は剥落等がある <input type="checkbox"/>			

様式1 建築基準法点検票

(建築物)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目		(ろ) 調査方法	(は) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
41	建築物の内部	4-(25)	天井	特定天井	特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。	天井材に腐食、緩み、外れ、欠損、たわみ等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	天井材に腐食、緩み、外れ、欠損、たわみ等がある <input type="checkbox"/>		
42	建築物の内部	4-(30)	防火設備（防火扉、防火シャッターに限る）		常時閉鎖又は作動した状態にある防火設備（以下「常閉防火設備」という）の本体と枠の劣化及び損傷の状況	目視により確認する。	常閉防火設備の変形又は損傷により遮炎性能又は遮煙性能（令第112条第14項第2号に規定する特定防火設備又は常閉防火設備に限る。）に支障があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	常閉防火設備の変形又は損傷により遮炎性能又は遮煙性能に支障がある <input type="checkbox"/>		
43	建築物の内部	4-(34)	照明器具、懸垂物等		照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は蝕診により確認する。	照明器具又は懸垂物に著しい錆、腐食、緩み、変形等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	照明器具又は懸垂物に軽微な錆、腐食、緩み、変形等がある <input type="checkbox"/>	照明器具又は懸垂物に中程度の錆、腐食、緩み、変形等がある <input type="checkbox"/>	照明器具又は懸垂物に著しい錆、腐食、緩み、変形等がある <input type="checkbox"/>		
44	建築物の内部	4-(43)	石綿等を添加した建築材料		吹付け石綿等の劣化の状況	3年以内に実施した劣化状況調査の結果を確認する。	表面の毛羽立ち、繊維のくずれ、たれ下がり、下地からの浮き、剥離等があること又は3年以内に劣化状況調査が行われていないこと。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	表面の毛羽立ち、繊維のくずれ、たれ下がり、下地からの浮き、剥離等がある、又は3年以内に劣化状況調査が行われていない <input type="checkbox"/>		

様式1 建築基準法点検票

(建築物)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目			(ろ) 調査方法	(は) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
45	建築物の内部	4-(45)	石綿等を添加した建築材料		囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。	石綿飛散防止剤又は囲い込み材に亀裂、剥落等の劣化又は損傷があること。	<input type="checkbox"/>							
46	避難施設等	5-(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。	著しい錆又は腐食があること。	<input type="checkbox"/>							
47	避難施設等	5-(15)	階段	階段	階段各部分の劣化及び損傷の状況	目視により確認する。	歩行上支障があるひび割れ、錆、腐食等があること。	<input type="checkbox"/>							
48	避難施設等	5-(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙壁の劣化及び損傷の状況	目視により確認する。	防煙壁にき裂、破損、変形等があること。	<input type="checkbox"/>							
49	その他	6-(1)	特殊な構造等	膜構造建築物の膜体、取付部材等	膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあつては、当該記録により確認することとする。	膜体に破れ、雨水貯留、接合部の剥がれ等があること。	<input type="checkbox"/>							

様式1 建築基準法点検票

(建築物)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目		(ろ) 調査方法	(は) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
50	その他	6-(2)	特殊な構造等	膜構造建築物の膜体、取付部材等	膜張力及びケーブル張力の状況	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあつては、当該記録により確認することです。	膜張力又はケーブル張力が低下していること。	<input type="checkbox"/>	異常なし	-	-	膜張力又はケーブル張力が低下している		
51	その他	6-(3)	特殊な構造等	免震構造建築物の免震層及び免震装置	免震装置の劣化及び損傷の状況 (免震装置が可視状態にある場合に限る。)	目視により確認するとともに、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあつては、当該記録により確認する。	鋼材部分に著しい錆、腐食等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし	鋼材部分に軽微な錆、腐食等がある	鋼材部分に中程度の錆、腐食等がある	鋼材部分に著しい錆、腐食等がある		
52	その他	6-(5)	避雷設備		避雷針、避雷導線の劣化及び損傷の状況	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。	避雷針又は避雷導線が腐食、破損又は破断していること。	<input type="checkbox"/>	異常なし	-	-	避雷針又は避雷導線が腐食、破損又は破断している		
53	その他	6-(6)	煙突	建築物に設ける煙突	煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。	煙突本体及び建築物との接合部に著しいひび割れ、肌分かれ等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし	煙突本体及び建築物との接合部に軽微なひび割れ、肌分かれ等がある	煙突本体及び建築物との接合部に中程度のひび割れ、肌分かれ等がある	煙突本体及び建築物との接合部に著しいひび割れ、肌分かれ等がある		
54	その他	6-(7)	煙突	建築物に設ける煙突	付帯金物の劣化及び損傷の状況	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。	付帯金物に著しい錆、腐食等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし	付帯金物に軽微な錆、腐食等がある	付帯金物に中程度の錆、腐食等がある	付帯金物に著しい錆、腐食等がある		

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目	(ろ) 検査事項	(は) 検査方法	(に) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
1	法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)(別表第1)	1-(2)	機械換気設備	機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観	給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の取付けの状況	目視又は触診により確認する。	取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>		
2	法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)(別表第1)	1-(4)	機械換気設備	機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観	各室の給気口及び排気口の取付けの状況	目視又は触診により確認する。	取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>		
3	法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)(別表第1)	1-(5)	機械換気設備	機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観	風道の取付けの状況	目視又は触診により確認する。	風道の接続部に損傷があり空気が漏れていること又は取付けが堅固でないこと。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	風道の接続部に損傷があり空気が漏れている、又は取付けが堅固でない <input type="checkbox"/>		
4	法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)(別表第1)	1-(7)	機械換気設備	機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観	給気機又は排気機の設置の状況	目視又は触診により確認する。	機器に損傷があること、取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	機器に損傷がある、取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>		
5	法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)(別表第1)	1-(8)	機械換気設備	機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観	換気扇による換気状況	目視により確認する。	外気の流れにより著しく換気能力が低下する構造となっていること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	外気の流れにより換気能力が多少低下する構造となっている <input type="checkbox"/>	外気の流れにより換気能力が低下する構造となっている <input type="checkbox"/>	外気の流れにより換気能力が著しく低下する構造となっている <input type="checkbox"/>		

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目	(ろ) 検査事項	(は) 検査方法	(に) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
6	法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)(別表第1)	1-(12)	中央管理方式の空気調和設備	空気調和設備の主要機器及び配管の外観	空気調和設備の設置の状況	目視又は触診により確認する。	取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>		
7	法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)(別表第1)	1-(13)	中央管理方式の空気調和設備	空気調和設備の主要機器及び配管の外観	空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況	目視により確認する。	空気調和機器又は配管に変形、破損又は著しい腐食があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	空気調和機器又は配管に軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	空気調和機器又は配管に中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	空気調和機器又は配管に変形、破損又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/>		
8	法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)(別表第1)	1-(14)	中央管理方式の空気調和設備	空気調和設備の主要機器及び配管の外観	空気調和設備の運転の状況	目視又は触診により確認する。	運転時に異常な音、異常な振動又は異常な発熱があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	運転時に異常な音、異常な振動又は異常な発熱がある <input type="checkbox"/>		
9	換気設備を設けるべき調理室等(別表第1)	2-(2)	自然換気設備及び機械換気設備		排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況	目視又は触診により確認する。	取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>		
10	換気設備を設けるべき調理室等(別表第1)	2-(5)	自然換気設備及び機械換気設備		給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況	目視又は触診により確認する。	鳥の巣等により給排気が妨げられていること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	鳥の巣等により給排気が妨げられている <input type="checkbox"/>		

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目	(ろ) 検査事項	(は) 検査方法	(に) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
11	換気設備を設けるべき調理室等(別表第1)	2-(6)	自然換気設備及び機械換気設備	排気筒及び煙突の断熱の状況	目視又は触診により確認する。	断熱材が脱落又は損傷していること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	断熱材が脱落又は損傷している <input type="checkbox"/>			
12	換気設備を設けるべき調理室等(別表第1)	2-(12)	機械換気設備	給気機又は排気機の設置の状況	目視又は触診により確認する。	機器に損傷があること、取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	機器に損傷がある、取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>			
13	法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室等(別表第1)	3-(2)	防火ダンパー等	防火ダンパーの取付けの状況	目視又は触診により確認する	平成12年建設省告示第1376号第1の規定に適合しないこと又は著しい腐食があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	平成12年建設省告示第1376号第1の規定に適合しない、又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/>			
14	法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室等(別表第1)	3-(3)	防火ダンパー等	防火ダンパーの作動の状況	作動の状況を確認する。	ダンパーが円滑に作動しないこと。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	ダンパーが円滑に作動しない <input type="checkbox"/>			
15	法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室等(別表第1)	3-(4)	防火ダンパー等	防火ダンパーの劣化及び損傷の状況	目視又は触診により確認する	防火ダンパー本体に破損又は著しい腐食があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	防火ダンパー本体に軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	防火ダンパー本体に中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	防火ダンパー本体に破損又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/>			

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目		(ろ) 検査事項	(は) 検査方法	(に) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
16	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降口ビーム、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2)	1-(1)	排煙機	排煙機の外観	排煙機の設置の状況	目視又は触診により確認する。	基礎架台の取付けが堅固でないこと又は著しい腐食があること。	<input type="checkbox"/>							
17	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降口ビーム、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2)	1-(2)	排煙機	排煙機の外観	排煙風道との接続の状況	目視により確認する。	接続部に破損又は変形があること。	<input type="checkbox"/>							
18	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降口ビーム、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2)	1-(7)	排煙機	排煙機の性能	作動の状況	聴診又は触診により確認する。	排煙機の運転時の電動機又は送風機に異常な音又は異常な振動があること。	<input type="checkbox"/>							
19	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降口ビーム、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2)	1-(13)	排煙口	機械排煙設備の排煙口の外観	排煙口の取付けの状況	目視により確認する。	取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。	<input type="checkbox"/>							
20	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降口ビーム、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2)	1-(17)	排煙口	機械排煙設備の排煙口の性能	排煙口の開放の状況	目視又は聴診により確認する。	常時閉鎖状態を保持し開放時気流により閉鎖すること又は著しい振動があること。	<input type="checkbox"/>							

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目	(ろ) 検査事項	(は) 検査方法	(に) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
21	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降口ビーム、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2)	1-(21)	排煙風道	機械排煙設備の排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)	排煙風道の劣化及び損傷の状況	目視により確認する。	排煙風道に変形、破損又は著しい腐食があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	排煙風道に軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	排煙風道に中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	排煙風道に変形、破損又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/>		
22	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降口ビーム、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2)	1-(22)	排煙風道	機械排煙設備の排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)	排煙風道の取付けの状況	目視又は触診により確認する。	接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でないこと又は変形若しくは破損があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でない、又は変形若しくは破損がある <input type="checkbox"/>		
23	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降口ビーム、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2)	1-(27)	排煙風道	防火ダンパー	防火ダンパーの作動の状況	作動の状況を確認する。	ダンパーが円滑に作動しないこと。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	ダンパーが円滑に作動しない <input type="checkbox"/>		
24	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降口ビーム、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2)	1-(28)	排煙風道	防火ダンパー	防火ダンパーの劣化及び損傷の状況	目視又は触診により確認する。	防火ダンパー本体に破損又は著しい腐食があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	防火ダンパー本体に軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	防火ダンパー本体に中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	防火ダンパー本体に破損又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/>		
25	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降口ビーム、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2)	1-(34)	特殊な構造の排煙設備	特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外觀	排煙口及び給気口の取付けの状況	目視により確認する。	取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>		

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目	(ろ) 検査事項	(は) 検査方法	(に) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
26	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降口ビーム、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2)	1-(40)	特殊な構造の排煙設備	特殊な構造の排煙設備の給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)	給気風道の劣化及び損傷の状況	目視により確認する。	給気風道に変形、破損又は著しい腐食があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	給気風道に軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	給気風道に中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	給気風道に変形、破損又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/>		
27	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降口ビーム、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2)	1-(42)	特殊な構造の排煙設備	特殊な構造の排煙設備の給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)	給気風道の取付けの状況	目視又は触診により確認する。	接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でないこと又は変形若しくは破損があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でない、又は変形若しくは破損がある <input type="checkbox"/>		
28	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降口ビーム、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2)	1-(44)	特殊な構造の排煙設備	特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外觀	給気送風機の設置の状況	目視又は触診により確認する。	基礎架台の取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	基礎架台の取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>		
29	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降口ビーム、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2)	1-(45)	特殊な構造の排煙設備	特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外觀	給気風道との接続の状況	目視により確認する。	接続部に空気漏れ、破損又は変形があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	接続部に空気漏れ、破損又は変形がある <input type="checkbox"/>		
30	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降口ビーム、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2)	1-(47)	特殊な構造の排煙設備	特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能	作動の状況	聴診又は触診により確認する。	送風機の運転時の電動機又は送風機に異常な音又は異常な振動があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	送風機の運転時の電動機又は送風機に異常な音又は異常な振動がある <input type="checkbox"/>		

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目	(ろ) 検査事項	(は) 検査方法	(に) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
31	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降口ビーム、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2)	2-(3)	加圧防排煙設備	排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)	排煙風道の劣化及び損傷の状況	目視により確認する。	排煙風道に変形、破損又は著しい腐食があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	排煙風道に軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	排煙風道に中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	排煙風道に変形、破損又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/>		
32	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降口ビーム、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2)	2-(4)	加圧防排煙設備	排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)	排煙風道の取付けの状況	目視又は触診により確認する。	接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でないこと又は変形若しくは破損があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でないこと又は変形若しくは破損がある <input type="checkbox"/>		
33	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降口ビーム、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2)	2-(7)	加圧防排煙設備	給気口の外観	給気口の取付けの状況	目視により確認する。	取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>		
34	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降口ビーム、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2)	2-(11)	加圧防排煙設備	給気口の性能	給気口の開放の状況	目視又は聴診により確認する。	開放時に気流により閉鎖すること又は著しい振動があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な振動がある <input type="checkbox"/>	中程度の振動がある <input type="checkbox"/>	開放時に気流により閉鎖する、又は著しい振動がある <input type="checkbox"/>		
35	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降口ビーム、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2)	2-(12)	加圧防排煙設備	給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)	給気風道の劣化及び損傷の状況	目視により確認する。	給気風道に変形、破損又は著しい腐食があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	給気風道に軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	給気風道に中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	給気風道に変形、破損又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/>		

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目	(ろ) 検査事項	(は) 検査方法	(に) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
36	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2)	2-(13)	加圧防排煙設備	給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)	給気風道の取付けの状況	目視又は触診により確認する。	接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でないこと又は変形若しくは破損があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でない、又は変形若しくは破損がある <input type="checkbox"/>		
37	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2)	2-(15)	加圧防排煙設備	給気送風機の外観	給気送風機の設置の状況	目視又は触診により確認する。	基礎架台の取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	基礎架台の取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>		
38	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2)	2-(16)	加圧防排煙設備	給気送風機の外観	給気風道との接続の状況	目視により確認する。	接続部に空気漏れ、破損又は変形があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	接続部に空気漏れ、破損又は変形がある <input type="checkbox"/>		
39	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2)	2-(18)	加圧防排煙設備	給気送風機のパフォーマンス	給気送風機の作動の状況	聴診又は触診により確認する。	送風機の運転時の電動機又は送風機に異常な音又は異常な振動があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	送風機の運転時の電動機又は送風機に異常な音又は異常な振動がある <input type="checkbox"/>		
40	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2)	2-(27)	加圧防排煙設備	空気逃し口の外観	空気逃し口の取付けの状況	目視により確認する。	取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>		

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目		(ろ) 検査事項	(は) 検査方法	(に) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
41	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2)	2-(31)	加圧防排煙設備	圧力調整装置の外観	圧力調整装置の取付けの状況	目視により確認する。	取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>			
42	令第126条の2第1項に規定する居室等(別表第2)	3-(5)	可動防煙壁		可動防煙壁の防煙区画	目視により確認する。	脱落又は欠損があり煙の流動を妨げる効果がないこと。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	脱落又は欠損があり煙の流動を妨げる効果がない <input type="checkbox"/>			
43	予備電源(別表第2)	4-(1)	自家用発電装置	自家用発電装置の状況	自家用発電機室の防火区画貫通措置の状況	目視により確認する。	電気配線及び換気風道等の防火区画貫通措置に欠損又は脱落があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	電気配線及び換気風道等の防火区画貫通措置に欠損又は脱落がある <input type="checkbox"/>			
44	予備電源(別表第2)	4-(7)	自家用発電装置	自家用発電装置の状況	燃料及び冷却水の漏洩の状況	目視により確認する。	配管類の接続部等に漏洩等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	配管類の接続部等に漏洩等がある <input type="checkbox"/>			
45	予備電源(別表第2)	4-(8)	自家用発電装置	自家用発電装置の状況	計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況	目視により確認する。	発電機板、自動制御盤等の計器類、スイッチ類等に指示不良若しくは損傷があること又は運転表示ランプ類が点灯しないこと。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	発電機板、自動制御盤等の計器類、スイッチ類等に指示不良若しくは損傷がある、又は運転表示ランプ類が点灯しない <input type="checkbox"/>			

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目		(ろ) 検査事項	(は) 検査方法	(に) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
46	予備電源（別表第2）	4-(9)	自家用発電装置	自家用発電装置の状況	自家用発電装置の取付けの状況	目視又は触診により確認する。	基礎架台の取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	基礎架台の取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>			
47	予備電源（別表第2）	4-(11)	自家用発電装置	自家用発電装置の状況	接地線の接続の状況	目視により確認する。	接続端子部に緩み又は著しい腐食があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	接続端子部に軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	接続端子部に中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	接続端子部に緩み又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/>			
48	予備電源（別表第2）	4-(15)	自家用発電装置	自家用発電装置の性能	運転の状況	目視、聴診又は触診により確認する。	運転中に異常な音、異常な振動等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	運転中に異常な音、異常な振動等がある <input type="checkbox"/>			
49	予備電源（別表第2）	4-(16)	自家用発電装置	自家用発電装置の性能	排気の状態	目視により確認する。	排気管、消音器等の変形、損傷、き裂等による排気漏れがあること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	排気管、消音器等の変形、損傷、き裂等による排気漏れがある <input type="checkbox"/>			
50	予備電源（別表第2）	4-(17)	自家用発電装置	自家用発電装置の性能	コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況	作動の状況を確認する。	運転中に異常な音又は異常な振動があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	運転中に異常な音又は異常な振動がある <input type="checkbox"/>			

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目		(ろ) 検査事項	(は) 検査方法	(に) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
51	予備電源（別表第2）	4-(18)	直結エンジン	直結エンジンの外観	直結エンジンの設置の状況	目視又は触診により確認する。	据付けが堅固でないこと、アンカーボルト等に著しい腐食があること又は換気が十分でないこと。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	アンカーボルト等に軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	アンカーボルト等に中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	据付けが堅固でない、アンカーボルト等に著しい腐食がある、又は換気が十分でない <input type="checkbox"/>			
52	予備電源（別表第2）	4-(20)	直結エンジン	直結エンジンの外観	セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況	目視により確認するとともに、蓄電池電圧を電圧計により測定する。	電圧が定格電圧以下であること、電解液量が機器に表示された適正量より少ないこと又は電気ケーブルとの接続部に緩み、液漏れ等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	電圧が定格電圧以下である、電解液量が機器に表示された適正量より少ない、又は電気ケーブルとの接続部に緩み、液漏れ等がある <input type="checkbox"/>			
53	予備電源（別表第2）	4-(21)	直結エンジン	直結エンジンの外観	計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況	目視により確認する。	制御盤等の計器類、スイッチ類等に指示不良若しくは損傷があること又は運転表示ランプ類が点灯しないこと。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	制御盤等の計器類、スイッチ類等に指示不良若しくは損傷がある、又は運転表示ランプ類が点灯しない <input type="checkbox"/>			
54	予備電源（別表第2）	4-(22)	直結エンジン	直結エンジンの外観	給気部及び排気管の取付けの状況	目視により確認する。	変形、損傷、き裂等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	変形、損傷、き裂等がある <input type="checkbox"/>			

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目		(ろ) 検査事項	(は) 検査方法	(に) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
55	予備電源（別表第2）	4-(23)	直結エンジン	直結エンジンの外観	Vベルト	目視又は触診により確認する。	ベルトに損傷若しくはき裂があること又はたわみが大きいこと。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	ベルトに損傷若しくはき裂がある、又はたわみが大きい <input type="checkbox"/>			
56	予備電源（別表第2）	4-(24)	直結エンジン	直結エンジンの外観	接地線の接続の状況	目視により確認する。	接続端子部に緩み又は著しい腐食があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	接続端子部に軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	接続端子部に中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	接続端子部に緩み又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/>			
57	予備電源（別表第2）	4-(27)	直結エンジン	直結エンジンの性能	運転の状況	聴診、触診又は目視により確認する。	運転中に異常な音、異常な振動等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	運転中に異常な音、異常な振動等がある <input type="checkbox"/>			
58	照明器具（別表第3）	1-(1)	非常用の照明器具		照明器具の取付けの状況	目視及び触診により確認する。	天井その他の取付け部に正しく固定されていないこと又は予備電源内蔵コンセント型照明器具である場合は、差込みプラグが壁等に固定されたコンセントに直接接続されていないこと若しくはコンセントから容易に抜ける状態であること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	天井その他の取付け部に正しく固定されていない、又は予備電源内蔵コンセント型照明器具である場合は、差込みプラグが壁等に固定されたコンセントに直接接続されていない、若しくはコンセントから容易に抜ける状態である <input type="checkbox"/>			

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目		(ろ) 検査事項	(は) 検査方法	(に) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
59	電池内蔵形の蓄電池 (別表第3)	4-(1)	配線及び充電ランプ		充電ランプの点灯の状況	目視により確認する。	点滅スイッチを切断しても充電ランプが点灯しないこと。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	点滅スイッチを切断しても充電ランプが点灯しない <input type="checkbox"/>			
60	電源別置形の蓄電池 (別表第3)	5-(3)	蓄電池	蓄電池等の状況	蓄電池の設置の状況	目視又は触診により確認する。	変形、損傷、腐食、液漏れ等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	変形、損傷、腐食、液漏れ等がある <input type="checkbox"/>			
61	自家用発電装置 (別表第3)	6-(3)	自家用発電装置	自家用発電装置の状況	発電機及び原動機の状況	目視又は触診により確認する。	端子部の締め付けが堅固でないこと、計器若しくは制御盤の表示ランプ等に破損があること又は原動機若しくは燃料タンクの周囲に油漏れ等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	端子部の締め付けが堅固でない、計器若しくは制御盤の表示ランプ等に破損がある、又は原動機若しくは燃料タンクの周囲に油漏れ等がある <input type="checkbox"/>			
62	自家用発電装置 (別表第3)	6-(6)	自家用発電装置	自家用発電装置の状況	セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況	目視により確認するとともに蓄電池電圧を電圧計により測定する。	電圧が定格電圧以下であること、電解液量が機器に表示された適正量より少ないこと又は電気ケーブルとの接続部に緩み、液漏れ等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	電圧が定格電圧以下である、電解液量が機器に表示された適正量より少ない、又は電気ケーブルとの接続部に緩み、液漏れ等がある <input type="checkbox"/>			

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目		(ろ) 検査事項	(は) 検査方法	(に) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
63	自家用発電装置 (別表第3)	6-(7)	自家用発電装置	自家用発電装置の状況	燃料及び冷却水の漏洩の状況	目視により確認する。	配管の接続部等に漏洩等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	配管の接続部等に漏洩等がある <input type="checkbox"/>			
64	自家用発電装置 (別表第3)	6-(8)	自家用発電装置	自家用発電装置の状況	計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況	目視により確認する。	発電機盤、自動制御盤等の計器類、スイッチ等に指示不良若しくは損傷があること又は運転表示ランプが点灯しないこと。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	発電機盤、自動制御盤等の計器類、スイッチ等に指示不良若しくは損傷がある、又は運転表示ランプが点灯しない <input type="checkbox"/>			
65	自家用発電装置 (別表第3)	6-(9)	自家用発電装置	自家用発電装置の状況	自家用発電装置の取付けの状況	目視又は触診により確認する。	基礎架台の取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	基礎架台の取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>			
66	自家用発電装置 (別表第3)	6-(11)	自家用発電装置	自家用発電装置の状況	接地線の接続の状況	目視により確認する。	接続端子部に緩み又は著しい腐食があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	接続端子部に軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	接続端子部に中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	接続端子部に緩み又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/>			
67	自家用発電装置 (別表第3)	6-(15)	自家用発電装置	自家用発電装置の性能	音、振動等の状況	聴診、触診又は目視により確認する。	異常な音、異常な振動等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	異常な音、異常な振動等がある <input type="checkbox"/>			

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目		(ろ) 検査事項	(は) 検査方法	(に) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
68	自家用発電装置 (別表第3)	6-(16)	自家用発電装置	自家用発電装置の性能	排気の状態	目視により確認する。	排気管、消音器等の変形、損傷、き裂等による排気漏れがあること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	排気管、消音器等の変形、損傷、き裂等による排気漏れがある <input type="checkbox"/>			
69	自家用発電装置 (別表第3)	6-(17)	自家用発電装置	自家用発電装置の性能	コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況	作動の状況を確認する。	運転時に異常な音、異常な振動等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	運転時に異常な音、異常な振動等がある <input type="checkbox"/>			
70	飲料用の配管設備及び排水設備 (別表第4)	1-(2)	飲料用配管及び排水配管 (隠蔽部分及び埋設部分を除く。)		配管の腐食及び漏水の状況	目視により確認する。	配管に腐食又は漏水があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	配管に腐食又は漏水がある <input type="checkbox"/>			
71	飲料水の配管設備 (別表第4)	2-(5)	飲料用の給水タンク及び貯水タンク (以下「給水タンク等」という。) 並びに給水ポンプ		給水ポンプの運転の状況	水圧計により測定するとともに、作動の状況を確認する。	運転中に異常な音、異常な振動等があること又は定格水圧がないこと。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	運転中に異常な音、異常な振動等があること又は定格水圧がない <input type="checkbox"/>			
72	飲料水の配管設備 (別表第4)	2-(10)	給湯設備 (循環ポンプを含む。)		給湯設備の腐食及び漏水の状況	目視により確認する。	本体に腐食又は漏水があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	配管に腐食又は漏水がある <input type="checkbox"/>			

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目	(ろ) 検査事項	(は) 検査方法	(に) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
73	飲料水の配管設備 (別表第4)	2-(11)	給湯設備 (循環ポンプを含む。)	ガス湯沸器の煙突及び給排気部の構造	目視又は触診により確認する。	昭和45年建設省告示第1826号第4第2号若しくは第3号の規定に適合しないこと又は腐食若しくは漏水があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	昭和45年建設省告示第1826号第4第2号若しくは第3号の規定に適合しない、又は腐食若しくは漏水がある <input type="checkbox"/>			
74	排水設備 (別表第4)	3-(3)	排水槽	排水漏れの状況	目視により確認する。	漏れがあること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	漏れがある <input type="checkbox"/>			
75	排水設備 (別表第4)	3-(4)	排水槽	排水ポンプの設置の状況	目視により確認する。	取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>			
76	排水設備 (別表第4)	3-(5)	排水槽	排水ポンプの運転の状況	水圧計により測定するとともに、作動の状況を確認する。	運転中に異常な音、異常な振動等があること又は定格水圧がないこと。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	運転中に異常な音、異常な振動等がある、又は定格水圧がない <input type="checkbox"/>			
77	排水設備 (別表第4)	3-(10)	排水再利用配管設備 (中水道を含む。)	雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況	目視により確認する。	取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>	取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある <input type="checkbox"/>			

様式1 建築基準法点検票

(建築設備)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目	(ろ) 検査事項	(は) 検査方法	(に) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
78	排水設備（別表第4）	3-(17)	その他	排水管	排水の状況	目視により確認する。	排水勾配がないこと又は流れていないこと。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	排水勾配がない、又は流れていない <input type="checkbox"/>		
79	排水設備（別表第4）	3-(20)	その他	排水管	間接排水の状況	目視により確認する。	昭和50年建設省告示第1597号第2第1号口の規定に適合しないこと又は損傷があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	昭和50年建設省告示第1597号第2第1号口の規定に適合しない、又は損傷がある <input type="checkbox"/>		
80	排水設備（別表第4）	3-(22)	その他	通気管	通気管の状況	目視又は嗅診により確認する。	昭和50年建設省告示第1597号第2第2号イ又は第5号の規定に適合しないこと又は損傷があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	昭和50年建設省告示第1597号第2第2号イ又は第5号の規定に適合しない、又は損傷がある <input type="checkbox"/>		

様式1 建築基準法点検票

(防火設備)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目	(ろ) 検査事項	(は) 検査方法	(に) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
1	防火扉 (別表第1)	1-(2)	防火扉 扉、枠及び金物	扉の取付けの状況	目視又は触診により確認する。	取付けが堅固でないこと。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	取付けが堅固でない <input type="checkbox"/>			
2	防火扉 (別表第1)	1-(3)	防火扉 扉、枠及び金物	扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況	目視又は触診により確認する。	変形、損傷又は著しい腐食があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	変形、損傷又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/>			
3	防火扉 (別表第1)	3-(9)	連動機構	連動制御器	結線接続の状況	断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	断線、端子の緩み、脱落又は損傷等がある <input type="checkbox"/>			
4	防火扉 (別表第1)	3-(10)	連動機構	連動制御器	接地の状況	回路計、ドライバー等により確認する。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	接地線が接地端子に緊結されていない <input type="checkbox"/>			
5	防火扉 (別表第1)	3-(12)	連動機構	連動機構用予備電源	劣化及び損傷の状況	目視により確認する。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	変形、損傷又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/>			
6	防火扉 (別表第1)	3-(14)	連動機構	自動閉鎖装置	設置の状況	取付けが堅固でないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	取付けが堅固でない、又は変形、損傷若しくは著しい腐食がある <input type="checkbox"/>			
7	防火シャッター (別表第2)	1-(2)	防火シャッター	駆動装置((2)項から(4)の項までの点検については、日常的に開閉するものに限る。)	軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況	目視、聴診又は触診により確認する。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	取付けが堅固でない <input type="checkbox"/>			

様式1 建築基準法点検票

(防火設備)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目	(ろ) 検査事項	(は) 検査方法	(に) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
8	防火シャッター (別表第2)	1-(3)	防火シャッター 駆動装置((2)項から(4)の項までの点検については、日常的に開閉するものに限る。)	スプロケットの設置の状況	目視により確認する。	巻取りシャフトと開閉機のスプロケットに心ずれがあること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	巻取りシャフトと開閉機のスプロケットに心ずれがある <input type="checkbox"/>			
9	防火シャッター (別表第2)	1-(4)	防火シャッター 駆動装置((2)項から(4)の項までの点検については、日常的に開閉するものに限る。)	軸受け部のブラケット、ペアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況	目視、聴診又は触診により確認する。	変形、損傷又は著しい腐食、異常音又は異常な振動があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	変形、損傷又は著しい腐食、異常音又は異常な振動がある <input type="checkbox"/>			
10	防火シャッター (別表第2)	1-(5)	防火シャッター 駆動装置((2)項から(4)の項までの点検については、日常的に開閉するものに限る。)	ローラーチェーン又はワイヤロープの劣化及び損傷の状況	目視、聴診又は触診により確認する。	腐食があること、異常音があること若しくは歯飛びしていること、又はたるみ若しくは固着があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	腐食がある、異常音がある、若しくは歯飛びしている、又はたるみ若しくは固着がある <input type="checkbox"/>			
11	防火シャッター (別表第2)	1-(6)	防火シャッター カーテン部	スラット及び座板の劣化等の状況	防火シャッターを閉鎖し、目視により確認する。	スラット若しくは座板に変形、損傷若しくは著しい腐食があること又はスラットに片流れ若しくは固着があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	スラット又は座板に軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	スラット又は座板に中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	スラット若しくは座板に変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又はスラットに片流れ若しくは固着がある <input type="checkbox"/>			

様式1 建築基準法点検票

(防火設備)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目	(ろ) 検査事項	(は) 検査方法	(に) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
12	防火シャッター (別表第2)	1-(7)	防火シャッター カーテン部	吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況	目視又は触診により確認する。	変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は固定ボルトの締め付けが堅固でないこと。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は固定ボルトの締め付けが堅固でない <input type="checkbox"/>			
13	防火シャッター (別表第2)	1-(8)	防火シャッター ケース	劣化及び損傷の状況	目視により確認する。	ケースに外れがあること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	ケースに外れがある <input type="checkbox"/>			
14	防火シャッター (別表第2)	1-(9)	防火シャッター まぐさ及びガイドレール	劣化及び損傷の状況	目視により確認する。	まぐさ若しくはガイドレールの本体に変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は遮煙材に著しい損傷若しくは脱落があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	まぐさ若しくはガイドレールの本体に軽微な腐食がある、又は遮煙材に軽微な損傷がある <input type="checkbox"/>	まぐさ若しくはガイドレールの本体に中程度の腐食がある、又は遮煙材に中程度の損傷がある <input type="checkbox"/>	まぐさ若しくはガイドレールの本体に変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は遮煙材に著しい損傷若しくは脱落がある <input type="checkbox"/>			
15	防火シャッター (別表第2)	1-(10)	防火シャッター 危害防止措置	危害防止用連動中継器の配線の状況	目視により確認する。	劣化、損傷又は脱落があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	劣化、損傷又は脱落がある <input type="checkbox"/>			
16	防火シャッター (別表第2)	1-(11)	防火シャッター 危害防止措置	危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況	目視により確認する。	変形、損傷又は著しい腐食があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	変形、損傷又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/>			
17	防火シャッター (別表第2)	1-(13)	防火シャッター 危害防止措置	座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況	目視により確認するとともに、座板感知部を作動させ、防火シャッターの降下が停止することを確認する。	変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は防火シャッターの降下が停止しないこと。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は防火シャッターの降下が停止しない <input type="checkbox"/>			

様式1 建築基準法点検票

(防火設備)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目		(ろ) 検査事項	(は) 検査方法	(に) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
18	防火シャッター (別表第2)	2-(17)	連動機構	温度ヒューズ装置	設置の状況	目視により確認する。	温度ヒューズの代わりに針金等で固定されていること、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は油脂、埃、塗料等の付着があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	温度ヒューズの代わりに針金等で固定されている、変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は油脂、埃、塗料等の付着がある <input type="checkbox"/>			
19	防火シャッター (別表第2)	2-(18)	連動機構	連動制御器	スイッチ類及び表示灯の状況	目視により確認する。	スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	スイッチ類に破損がある、又は表示灯が点灯しない <input type="checkbox"/>			
20	防火シャッター (別表第2)	2-(19)	連動機構	連動制御器	結線接続の状況	目視又は触診により確認する。	断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	断線、端子の緩み、脱落又は損傷等がある <input type="checkbox"/>			
21	防火シャッター (別表第2)	2-(20)	連動機構	連動制御器	接地の状況	回路計、ドライバー等により確認する。	接地線が接地端子に緊結されていないこと。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	接地線が接地端子に緊結されていない <input type="checkbox"/>			
22	防火シャッター (別表第2)	2-(22)	連動機構	連動機構用予備電源	劣化及び損傷の状況	目視により確認する。	変形、損傷又は著しい腐食があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	変形、損傷又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/>			
23	防火シャッター (別表第2)	2-(24)	連動機構	自動閉鎖装置	設置の状況	目視又は触診により確認する。	取付けが堅固でないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	取付けが堅固でない、又は変形、損傷若しくは著しい腐食がある <input type="checkbox"/>			

様式1 建築基準法点検票

(防火設備)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目	(ろ) 検査事項	(は) 検査方法	(に) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
24	防火シャッター (別表第2)	2-(25)	運動機構 手動閉鎖装置	設置の状況	目視により確認するとともに、必要に応じて構成巻尺等により測定する。	速やかに作動させることができる位置に接地されていないこと、周囲に障害物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	速やかに作動させることができる位置に設置されていない、周囲に障害物があり操作ができない、変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は打ち破り窓のプレートが脱落している <input type="checkbox"/>			
25	耐火クロススクリーン (別表第3)	1-(2)	耐火クロススクリーン	駆動装置	ローラーチェーンの劣化及び損傷の状況	目視、聴診又は触診により確認する。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	腐食がある、異常音がある、若しくは歯飛びしている、又はたるみ若しくは固着がある <input type="checkbox"/>			
26	耐火クロススクリーン (別表第3)	1-(3)	耐火クロススクリーン	カーテン部	耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況	耐火クロススクリーンを閉鎖し、目視により確認する。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	変形、損傷又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/>			
27	耐火クロススクリーン (別表第3)	1-(4)	耐火クロススクリーン	カーテン部	吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況	目視又は触診により確認する。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	変形、損傷又は著しい腐食がある、又は固定ボルトの締め付けが堅固でない <input type="checkbox"/>			
28	耐火クロススクリーン (別表第3)	1-(5)	耐火クロススクリーン	ケース	劣化及び損傷の状況	目視により確認する。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	ケースに外れがある <input type="checkbox"/>			

様式1 建築基準法点検票

(防火設備)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目	(ろ) 検査事項	(は) 検査方法	(に) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
29	耐火クロススクリーン (別表第3)	1-(6)	耐火クロススクリーン	まぐさ及びガイドレール	劣化及び損傷の状況	目視により確認する。	まぐさ若しくはガイドレールの本体に変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は遮煙材に著しい損傷若しくは脱落があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	まぐさ若しくはガイドレールの本体に軽微な腐食がある、又は遮煙材に軽微な損傷がある <input type="checkbox"/>	まぐさ若しくはガイドレールの本体に中程度の腐食がある、又は遮煙材に中程度の損傷がある <input type="checkbox"/>	まぐさ若しくはガイドレールの本体に変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は遮煙材に著しい損傷若しくは脱落がある <input type="checkbox"/>		
30	耐火クロススクリーン (別表第3)	1-(7)	耐火クロススクリーン	危害防止装置	危害防止用連動中継器の配線の状況	目視により確認する。	劣化、損傷又は脱落があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	劣化、損傷又は脱落がある <input type="checkbox"/>		
31	耐火クロススクリーン (別表第3)	1-(8)	耐火クロススクリーン	危害防止装置	危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況	目視により確認する。	変形、損傷若しくは著しい腐食があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	変形、損傷若しくは著しい腐食がある <input type="checkbox"/>		
32	耐火クロススクリーン (別表第3)	1-(10)	耐火クロススクリーン	危害防止装置	座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況	目視により確認するとともに、座板感知部を作動させ、耐火クロススクリーンの降下が停止することを確認する。	変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は耐火クロススクリーンの降下が停止しないこと。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は耐火クロススクリーンの降下が停止しない <input type="checkbox"/>		
33	耐火クロススクリーン (別表第3)	2-(14)	連動機構	連動制御器	スイッチ類及び表示灯の状況	目視により確認する。	スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	スイッチ類に破損がある、又は表示灯が点灯しない <input type="checkbox"/>		
34	耐火クロススクリーン (別表第3)	2-(15)	連動機構	連動制御器	結線接続の状況	目視又は触診により確認する。	断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	断線、端子の緩み、脱落又は損傷等がある <input type="checkbox"/>		

様式1 建築基準法点検票

(防火設備)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目		(ろ) 検査事項	(は) 検査方法	(に) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
35	耐火クロススクリーン (別表第3)	2-(16)	連動機構	連動制御器	接地の状況	回路計、ドライバー等により確認する。	接地線が接地端子に緊結されていないこと。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	接地線が接地端子に緊結されていない <input type="checkbox"/>			
36	耐火クロススクリーン (別表第3)	2-(18)	連動機構	連動機構用予備電源	劣化及び損傷の状況	目視により確認する。	変形、損傷又は著しい腐食があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	変形、損傷又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/>			
37	耐火クロススクリーン (別表第3)	2-(20)	連動機構	自動閉鎖装置	設置の状況	目視又は触診により確認する。	取付けが堅固でないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	取付けが堅固でない、又は変形、損傷若しくは著しい腐食がある <input type="checkbox"/>			
38	耐火クロススクリーン (別表第3)	2-(21)	連動機構	手動閉鎖装置	設置の状況	目視により確認するとともに、必要に応じて構成巻尺等により測定する。	速やかに作動させることができる位置に設置されていないこと、周囲に障害物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	速やかに作動させることができる位置に設置されていない、周囲に障害物があり操作ができない、変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は打ち破り窓のプレートが脱落している <input type="checkbox"/>			
39	ドレンチャー等 (別表第4)	1-(2)	ドレンチャー等	散水ヘッド	散水ヘッドの設置の状況	目視により確認する。	水幕を正常に形成できない位置に設置されていること又は塗装若しくは異物の付着等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	水幕を正常に形成できない位置に設置されている、又は塗装若しくは異物の付着等がある <input type="checkbox"/>			
40	ドレンチャー等 (別表第4)	1-(3)	ドレンチャー等	開閉弁	開閉弁の状況	目視により確認する。	変形、損傷又は著しい腐食があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	変形、損傷又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/>			

様式1 建築基準法点検票

(防火設備)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目	(ろ) 検査事項	(は) 検査方法	(に) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
41	ドレンチャー等 (別表第4)	1-(5)	ドレンチャー等 水源	貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況	目視により確認する。	変形、損傷若しくは著しい腐食があること、水質に著しい腐敗、浮遊物、沈殿物等があること又は規定の水量が確保されていないこと。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食がある、又は水質に軽微な腐敗がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食がある、又は水質に中程度の腐敗がある <input type="checkbox"/>	変形、損傷若しくは著しい腐食がある、水質に著しい腐敗、浮遊物、沈殿物等がある、又は規定の水量が確保されていない <input type="checkbox"/>			
42	ドレンチャー等 (別表第4)	1-(6)	ドレンチャー等 水源	給水装置の状況	目視により確認する。	変形、損傷又は著しい腐食があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	変形、損傷又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/>			
43	ドレンチャー等 (別表第4)	1-(7)	ドレンチャー等 加圧送水装置	ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況	目視又は作動の状況により確認する。	スイッチ類に破損があること、表示灯が点灯しないこと又はスイッチ類が機能しないこと。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	スイッチ類に破損がある、表示灯が点灯しない、又はスイッチ類が機能しない <input type="checkbox"/>			
44	ドレンチャー等 (別表第4)	1-(8)	ドレンチャー等 加圧送水装置	結線接続の状況	目視又は触診により確認する。	断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	断線、端子の緩み、脱落又は損傷等がある <input type="checkbox"/>			
45	ドレンチャー等 (別表第4)	1-(9)	ドレンチャー等 加圧送水装置	接地の状況	回路計、ドライバー等により確認する。	接地線が接地端子に緊結されていないこと。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>	接地線が接地端子に緊結されていない <input type="checkbox"/>			

様式1 建築基準法点検票

(防火設備)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目	(ろ) 検査事項	(は) 検査方法	(に) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
46	ドレンチャー等 (別表第4)	1-(10)	ドレンチャー等 加圧送水装置	ポンプ及び電動機 の状況	目視又は触診により確認する。	回転が円滑でないこと、潤滑油等が必要でないこと、装置若しくは配管への接続に緩みがあること又は基礎への取付けが堅固でないこと。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	回転が円滑でない、潤滑油等が必要でない、装置若しくは配管への接続に緩みがある、又は基礎への取付けが堅固でない <input type="checkbox"/>			
47	ドレンチャー等 (別表第4)	1-(12)	ドレンチャー等 加圧送水装置	加圧送水装置 予備電源の劣化及び損傷の状況	目視により確認する。	変形、損傷又は著しい腐食があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	変形、損傷又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/>			
48	ドレンチャー等 (別表第4)	1-(14)	ドレンチャー等 加圧送水装置	圧力計、呼水槽、起動用圧カスイッチ等の付属装置の状況	目視又は作動の状況により確認する。	変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は正常に作動しないこと。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は正常に作動しない <input type="checkbox"/>			
49	ドレンチャー等 (別表第4)	2-(18)	連動機構 制御器	結線接続の状況	目視又は触診により確認する。	断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	断線、端子の緩み、脱落又は損傷等がある <input type="checkbox"/>			
50	ドレンチャー等 (別表第4)	2-(19)	連動機構 制御器	接地の状況	回路計、ドライバー等により確認する。	接地線が接地端子に緊結されていないこと。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	接地線が接地端子に緊結されていない <input type="checkbox"/>			
51	ドレンチャー等 (別表第4)	2-(20)	連動機構 制御器	予備電源への切り替えの状況	常用電源を遮断し、作動の状況を確認する。	自動的に予備電源に切り替わらないこと。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	自動的に予備電源に切り替わらない <input type="checkbox"/>			
52	ドレンチャー等 (別表第4)	2-(21)	連動機構 連動機構用予備電源	劣化及び損傷の状況	目視により確認する。	変形、損傷又は著しい腐食があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐食がある <input type="checkbox"/>	中程度の腐食がある <input type="checkbox"/>	変形、損傷又は著しい腐食がある <input type="checkbox"/>			

様式1 建築基準法点検票

(防火設備)

番号	箇所	項目番号	(い) 調査項目		(ろ) 検査事項	(は) 検査方法	(に) 判定基準	該当なし	A	B1	B2	C	判定	写真No.	備考
53	ドレンチャー等 (別表第4)	2-(23)	連動機構	自動作 動装置	設置の 状況	目視又は触 診により確 認する。	取付が堅固 でないこと又 は変形、損 傷若しくは 著しい腐食 があること。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐 食がある <input type="checkbox"/>	中程度の 腐食があ る <input type="checkbox"/>	取付が堅 固でない、 又は変 形、損傷 若しくは著 しい腐食 がある <input type="checkbox"/>			
54	ドレンチャー等 (別表第4)	2-(24)	連動機構	手動作 動装置	設置の 状況	目視により 確認すると もに、必要に 応じて構成 巻尺等によ り測定する。	速やかに作 動させること ができる位 置に設置さ れていないこ と、周囲に 障害物があ り操作ができ ないこと、変 形、損傷若 しくは著しい 腐食がある こと又は打ち 破り窓のブ レートが脱 落しているこ と。	<input type="checkbox"/>	異常なし <input type="checkbox"/>	軽微な腐 食がある <input type="checkbox"/>	中程度の 腐食があ る <input type="checkbox"/>	速やかに 作動させ ることがで きる位置 に設置さ れていな い、周囲 に障害物 があり操 作ができ ない、変 形、損傷 若しくは著 しい腐食 がある、又 は打ち破 り窓のブ レートが脱 落している			

点検結果写真帳

NO.

写真スペース

NO.

写真スペース

様式2 日常点検票

番号	(い) 確認項目		(ろ) 確認方法	(は) 判定基準	支障の有無		備考
	敷地及び建物の各部	確認を要する状況			有	無	
1	建築物の敷地及び地盤面		敷地内の排水	目視により確認	排水不良があること。		
2	建築物の敷地及び地盤面		植栽	目視により確認	植栽に一目で分かる枯れ、傾き、病害虫の発生があること。		
3	屋根葺き材等	屋根葺き材、内装材、外装材、帳壁、パラペット、建具	タラップ、庇、とい等の外観	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認	仕上げ材料、附属物その他に落下のおそれがある亀裂その他の損傷、変形、浮き若しくは腐食があること。 接合部における緩みがあること。		
4	屋根葺き材等	高架水槽、冷却塔、手摺、煙突、その他建築物の屋外に取付けるもの	エキスパンションジョイント金物等の外観	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認	漏水、変形、さびその他の腐食、シーリングの破断があること。 接合部における緩みがあること。 部材に一目で分かるずれ、変形があること。		
5	床及び階段	共通	屋外階段の外観及び固定	目視及び触診、歩行により確認	歩行上の支障となるひび割れ、さびその他の腐食があること。		
6	防火区画を構成する各部分（防火戸その他の防火設備を含む）その他防火上主要な部分	防火区画を構成する床、壁、柱及びはり	防火区画の部材の外観	目視により確認	各部材及び接合部に亀裂その他の損傷があること。		
7	防火区画を構成する各部分（防火戸その他の防火設備を含む）その他防火上主要な部分	防火区画を構成する床、壁、柱及びはり	鉄骨の耐火被覆の外観	点検口から目視により確認	耐火被覆の剥がれによる鉄骨の露出があること。		
8	防火区画を構成する各部分（防火戸その他の防火設備を含む）その他防火上主要な部分	防火区画を構成する床、壁、柱及びはり	防火区画を構成する床の外観	目視により確認	各部材又は接合部に穴又は破損があること。		
9	防火区画を構成する各部分（防火戸その他の防火設備を含む）その他防火上主要な部分	防火区画を構成する床、壁、柱及びはり	防火区画を構成する壁の外観	目視により確認	各部材又は接合部に穴又は破損があること。		

様式2 日常点検票

番号	(い) 確認項目			(ろ) 確認方法	(は) 判定基準	支障の有無		備考
	敷地及び建物の各部	確認を要する状況				有	無	
10	防火区画を構成する各部分（防火戸その他の防火設備を含む）その他防火上主要な部分	防火区画を構成する床、壁、柱及びはり	配管、ダクト等の防火区画貫通処理の外観	目視により確認	各部材又は接合部に穴又は損傷があること。			
11	防火区画を構成する各部分（防火戸その他の防火設備を含む）その他防火上主要な部分	防火扉、防火シャッター及び防火ダンパー	防火設備本体と枠の外観及び固定	目視及び触診により確認	防火区画の開口部に設けられた防火設備に変形又は損傷があること。取付けが堅固でないこと。			
12	防火区画を構成する各部分（防火戸その他の防火設備を含む）その他防火上主要な部分	防火扉、防火シャッター及び防火ダンパー	防火設備の作動	各階の主要な防火設備の閉鎖又は作動により確認	あらかじめ設定された防火性能を損なうおそれがある作動不良があること。感知器との連想に作動不良があること。			
13	屋根、外壁その他の雨水の浸入を防止し、又は排除するための部分		排水溝の外観	目視により確認	ルーフトレイン及びといに排水不良があること。			
14	静穏を必要とする室		静穏に必要な部材の外観	目視、聴診及び建具の開閉具合等により確認	壁、窓、出入口その他当該室と当該室以外の部分を区画する部分に防音上の支障となる亀裂その他の損傷、変形又は腐食があること。			
15	建具	共通	建具の外観及び作動	目視及び建具の開閉具合等により確認	開閉不良又は施錠若しくは解錠の不良があること。気密性を損ない、かつ室内環境に悪影響をおよぼす亀裂その他の損傷、変形又は腐食があること。			
16	建具	自動扉その他自動的に開閉するもの	自動扉の作動	目視及び建具の開閉具合等により確認	センサー、制動装置その他の安全装置に作動不良があること。			

様式2 日常点検票

番号	(い) 確認項目		(ろ) 確認方法	(は) 判定基準	支障の有無		備考
	敷地及び建物の各部	確認を要する状況			有	無	
17	階段、バルコニー等		階段各部の外観及び固定	目視及び触診により確認	歩行上の支障となるひび割れ、さびその他の腐食があること。 接合部における緩みがあること。		
18	階段、バルコニー等		特別避難階段の付室の窓の外観、固定及び作動	目視及び触診及び建具の開閉具合等により確認	外気に向かって開くことができる窓に開閉不良があること。		
19	階段、バルコニー等		非常用エレベーター乗降ロビーの外気に向かって開くことのできる窓の外観、固定及び作動	目視及び触診及び建具の開閉具合等により確認	外気に向かって開くことができる窓に開閉不良があること。		
20	階段、バルコニー等		避難上有効なバルコニーの手摺等の劣化、損傷	目視及びテストハンマー等による打診により確認	さびその他の腐食があること。 接合部における緩みがあること。		
21	階段、バルコニー等		避難器具の外観及び作動	目視及び作動により確認	避難ハッチに開閉不良があること。 避難器具が使用できないこと。		
22	階段、バルコニー等		防護柵の外観	目視により確認	安全かつ円滑な利用の支障となるおそれがある亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部における緩みがあること。		
23	階段、バルコニー等		防煙壁の外観	目視により確認	防煙壁に亀裂、破損、変形があること。		

様式2 日常点検票

番号	(い) 確認項目		(ろ) 確認方法	(は) 判定基準	支障の有無		備考	
	敷地及び建物の各部	確認を要する状況			有	無		
24	屋内及び屋外の案内表示		案内表示の外観	目視により確認	容易に確認でき、かつ、利用者を目的に円滑に誘導することの支障となる亀裂、その他の損傷、変形、腐食若しくは汚損、変退色があること。 脱落があること。			
25	建築設備	共通	全ての機器類の作動	目視、聴診（異音）、触診（発熱）、振動及び臭気（異臭）により確認 専門業者による点検結果の確認	建築物の用途、規模その他の特性に応じて、あらかじめ設定された機能に著しい低下があること。 作動不良があること。 汚損、損傷、返照、変形、異音、異臭、脱落があること。			
26	建築設備	共通	基礎、架台の外観	目視により確認 専門業者の点検結果の確認	基礎、架台部分に亀裂その他の損傷、変形又は腐食があること。			
27	建築設備	設備機器	分電盤、動力制御盤、その他電源盤、受変電機器の外観及び固定	目視により確認	安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。			
28	建築設備	設備機器	端子盤の外観及び固定	目視又は触診により確認	安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。			
29	建築設備	設備機器	照明器具、スイッチ、コンセントの外観及び固定	目視又は触診により確認	安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。			
30	建築設備	設備機器	監視カメラの外観及び固定	目視又は触診により確認	安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。			

様式2 日常点検票

番号	(い) 確認項目			(ろ) 確認方法	(は) 判定基準	支障の有無		備考
	敷地及び建物の各部		確認を要する状況			有	無	
31	建築設備	設備機器	自動火災警報装置の外観及び固定	目視又は触診により確認	安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。			
32	建築設備	設備機器	音声誘導装置の外観及び固定	目視又は触診により確認	安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。			
33	建築設備	設備機器	インターホンの外観及び工程	目視又は触診により確認	安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。			
34	建築設備	設備機器	トイレ等呼出装置の外観及び固定	目視又は触診により確認	安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。			
35	建築設備	設備機器	太陽光発電装置の外観及び固定	目視又は触診により確認	安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。			
36	建築設備	設備機器	分力発電装置の外観及び固定	目視又は触診により確認	安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。			
37	建築設備	設備機器	構内情報通信網装置の外観及び工程	目視又は触診により確認	安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。			

様式2 日常点検票

番号	(い) 確認項目		(ろ) 確認方法	(は) 判定基準	支障の有無		備考
	敷地及び建物の各部	確認を要する状況			有	無	
38	建築設備	設備機器	構内交換機 (PBX) の外観及び固定	目視又は触診により確認	安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。		
39	建築設備	設備機器	拡声装置の外観及び固定	目視又は触診により確認	安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。		
40	建築設備	設備機器	映像、音響装置の外観及び固定	目視又は触診により確認	安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。		
41	建築設備	設備機器	情報表示装置の外観及び固定	目視又は触診により確認	安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。		
42	建築設備	設備機器	テレビ共同受信装置の外観及び固定	目視又は触診により確認	安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。		
43	建築設備	設備機器	テレビ電波障害防除装置の外観及び固定	目視又は触診により確認	安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。		
44	建築設備	設備機器	駐車場管制装置の外観及び固定	目視又は触診により確認	安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。		

様式2 日常点検票

番号	(い) 確認項目		(ろ) 確認方法	(は) 判定基準	支障の有無		備考
	敷地及び建物の各部	確認を要する状況			有	無	
45	建築設備	設備機器	入退室管理装置の外観及び固定	目視又は触診により確認	安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。		
46	建築設備	設備機器	航空障害灯の外観及び固定	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認	安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。		
47	建築設備	設備機器	予備電源の外観及び固定	目視により確認 専門業者による点検結果の確認	キュービクルの本体及び接合部に腐食又は緩みがあること。 蓄電池に損傷、腐食、液漏れがあること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷があること。 基礎架台への取付けが堅固でないこと。		
48	建築設備	設備機器	外灯の外観及び固定	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認	安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。		
49	建築設備	設備機器	電光掲示板の外観及び固定	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認	安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。		
50	建築設備	設備機器	構内配電線路の外観及び固定	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認	亀裂、損傷、偏食、腐食、変形、周囲の沈下、電線の劣化、断線があること。		

様式2 日常点検票

番号	(い) 確認項目		(ろ) 確認方法	(は) 判定基準	支障の有無		備考
	敷地及び建物の各部	確認を要する状況			有	無	
51	建築設備	設備機器	構内通信線路の外観及び固定	必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認	亀裂、損傷、偏食、腐食、変形、周囲の沈下、電線の劣化、断線があること。		
52	建築設備	設備機器	熱源機器（冷凍機、冷却塔、ボイラー等）の外観及び固定	目視、振動により確認 専門業者による点検結果の確認	安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。		
53	建築設備	設備機器	製缶類（オイルタンク、ヘッダー、熱交換器、膨張タンク等）の外観及び固定	目視により確認 専門業者による点検結果の確認	製缶類に腐食又は漏れがあること。 上部に駐車していること。		
54	建築設備	設備機器	空気調和機等（空調機、ファンコイル、空気清浄装置等）の外観及び固定	目視、振動により確認 専門業者による点検結果の確認	安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。		
55	建築設備	設備機器	送風機類の外観及び固定	目視、振動により確認 専門業者による点検結果の確認	安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。		

様式2 日常点検票

番号	(い) 確認項目			(ろ) 確認方法	(は) 判定基準	支障の有無		備考
	敷地及び建物の各部		確認を要する状況			有	無	
56	建築設備	設備機器	ポンプ類の外観及び固定	目視、振動により確認 専門業者による点検結果の確認	安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。			
57	建築設備	設備機器	消火機器（消火器含む）の外観及び固定	目視、触診により確認 専門業者による点検結果の確認	安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 ヘッドに一目で分かる傾き、変形、腐食があること。			
58	建築設備	設備機器	中央監視装置の外観及び固定	目視により確認 専門業者による点検結果の確認	安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。			
59	建築設備	設備機器	自動制御装置の外観及び固定	目視により確認 専門業者による点検結果の確認	安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。			
60	建築設備	配線、配管及び風道 その他のダクト	ダクト（給排気口含む）の外観及び固定	目視又は触診により確認	安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 ダクト及び接続部に一目で分かる亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食又は緩みがあること。 給排気口に通気不良があること。			

様式2 日常点検票

番号	(い) 確認項目		(ろ) 確認方法	(は) 判定基準	支障の有無		備考	
	敷地及び建物の各部	確認を要する状況			有	無		
61	建築設備	配線、配管及び風道 その他のダクト	防火、防煙ダンパー類 の外観、固定及び作 動	目視又は触診により確 認	安全性又は耐久性を損 なう亀裂その他の損傷、 変形若しくは腐食がある こと。 接合部に一目で分かる 腐食、損傷又は緩みが あること。 ダンパーに作動不良があ ること。 感知器との運動に作動 不良があること。			
62	建築設備	配線、配管及び風道 その他のダクト	支持金物の外観及び 固定	目視又は触診により確 認	安全性又は耐久性を損 なう亀裂その他の損傷、 変形若しくは腐食がある こと。 接合部に一目で分かる 腐食、損傷又は緩みが あること。			
63	建築設備	配線、配管及び風道 その他のダクト	配管の外観及び固定	目視又は触診により確 認	安全性又は耐久性を損 なう亀裂その他の損傷、 変形若しくは腐食がある こと。 接合部に一目で分かる 腐食、損傷又は緩みが あること。 配管に腐食又は漏水が あること。			
64	建築設備	配線、配管及び風道 その他のダクト	配線の外観及び固定	目視又は触診により確 認	安全性又は耐久性を損 なう亀裂その他の損傷、 変形若しくは腐食がある こと。 接合部に一目で分かる 腐食、損傷又は緩みが あること。 配線に汚損、損傷、偏 食、腐食、断線、変形が あること。			
65	建築設備	給水設備及び排水設 備	温熱源機器（ボイ ラー、湯沸器等）の 外観、固定及び作動	目視、聴診（異音）、 触診（発熱）、振動及 び臭気（異臭）により 確認 専門業者による点検結 果の確認	取付けが堅固でないこ と。 一目で分かる亀裂その 他の損傷、変形若しくは 腐食があること。 運転時に異常音、異常 な振動又は異常な発熱 があること。			

様式2 日常点検票

番号	(い) 確認項目			(ろ) 確認方法	(は) 判定基準	支障の有無		備考
	敷地及び建物の各部		確認を要する状況			有	無	
66	建築設備	給水設備及び排水設備	タンク類の外観及び固定	目視及び触診により確認	本体、架台に損傷、変形、腐食、漏水又は基礎に亀裂があること。			
67	建築設備	給水設備及び排水設備	衛生器具の外観及び固定	目視及び触診により確認	取付が堅固でないこと。一目で分かる亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。			
68	煙突、高架水槽、擁壁 その他これらに類する工 作物		擁壁躯体の外観及び 擁壁の水抜きパイプの 詰まり	必要に応じて双眼鏡等 を使用して目視により確 認 手の届く範囲は必要に応 じて棒の挿入により確認	転倒のおそれがある傾斜 があること。 一目で分かる亀裂その 他の損傷、変形若しくは 腐食があること。 目地部より土砂が流出し ていること。 水抜きパイプに詰まりがあ ること。			
69	煙突、高架水槽、擁壁 その他これらに類する工 作物		門扉の外観及び作動	目視及び触診又は作動 により確認	転倒のおそれがある傾斜 があること。 亀裂その他の損傷若しく は腐食、接合部における 緩みがあること。 一目で分かるさび又は損 傷があること又は作動不 良があること。			
70	煙突、高架水槽、擁壁 その他これらに類する工 作物		鉄塔の外観	必要に応じて居双眼鏡 等を使用して目視により 確認	転倒のおそれがある傾斜 があること。 基礎に亀裂、欠損、さび 汁があること。 鉄塔に一目で分かる亀 裂、変形、塗装の劣化、 さびその他の腐食、接合 部における緩みがあるこ と。			

様式2 日常点検票

番号	(い) 確認項目		(ろ) 確認方法	(は) 判定基準	支障の有無		備考
	敷地及び建物の各部	確認を要する状況			有	無	
71	煙突、高架水槽、擁壁 その他これらに類する工 作物		広告塔の外観	必要に応じて居双眼鏡 等を使用して目視により 確認	転倒のおそれがある傾斜 があること。 基礎に亀裂、欠損、さび 汁があること。 広告塔に一目で分かる 亀裂、変形、塗装の劣 化、さびその他の腐食、 接合部における緩みがあ ること。		
72	駐車場及び敷地内の通 路		駐車場、車路の外観	目視により確認	人の通行及び物品の積 載に支障を及ぼす亀裂 その他の損傷、変形又は 腐食があること。 コンクリート、タイル、石、 アスファルトその他の材料 に剥離があること。 出入口ミラー、区分の白 線の視認性に支障があ ること。 車止めにくらつきがある こと。		
73	駐車場及び敷地内の通 路		歩道、玄関ポーチ等の 外観	目視及び歩行により確 認	人の通行及び物品の積 載に支障を及ぼす亀裂 その他の損傷、変形又は 腐食があること。 コンクリート、タイル、石、 アスファルトその他の材料 に剥離があること。		
74	災害応急対策を行なう 為に必要な建築物等		水防板、水防壁、逆 流防止弁その他の水 防設備の外観	目視により確認	建築物等の浸水を防御 する機能に支障を及ぼす おそれがある亀裂その他 の損傷、変形又は腐食 があること。		
75	免震構造又は制震構造 の建築物等		免震装置又は制震装 置の外観	目視により確認	免震又は制震の降下を 損なうおそれがある部材 及び機構の亀裂その他 の損傷、変形若しくは腐 食又はこれらの接合部に おける緩みがあること。		

資料9 エネルギー使用状況等報告書

(シートNo:)

施設名・所管課名:

【手順1】: 下表に入力してください。(薄い赤)には数値、(薄い黄)には必要なコメントを記入。(無色)は計算式ですので、記入しないでください。

エネルギー種類	データ入力日	ガソリン		軽油		灯油	A重油	都市ガス		LPガス	電気(合計)		電気(電力会社1)		電気(電力会社2)		CNG	水道	コピー用紙					廃棄物排出量			資源ゴミ (回収量(kg))	その他		
		自動車以外 使用量(L)	自動車 使用量(L)	自動車以外 使用量(L)	自動車 使用量(L)			換算量(Nm3)	使用量(m3)		(昼間) 使用量(kWh)	(夜間) 使用量(kWh)	(昼間) 使用量(kWh)	(夜間) 使用量(kWh)	検針日	(昼間) 使用量(kWh)			(夜間) 使用量(kWh)	検針日	使用量(Nm3)	使用量(m3)	合計 購入量(枚)	A3 購入量(枚)	A4 購入量(枚)	B4 購入量(枚)			B5 購入量(枚)	合計 排出量(kg)
主な用途								ガス会社名					電力会社名1		電力会社名2															
使用量	4月																													
	5月																													
	6月																													
	7月																													
	8月																													
	9月																													
	10月																													
	11月																													
	12月																													
	1月																													
	2月																													
	3月																													
	計																													
H25年度使用量																														
H25年度比																														
増(資源ゴミは減)の場合、「その理由」「改善策」を記載してください。																														

【手順2】: LAPSSシステムに数値を入力してください。システム上の項目名は次のとおり。(薄い橙)の項目に月別に値を転記してください。(灰色)はLAPSSには入力できません(できません)。

エネルギー種類	データ入力日	ガソリン		軽油		灯油	A重油	都市ガス		LPガス	電気(合計)		電気(電力会社1)		電気(電力会社2)		CNG	水道	コピー用紙					廃棄物排出量			資源ゴミ (回収量(kg))	その他
		自動車以外 使用量(L)	自動車 使用量(L)	自動車以外 使用量(L)	自動車 使用量(L)			換算量(Nm3)	使用量(m3)		使用量(kWh)	使用量(kWh)	使用量(kWh)	使用量(kWh)	検針日	使用量(kWh)			使用量(kWh)	検針日	使用量(Nm3)	使用量(m3)	合計 購入量(枚)	A3 購入量(枚)	A4 購入量(枚)	B4 購入量(枚)		
項目分類		燃料の使用(液体燃料)						燃料の使用(気体燃料)	-	燃料の使用(気体燃料)	-	-	-	他人から供給された電気の使用	-	他人から供給された電気の使用	-	-	水道・下水道の使用	-	紙の購入・使用(サイズ別)					廃棄物の排出	資源ごみの回収	-
項目名		ガソリン 自動車以外での使用	ガソリン 自動車での使用	軽油 自動車以外での使用	軽油 自動車での使用	灯油 家庭用機器での使用	A重油	都市ガス ●●●での使用	-	液化石油ガス(LPG) 自動車以外での使用	-	-	昼間買電 会社名1●●●	夜間買電 会社名1●●●	昼間買電 会社名2●●●	夜間買電 会社名2●●●	-	水道使用量	-	A3	A4	B4	B5	廃棄物排出量	うち可燃ごみ排出量	うち不燃ごみ排出量	資源ごみ回収量	-
備考								※1	(この単位に対応していません)			※1	※1		※1	※1		(本項目はLAPSS未対応です)		(並び順に注意)	(並び順に注意)	(並び順に注意)	(並び順に注意)					

※1: 初期設定されている会社名・プラン名と異なる場合は修正しますので、事務局までご連絡ください。