

審議事項(1)資料

温 泉 法 に 基 づ く 許 可
（掘削及び動力の装置）について

大 気 水 質 保 全 課

山梨県環境保全審議会温泉部会の審議結果

(令和3年2月16日付け大水保第2192号諮問事項)

1 山梨県環境保全審議会温泉部会の実施日時等

日 時：令和3年3月1日（月） 午後1時30分

場 所：山梨県防災新館303・304会議室

2 審議事項

- (1) 温泉法に基づく掘削許可について 【株式会社ソフィア】
- (2) 温泉法に基づく動力の装置許可について 【株式会社ハンズゴルフ】
- (3) 温泉法に基づく動力の装置許可について 【一般財団法人日本青年館】



3 審議結果

- (1) 申請のとおり、土地の掘削を許可することが相当である。
- (2) 申請のとおり、動力の装置を許可することが相当である。
- (3) 申請のとおり、動力の装置を許可することが相当である。

(1) 温泉法に基づく掘削許可について【株式会社ソフィア】

申請者	所在地	山梨市矢坪1669-18		
	氏名	株式会社ソフィア(代表取締役 常岡 通)		
申請内容	目的	新設する入浴施設への温泉供給		
	利用計画	上記入浴施設への給湯		
	申請地	山梨市大工字申西2499番1		
	地目等	山林		
	掘削深度	1,500m		
	ゆう出路の口径 ※()内は深度	(0 ~ 100m) 311.2mm	(100 ~ 500m) 244.5mm	
		(500 ~ 1,000m) 193.7mm	(1,000 ~ 1,500m) 142.9mm	
	工事方法	ロータリー式掘削方法		
	着工予定時期	令和3年4月中旬	完了予定時期	令和4年2月下旬
その他	前回申請許可の失効に伴い、同じ内容で再度申請があったもの。 ※前回:平成30年6月1日許可申請、8月17日許可(有効期間:2年間)			
近隣の状況等	○申請地は、笛吹川フルーツ公園の北 約1 km に位置している。 ○周辺源泉の状況:距離制限である周辺 600m 以内に既存源泉(4源泉)はない。 ①南西 約 621m に公共の源泉(利用中) ②南西 約 852m に民間の源泉(利用中) ③西 約 1,191m に民間の源泉(利用中) ④西 約 1,717m に民間の源泉(未利用) ○周辺の既存源泉において可燃性天然ガスは確認されていない。 ○山梨市への意見照会結果 (1)温泉(掘削・増掘・動力の装置)予定地における規制等及びその内容 ⇒規制なし (2)土地利用の市町村計画との整合性 ⇒公害防止、自然環境の保護・保全等を図るため、土地利用規制に関する各種制度や法令等の適切な活用・運用に努めること。			

申請地付近の見取り図

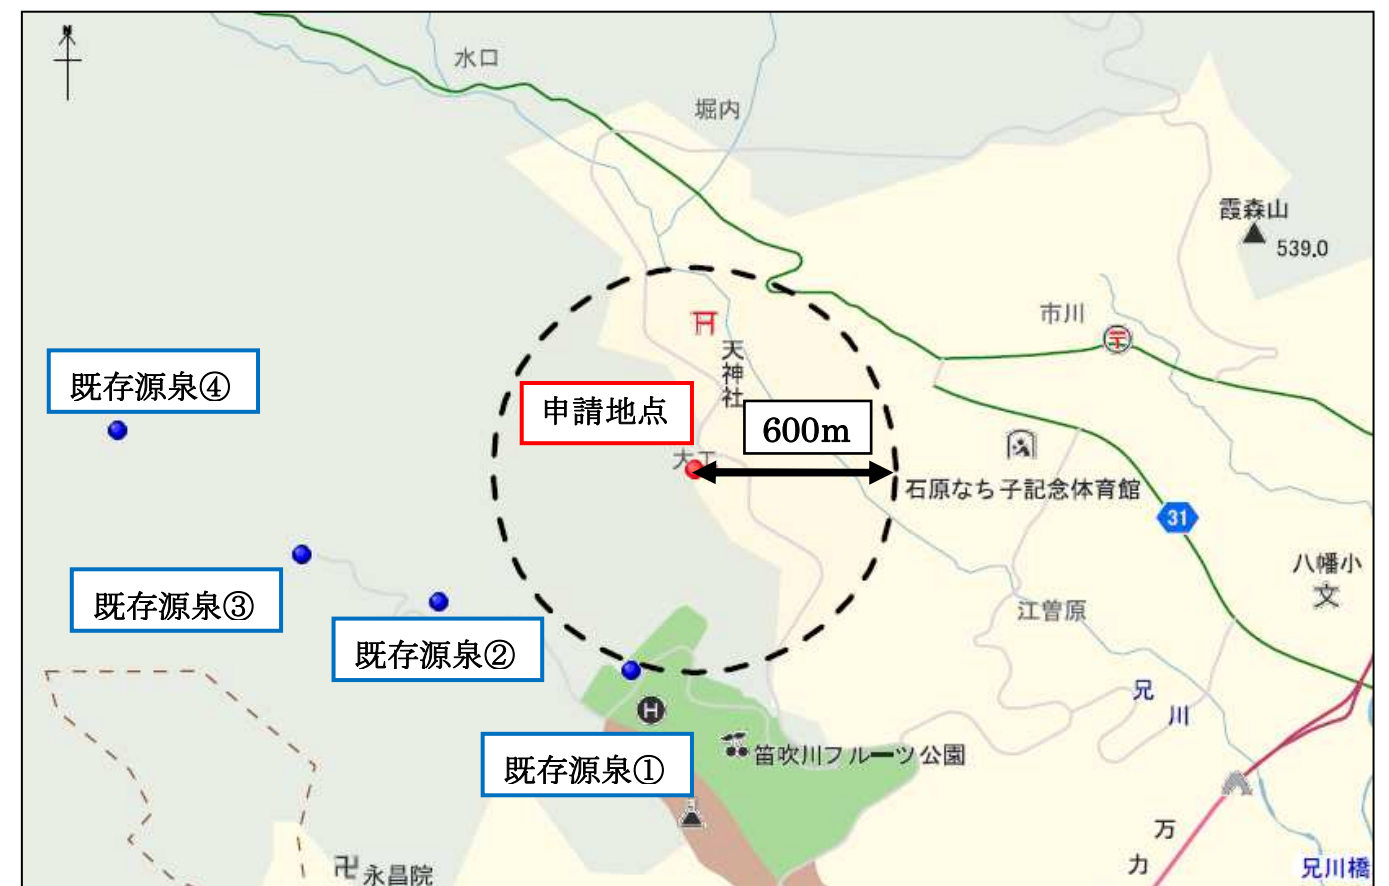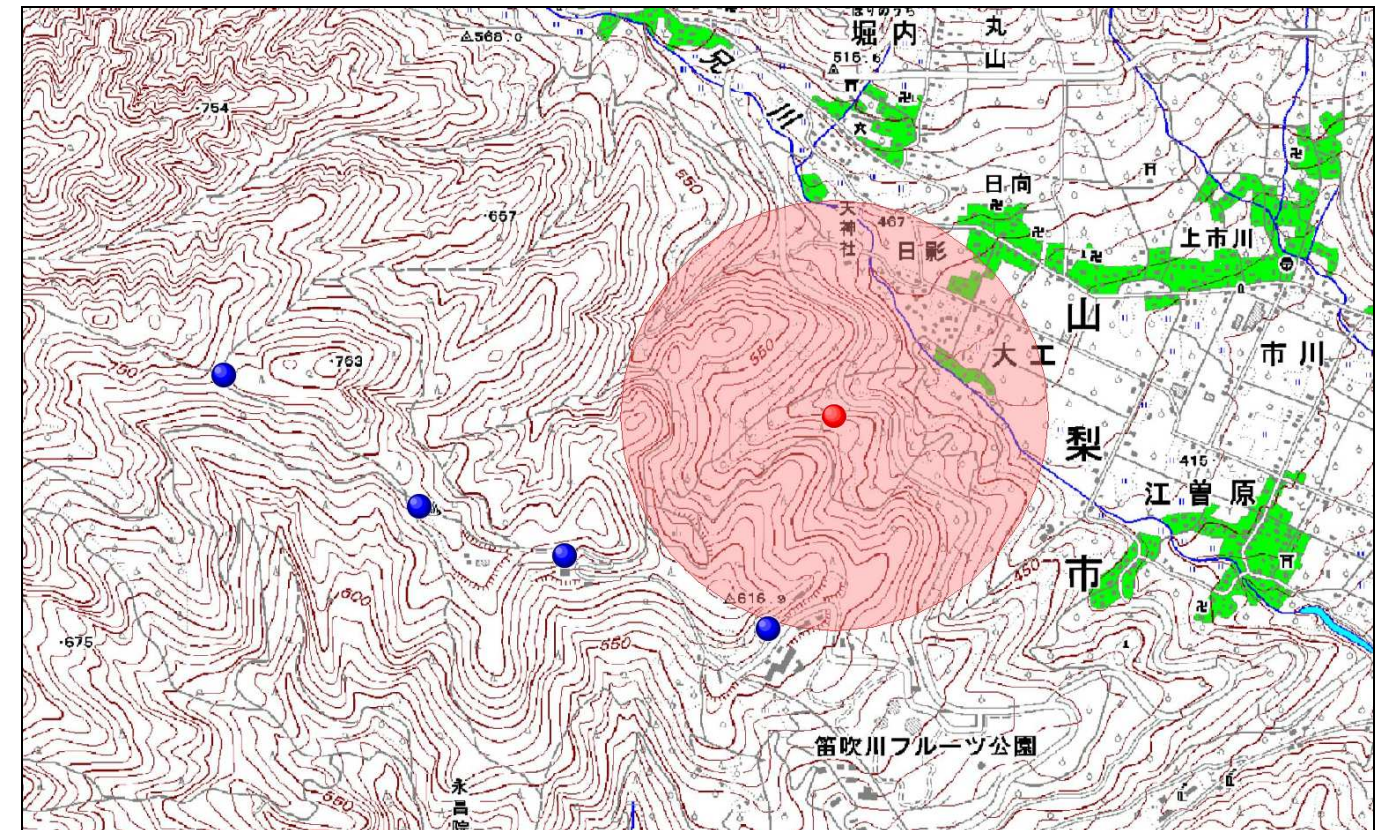

(2) 温泉法に基づく動力の装置許可について【株式会社ハンズゴルフ】

申請者	所在地	神奈川県横浜市保土ヶ谷区仏向町1558		
	氏名	株式会社ハンズゴルフ (代表取締役 韓 宇)		
申請内容	目的	自噴しないため、動力を装置する。		
	利用計画	宿泊施設への給湯		
	申請地	富士河口湖町勝山字東下獺穴3282番2		
	掘削許可	(許可年月日) 平成8年10月31日		
	源泉深度	1,500m		
	源泉状況	(自噴量) —		
		(泉 温) (不開示情報) (泉 質) (不開示情報)		
	動力種類	種類: 温泉用水中モーターポンプ 型式: SP2A-90		
	出力	3.7kW	揚湯量	30L/分
	揚程	405m	揚湯管口径	6.0cm
着工予定	令和3年4月1日	完了予定	令和3年4月14日	
その他	—			
近隣の状況等	○申請地及び周辺の状況 申請地区分: <u>一般地域 (距離制限: 600m)</u> 周辺源泉: 東南 約1,990m 北東 約2,670m 排水計画: 温泉、生活排水ともに下水道処理			
	○富士河口湖町への意見照会結果 (1) 温泉(掘削・増掘・動力の装置) 予定地における規制等及びその内容 ⇒申請地は自然公園法普通地域内であり、敷地面積1,000m ² 以上、もしくは高さ13m以上の工作物の建設、また盛土切土の行為について、自然公園法の届出が必要である。 ⇒下水道に流入可能な水質であることを確認するため、温泉成分分析表を提出していただき流入可能な水質であるか協議が必要である。 (2) 土地利用の市町村計画との整合性 ⇒意見なし			

申請地付近の見取り図



(3) 温泉法に基づく動力の装置許可について【一般財団法人日本青年館】

申請地付近の見取り図

申請者	所在地	東京都新宿区霞ヶ丘町4番1号	
	氏名	一般財団法人日本青年館（理事長 榎 信晴）	
申請内容	目的	自噴しないため、動力を装置する。	
	利用計画	宿泊施設（既設）における入浴、飲用を除く生活用水として利用	
	申請地	山中湖村平野字向切詰506番296	
	掘削許可	—	
	源泉深度	60m	
	源泉状況	(自噴量) —	
		(泉温) (不開示情報)	
		(泉質) (不開示情報)	
	動力種類	種類：温泉用水中モーターポンプ 型式：40BHS752.2B	
	出力	3.7kW	揚湯量
揚程	40m	揚湯管口径	4.0cm
着工予定	令和3年4月20日	完了予定	令和3年4月25日
その他	昭和49年頃から地下水井戸として掘削・利用していたが、分析したところ、平成31年3月に温泉に該当することが判明した。		
近隣の状況等	○申請地及び周辺の状況 申請地区分： <u>一般地域（距離制限：600m）</u> 周辺源泉：北西約1,960m 排水計画：温泉、生活排水ともに下水道処理もしくは浄化槽処理		
	○山中湖村への意見照会結果 (1)温泉（掘削・増掘・動力の装置）予定地における規制等及びその内容 ⇒宿泊施設で温泉を下水道に流入させる場合、特定施設の申請が必要である。 (2)土地利用の市町村計画との整合性 ⇒意見なし		



(C)INCREMENT P CORPORATION